


Транспортные схемы

Транспортировка грунта на захоронение – 26 км

Транспортировка строительных и бытовых отходов на утилизацию – 26 км

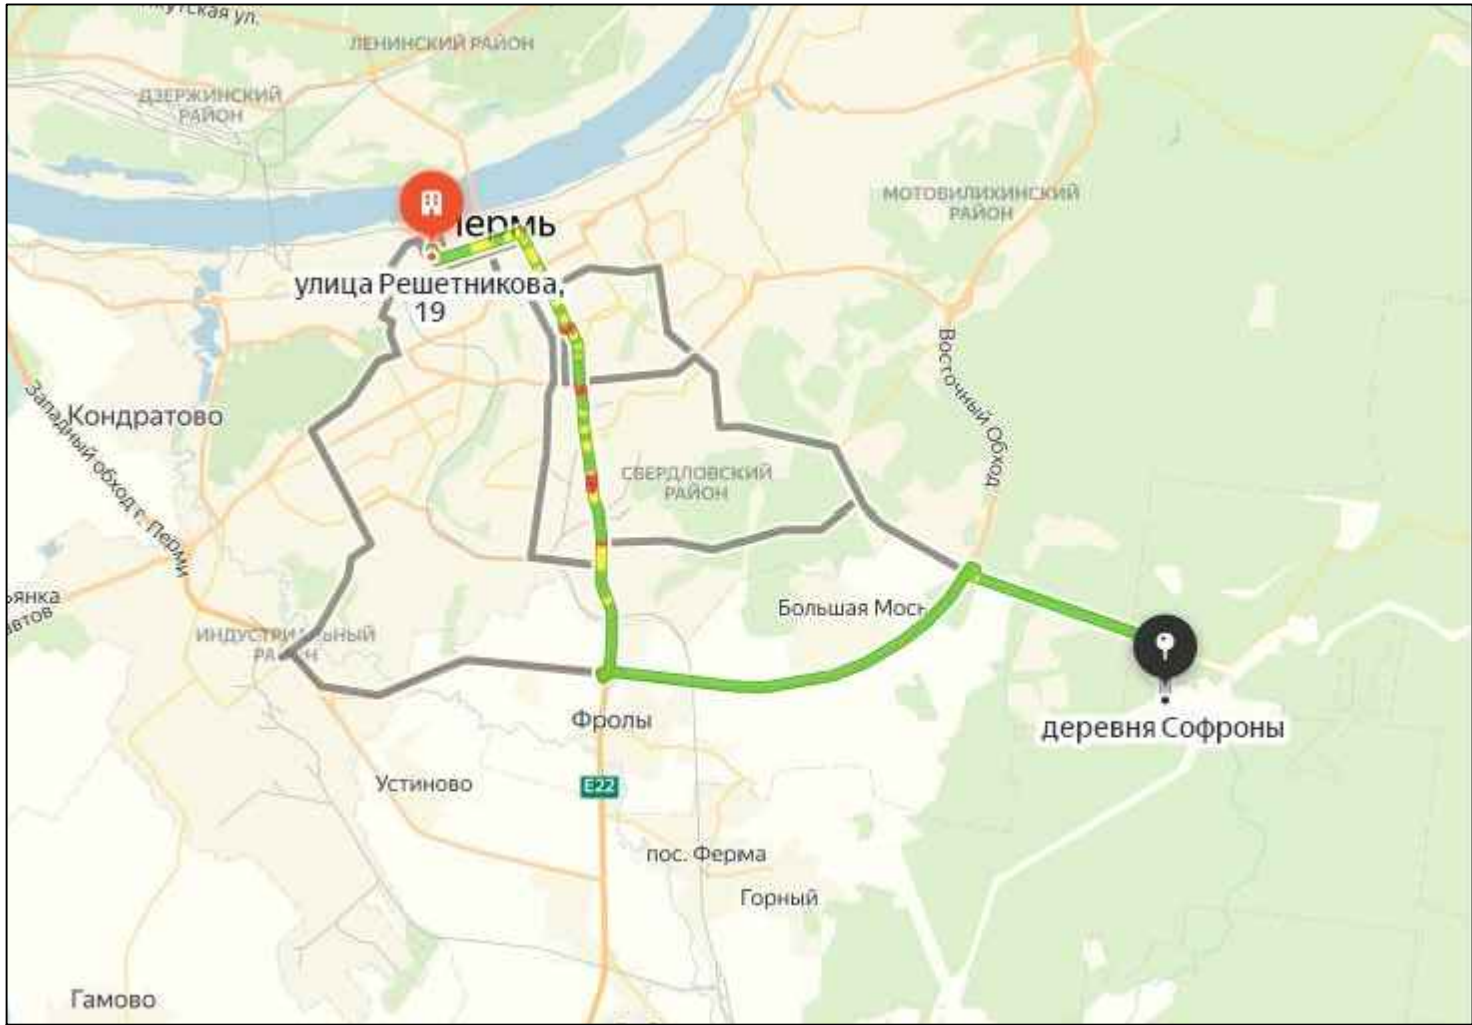

						08-2019-НВ.1-ПОС		
						Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист
							П	8
Разраб.		Червякова			08.19	Транспортные схемы	ООО "Инжиниринг"	