


Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ВРУ
ВВГнг 5х16
НТ10-1

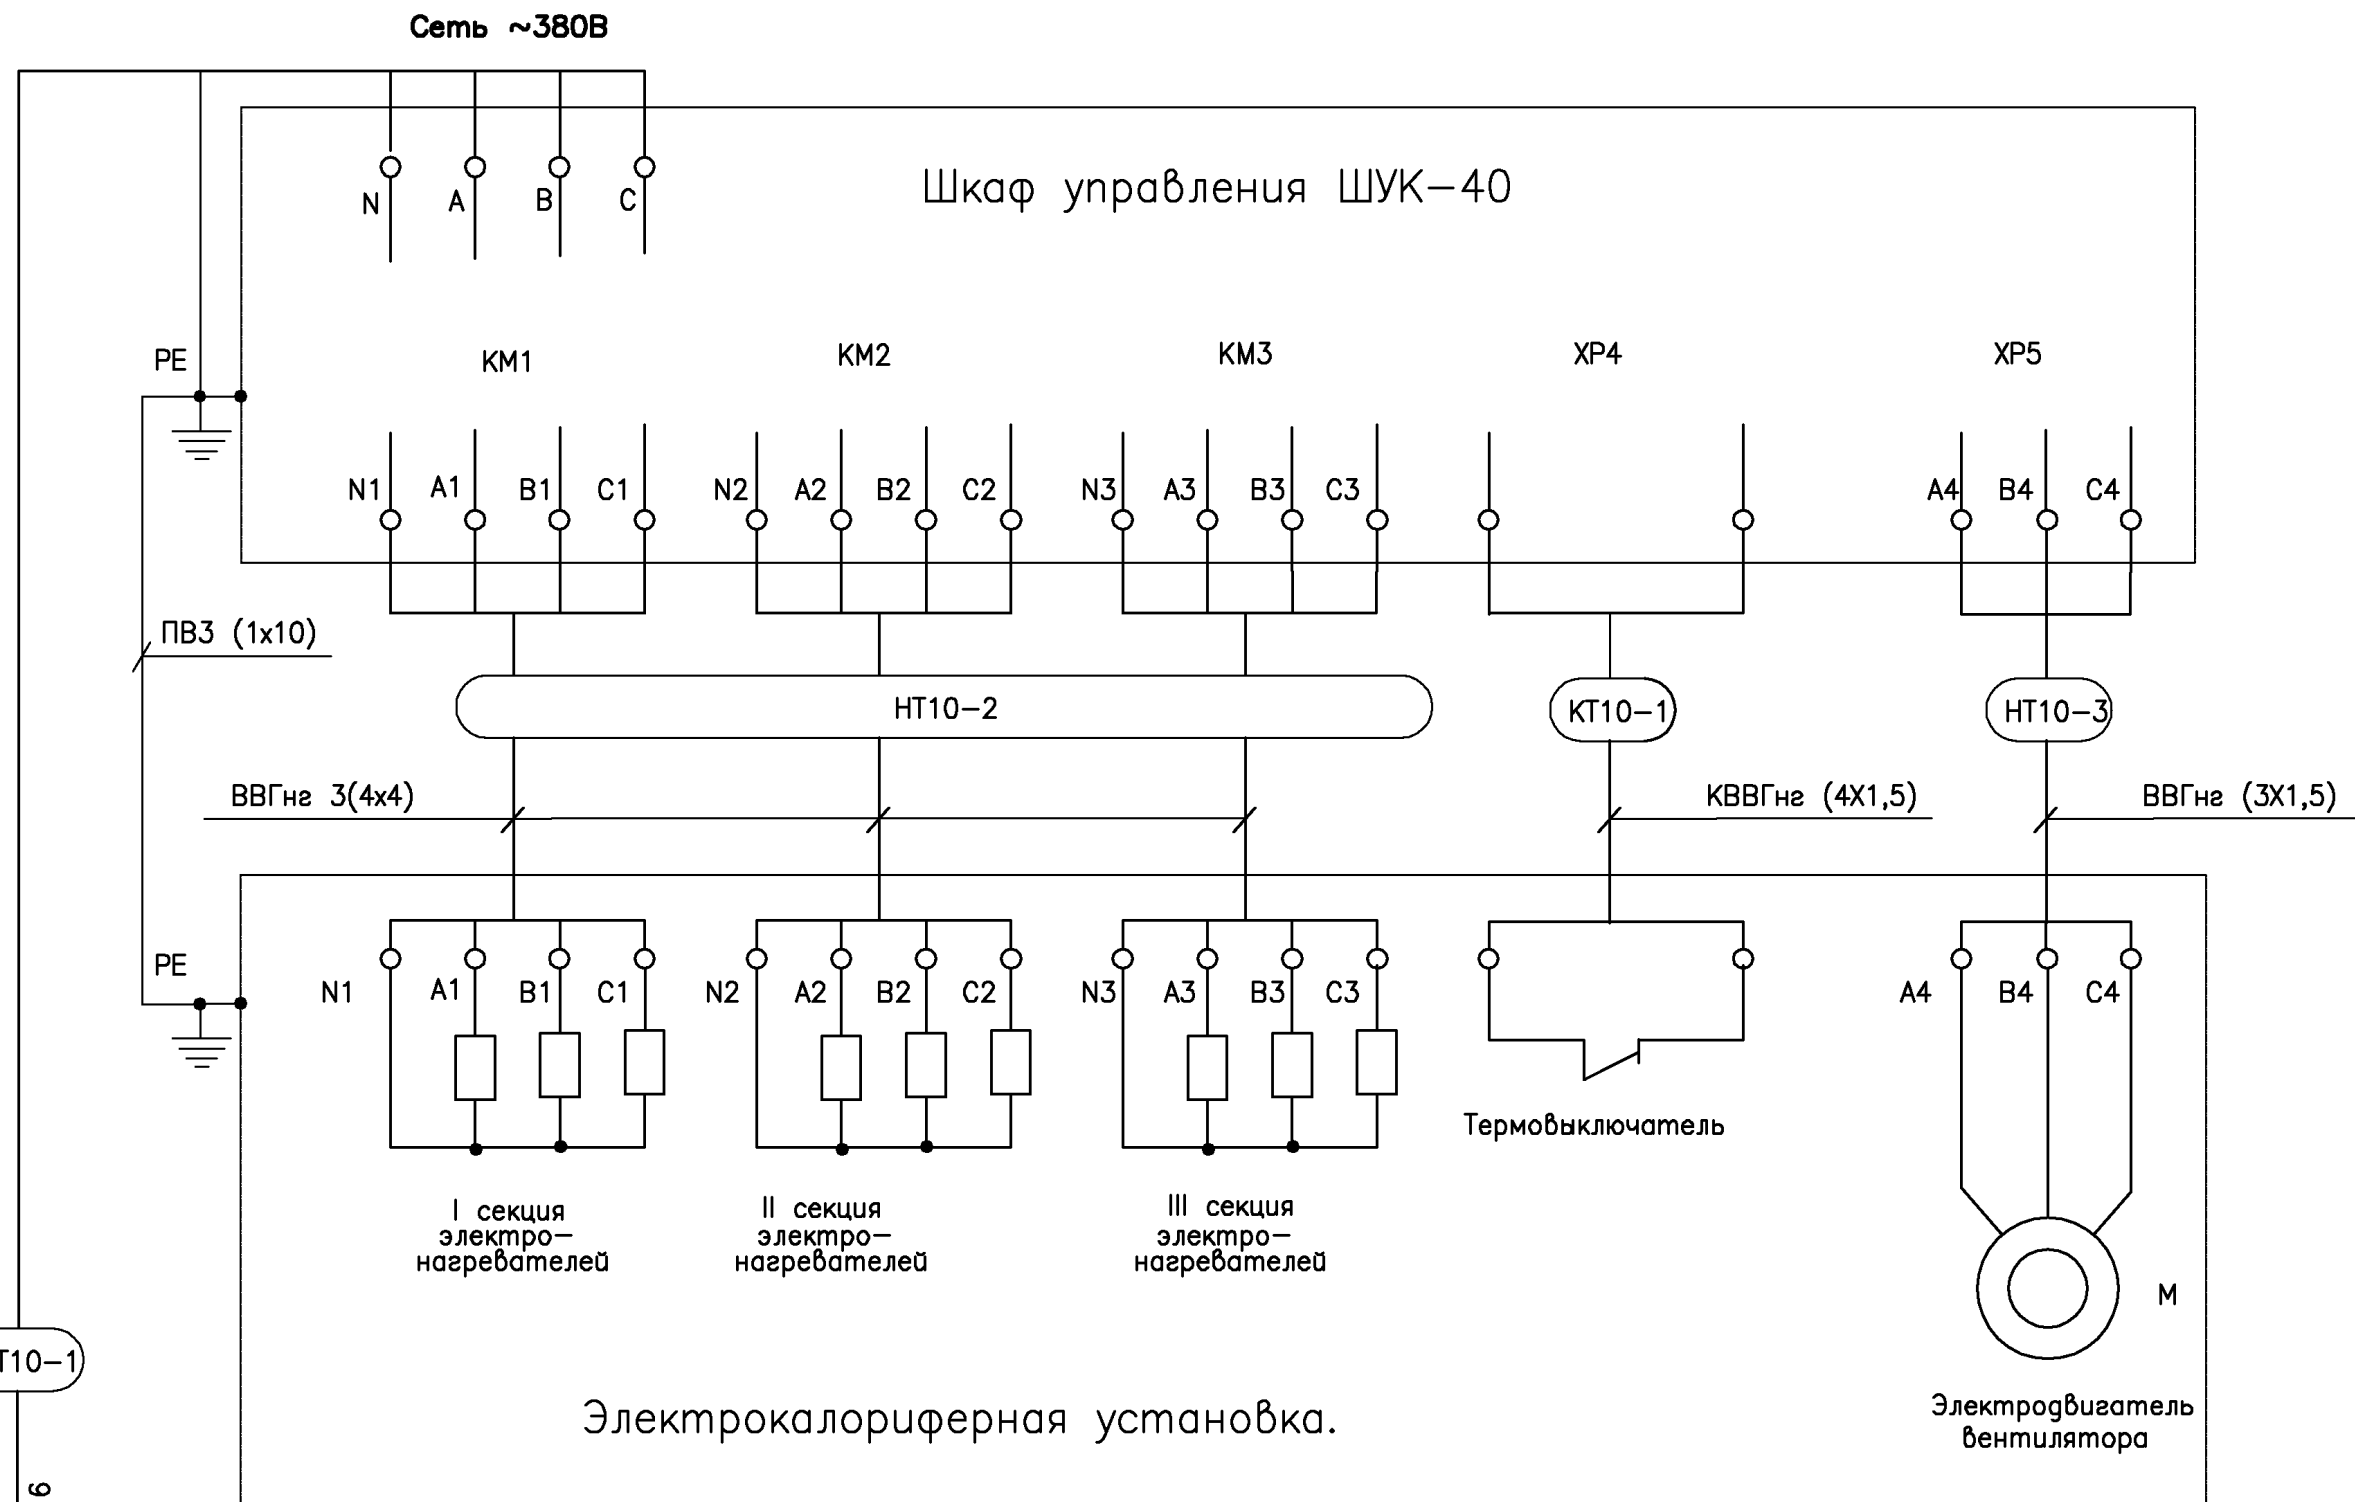

1. Схема выполнена на основании заводской схемы управления калорифером на базе шкафа типа ШУК 40, поставляемого комплектно с калорифером.
2. Схема предусматривает следующие виды управления:
 - а) ручное-ключом SA с шкафа управления.
 - б) автоматическое включение при температуре воздуха у контейнеров ниже 30° и отключение выше 50°.

						223.00.00/05-2015-ЭМ		
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист
Разраб.			Каганов Ю.И.	Ю.И. Каганов			П	6
ГИП			Панов А.П.	А.П. Панов				
Н.контр.			Панова И.Ф.	И.Ф. Панова		Электрокалорифер Т10.	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Утв.			Дёмин Д.Ю.	Д.Ю. Дёмин		Схема подключения.		