



Ящик Н15Я.
Я5113-3874У2

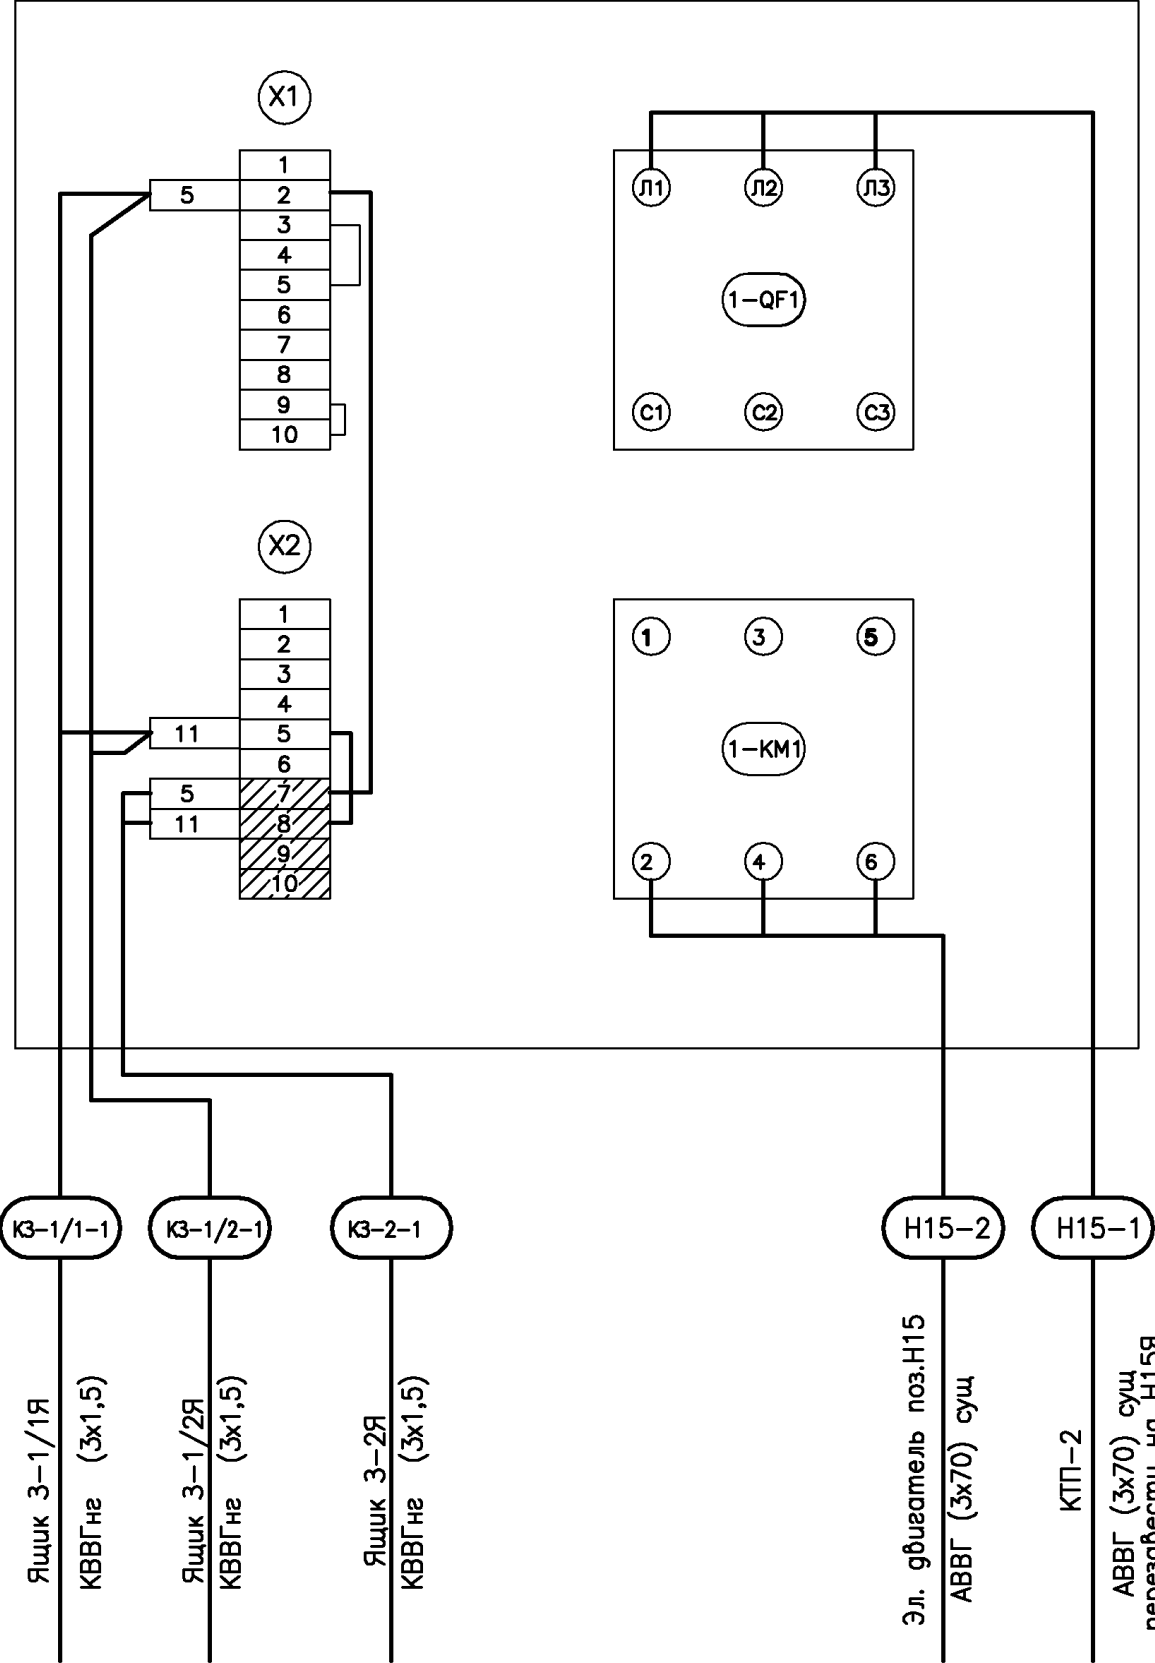

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|--------------|-------------|------|---|--|--|--------|
| | | | | | | 223.00.00/05-2015-ЭМ | | | |
| | | | | | | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | | | |
| Изм. | Кол.ч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | | Каканов Ю.И. | Ю.И. Канов | | | П | 10 | |
| ГИП | | | Панов А.П. | А.П. Панов | | Ящик Н15Я. Схема подключения электрооборудования. |  КСТП | ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование" | |
| Н.контр. | | | Панова И.Ф. | И.Ф. Панова | | | | | |
| Утв. | | | Дёмин Д.Ю. | Д.Ю. Дёмин | | | | | |