

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


223.00.00/05-2015-АТХ7

Лист
2






Копировал

Формат А4

Вид на внутренние плоскости (1 : 5)



Монтажно-коммукационная схема

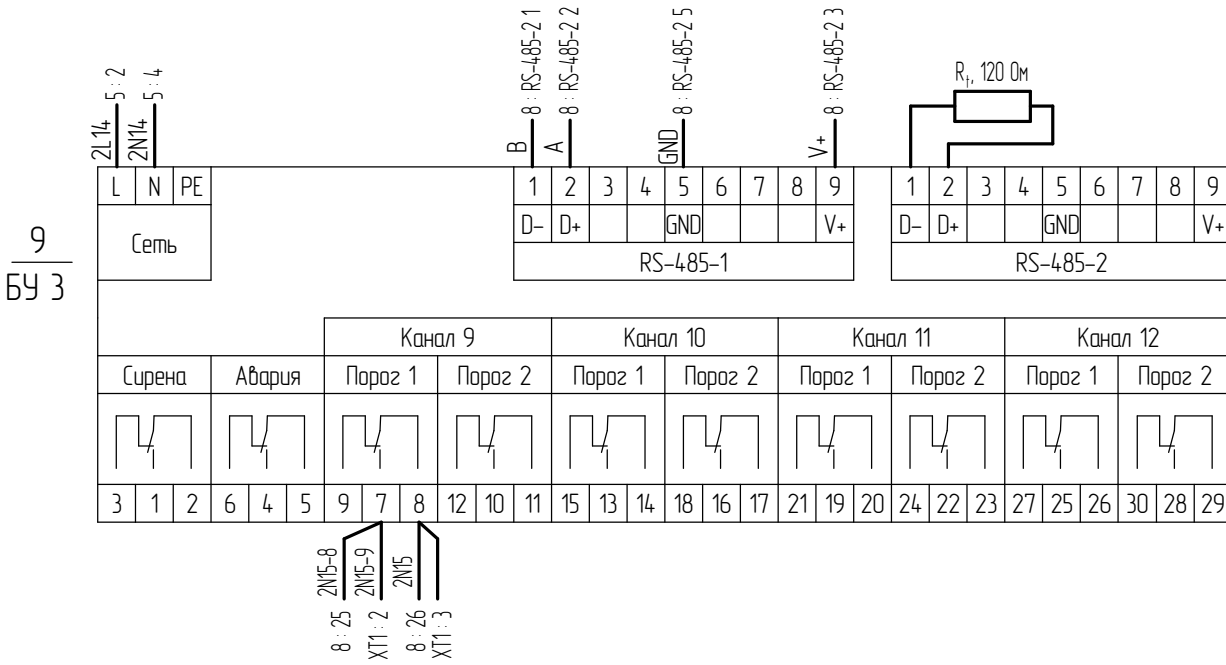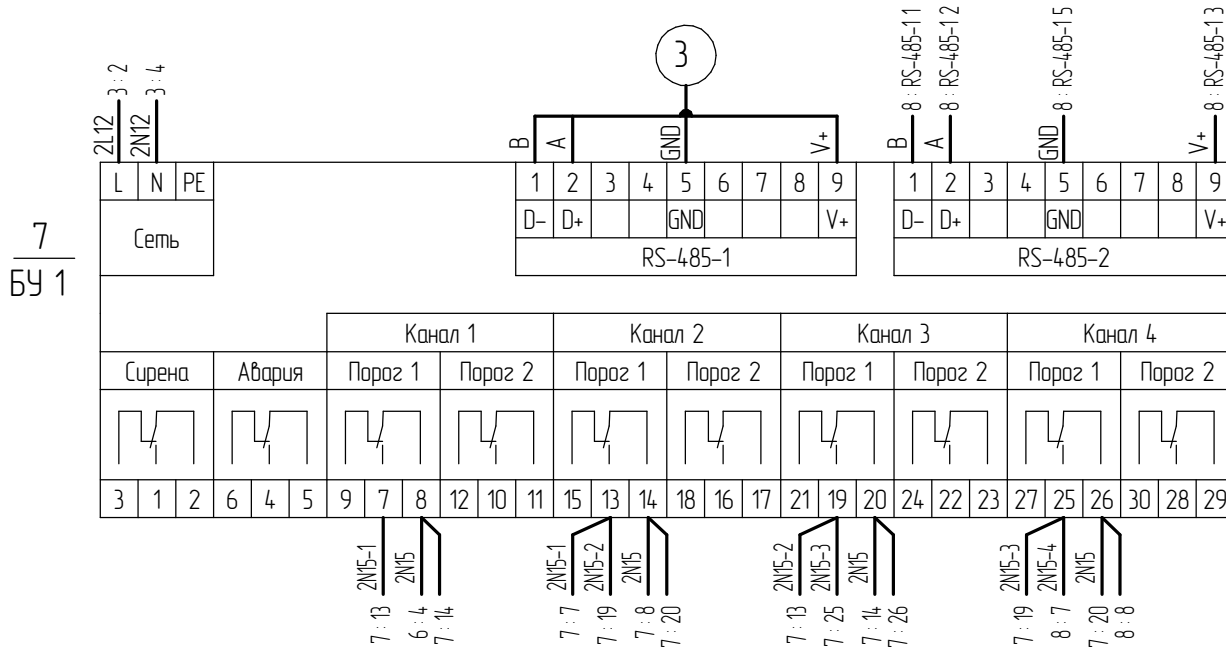

Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. инв. №
Маркировка кабеля	С9	XS1-H	AIRSA1-K
Марка кабеля, число жил, сечение	ВВГнг-LS 4x1,5	МКЭШВнг-LS 2x2x0,75	ВВГнг-LS 4x1,5
Число рабочих жил	3	3	4
Длина кабеля, м	30	5	70
Направление кабеля	ЩРН, см. 223.00.00/05-2015-ЭС	Розетка XS1, отм. +0,000	Газоанализатор AIRSA 1, отм. +0,000
		Коробка KC2, отм. +0,000	