


План сетей В1.

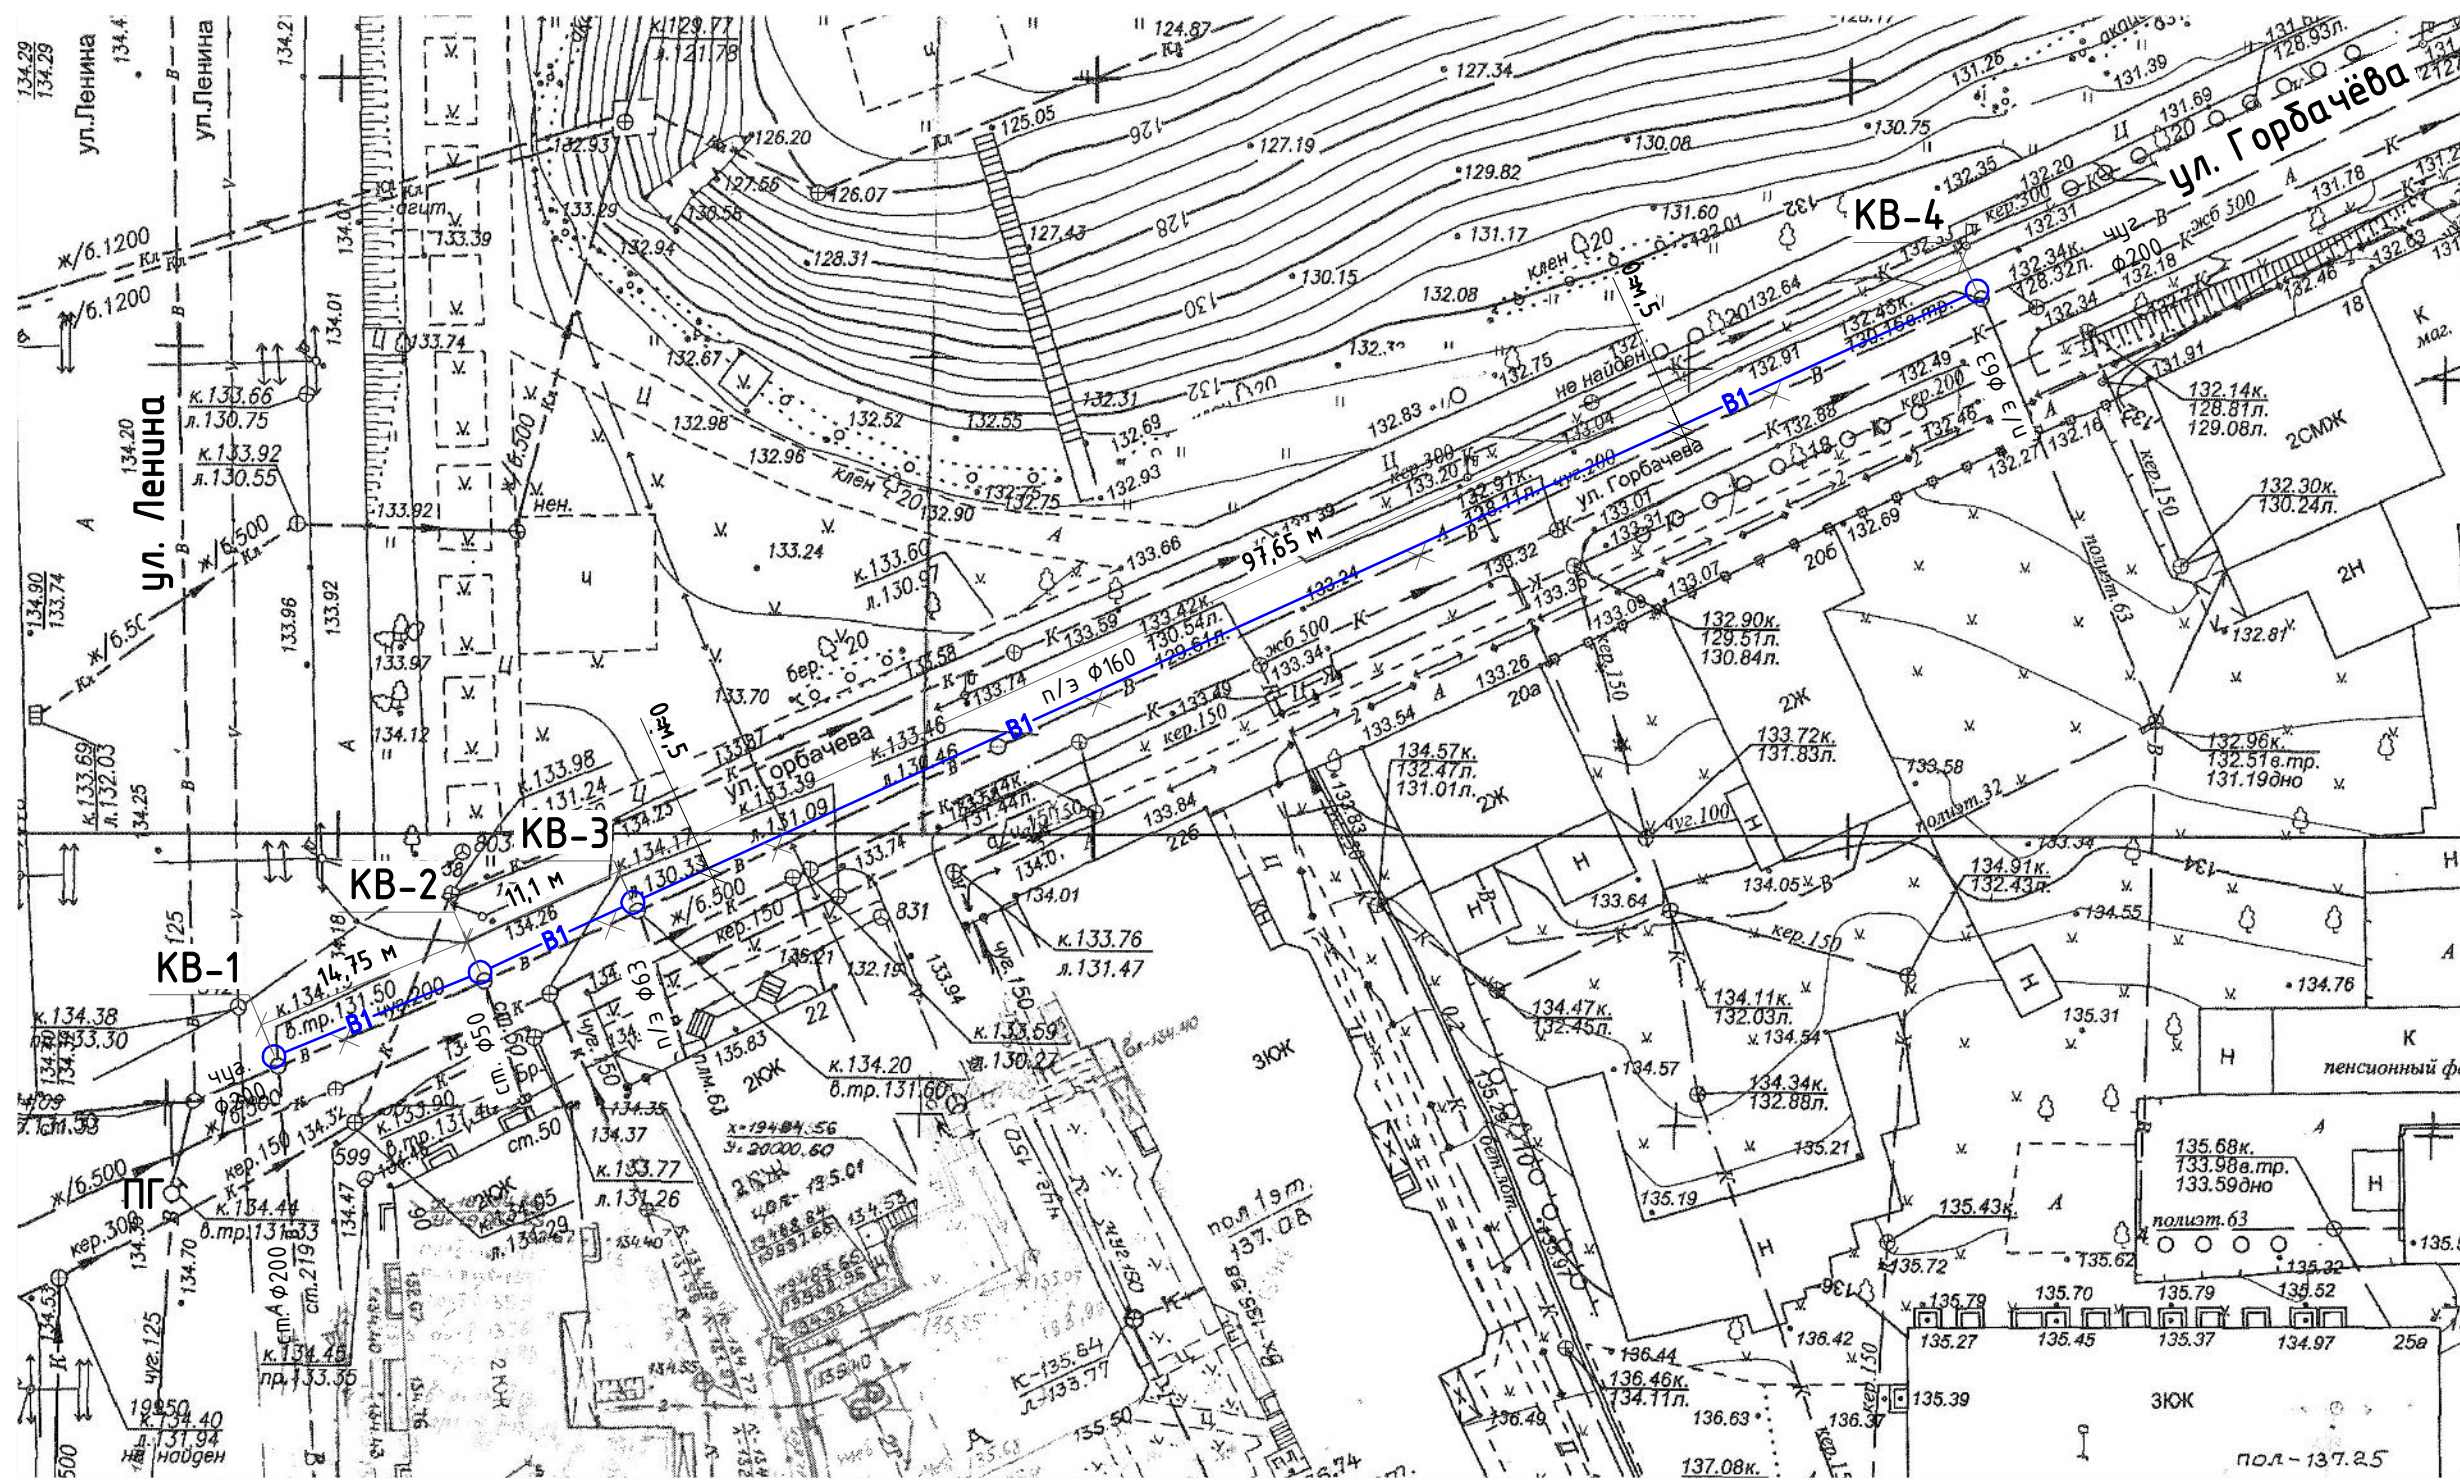

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- B — существующая сеть водопровода, перекладываемая;
- В1 — проектируемая сеть водопровода.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Проектируемую сеть водопровода (В1) проложить рядом с существующей сетью (В) на расстоянии ≈0,5 м.
- 2. Отметки заложения проектируемого участка водопровода принять соответственно чертежу "Продольный профиль сетей В1" (см. лист 2).
- 3. Колодцы KB-1, KB-2, KB-3, KB-4 установить на местах существующих колодцев с небольшим смещением в сторону прокладываемой сети.

						Прокладка сети водопровода ул. Гобачева, 18			
Изм.	К. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Князькина Т.Н.						Стадия	Лист
									Листов
Рук. сект.								1	5
Исполн.		Прошина О.В.							
Н. контр.						План сетей В1.		АО "Кировские коммунальные системы"	

M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали

Продольный профиль семей B1.




Отметка низа или лотка трубы, м
Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м
Обозначение трубы и тип изоляции, м
Основание
Уклон; длина, м
Расстояние, м
Номер колодца, точки угла поворота

131,29	131,81	131,39	Труба ПЭ100 SDR17-160x9,5 с защитной оболочкой (усиленная) ГОСТ 18599-2001	132,45
134,15	133,90	134,20		132,45
134,15	133,90	134,20		132,45
134,15	133,90	134,20		132,45
Грунтовое плоское с подготовкой из песка Н=100 мм				
14,75	0,035	0,039	11,1	97,65
123,5				
КВ-1	КВ-2	КВ-3	КВ-4	



ИИВ.№ подл.	Подп. и дата
-------------	--------------

[illegible]


KB-1

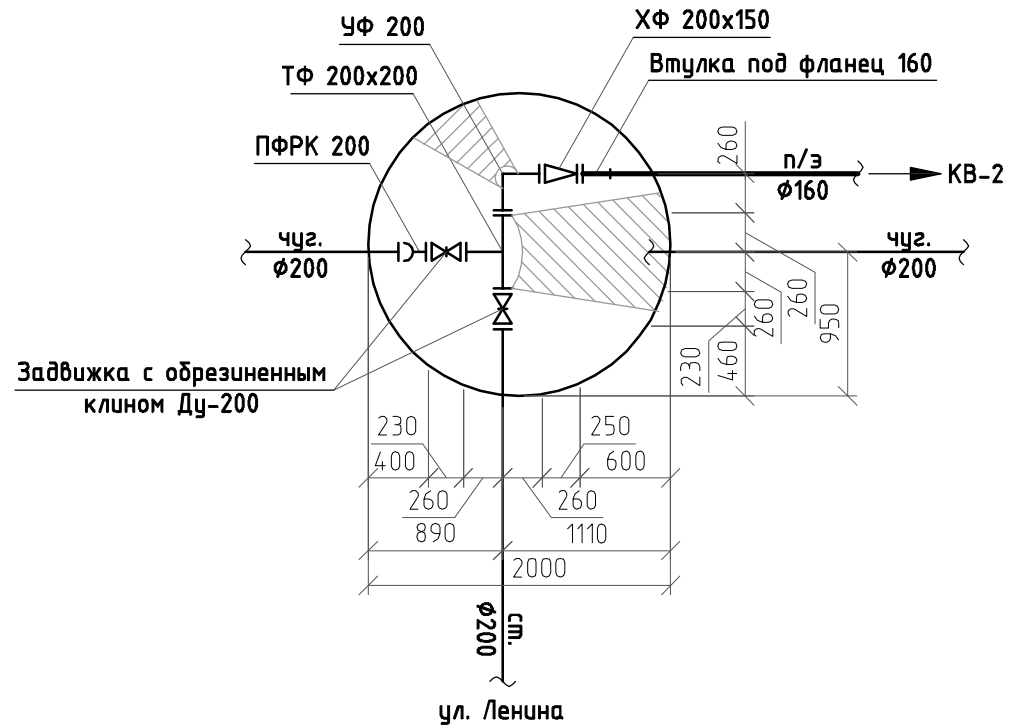

KB-2

**KB-3**

KB-4



						Прокладка сети водопровода ул. Гобачева, 18				
Изм.	К. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ГИП		Князькина Т.Н.						Стадия	Лист	Листов
									3	5
Рук. сект.						Детализовка колодцев.		АО "Кировские коммунальные системы"		
Исполн.		Прошина О.В.								
Н. контр.										

Копировал

Формат А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

