


Вид на внутренние плоскости (1 : 5)



Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


224.00.00/05-2015-ATX4

Лист
2

Копировал

Формат А4

Монтажно-коммуникационная схема

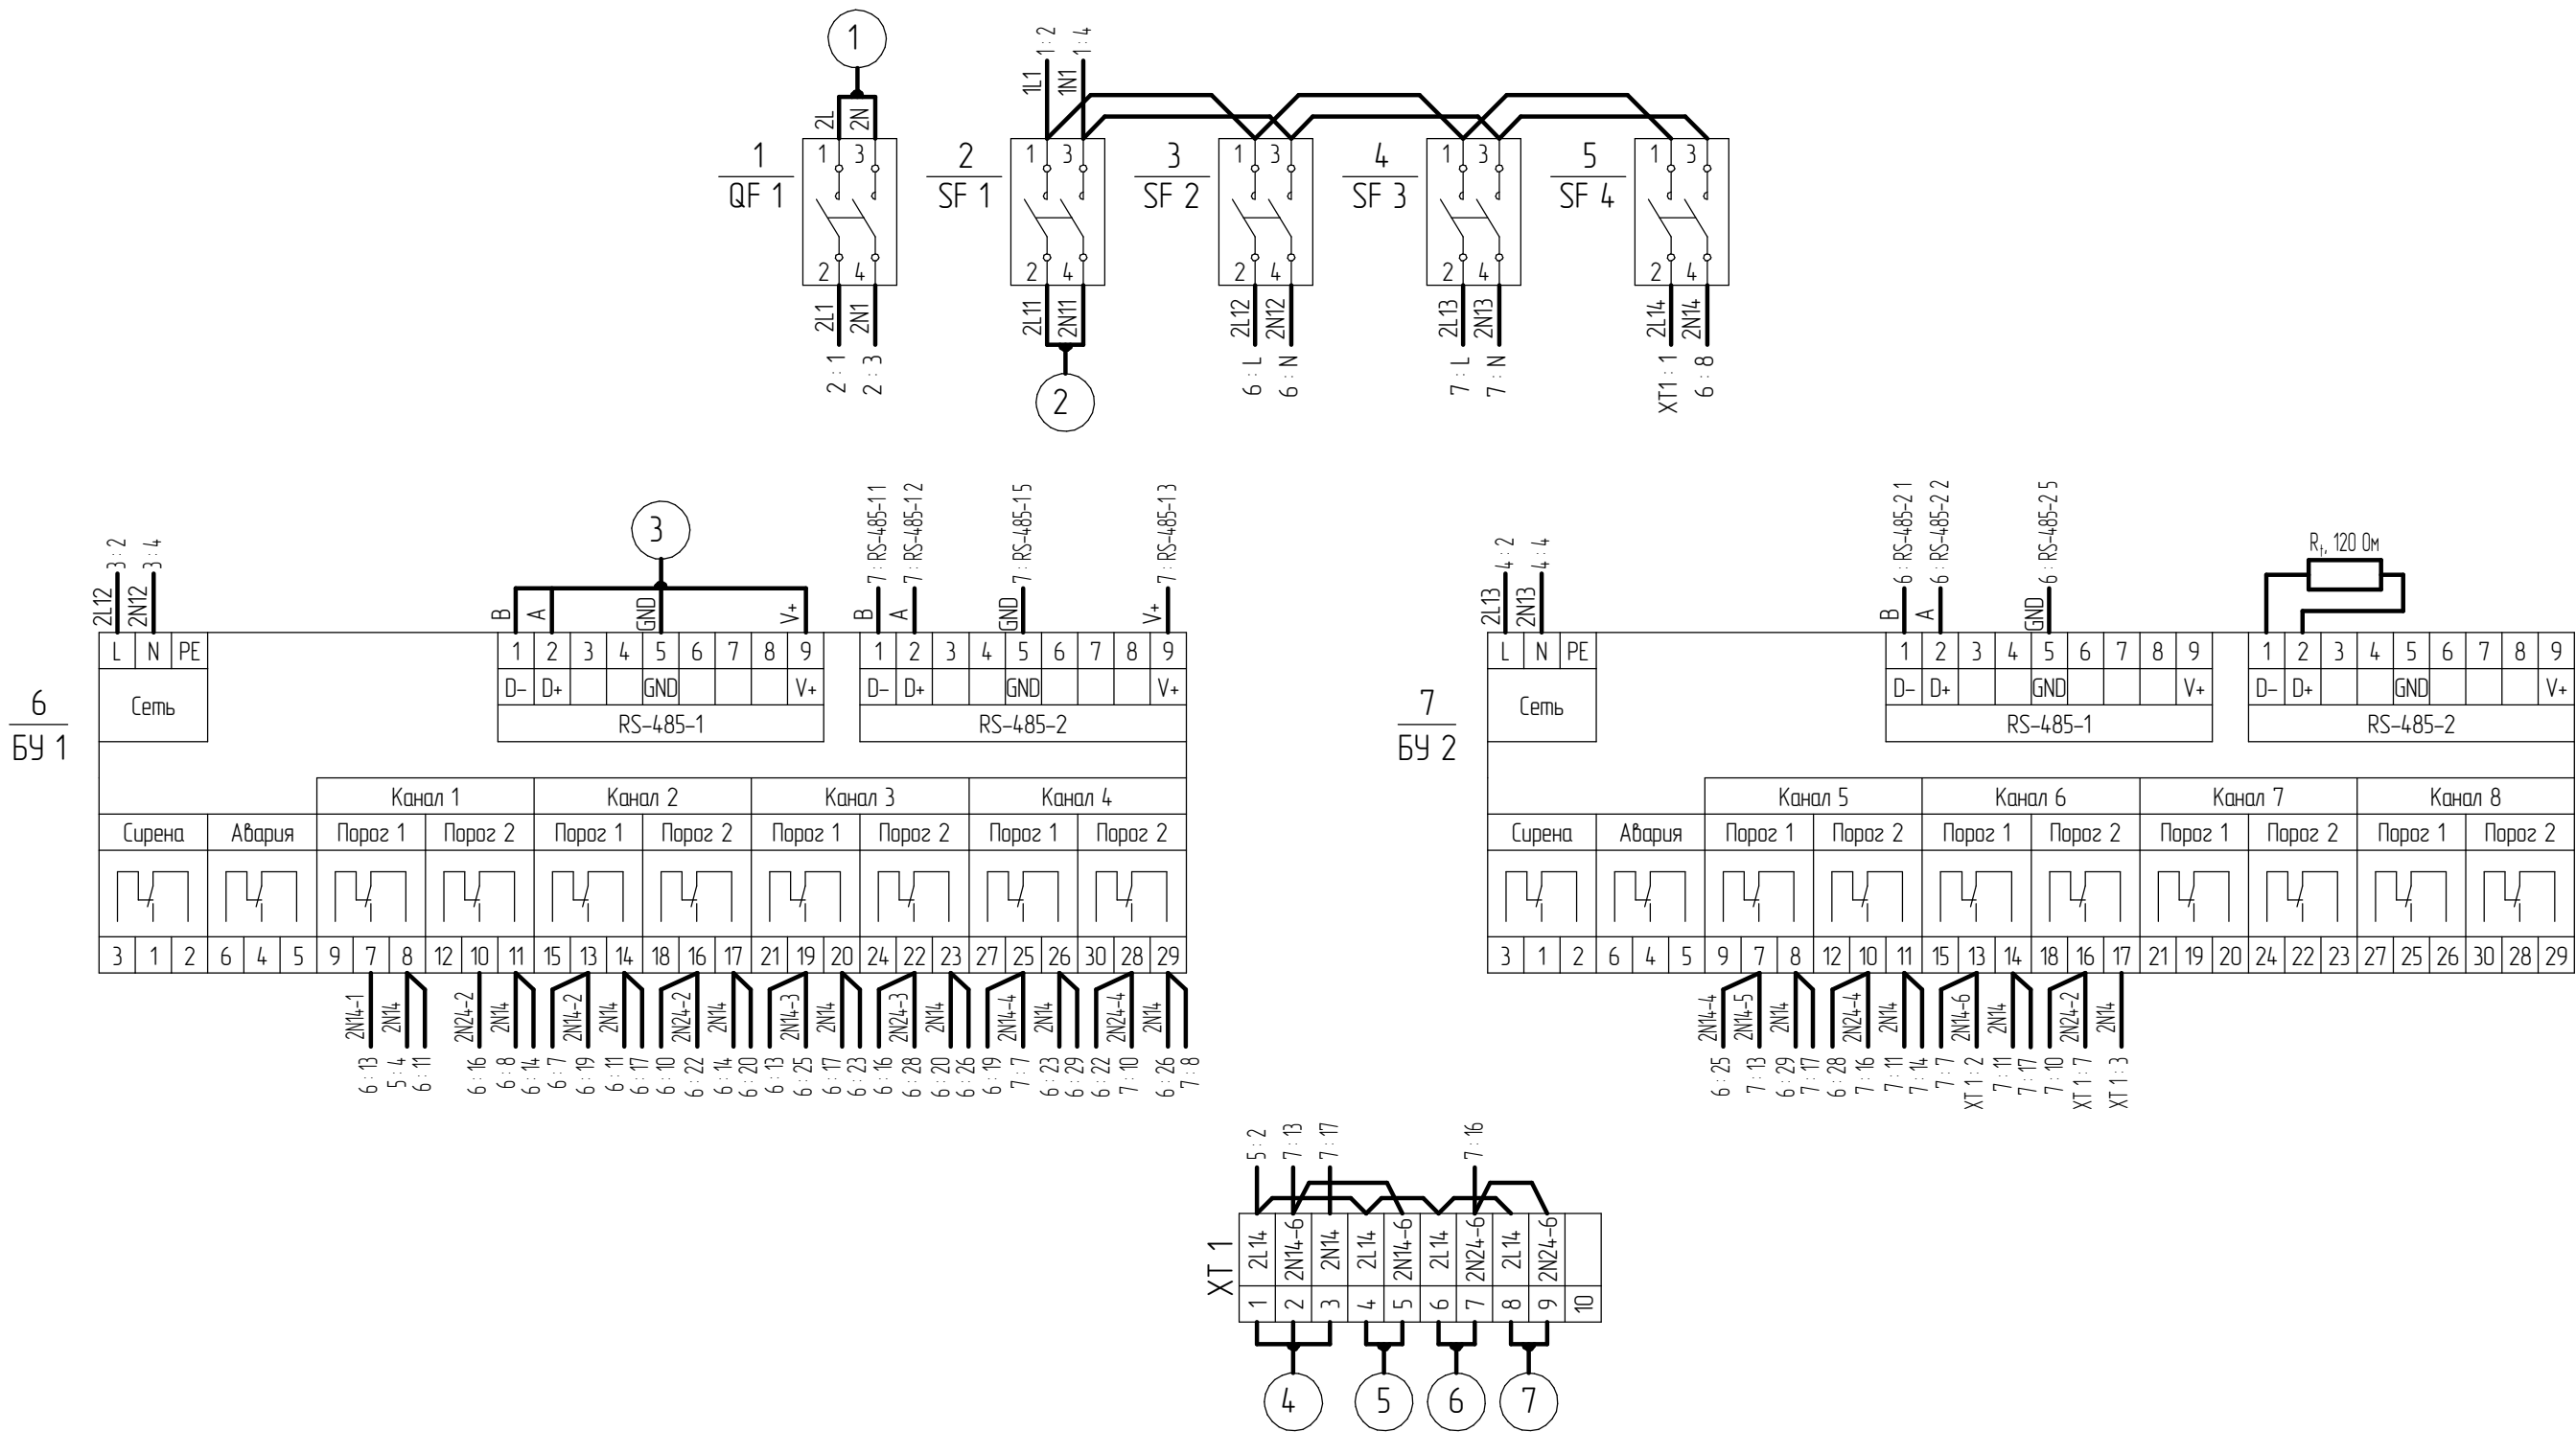

6
БУ 1

7
БУ 2

1 2 3 4 5 6 7

Маркировка кабеля	С9	XS1-H	AIRSA1-K	КС1-K	НА5-K	з1Я-K	ЩА-K
Марка кабеля, число жил, сечение	ВВГнг2-FRLS 3×1,5	ВВГнг2-LS 4×1,5	МКЭШВнг2-LS 2×2×0,75	ВВГнг2-LS 4×1,5	ВБШВнг2-LS 2×1,5	ВВГнг2-LS 4×1,5	
Число рабочих жил	3	3	4	3	2	2	
Длина кабеля, м	5	5	5	70	110	20	5
Направление кабеля	ЩРН, см. 224.00.00/05-2015-ЗМ	Розетка XS1, отм. +0,000	Газоанализатор AIRSA 1, отм. +0,000	Коробка КС1, отм. +0,000	Проходная, пост звуковой сигнализации поз. НА 5.	Ящик управления з1Я, отм. +0,000	Щит управления ЩА ХПА, отм. +0,000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

224.00.00/05-2015-АТХ4

Лист
3

Копировал Формат А3