



Согласовано	ГИП ЭТС	Кожухова	Взамен инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.
	ГИП ВК	Агафонова			
	ГИП ОВ	Семенова			

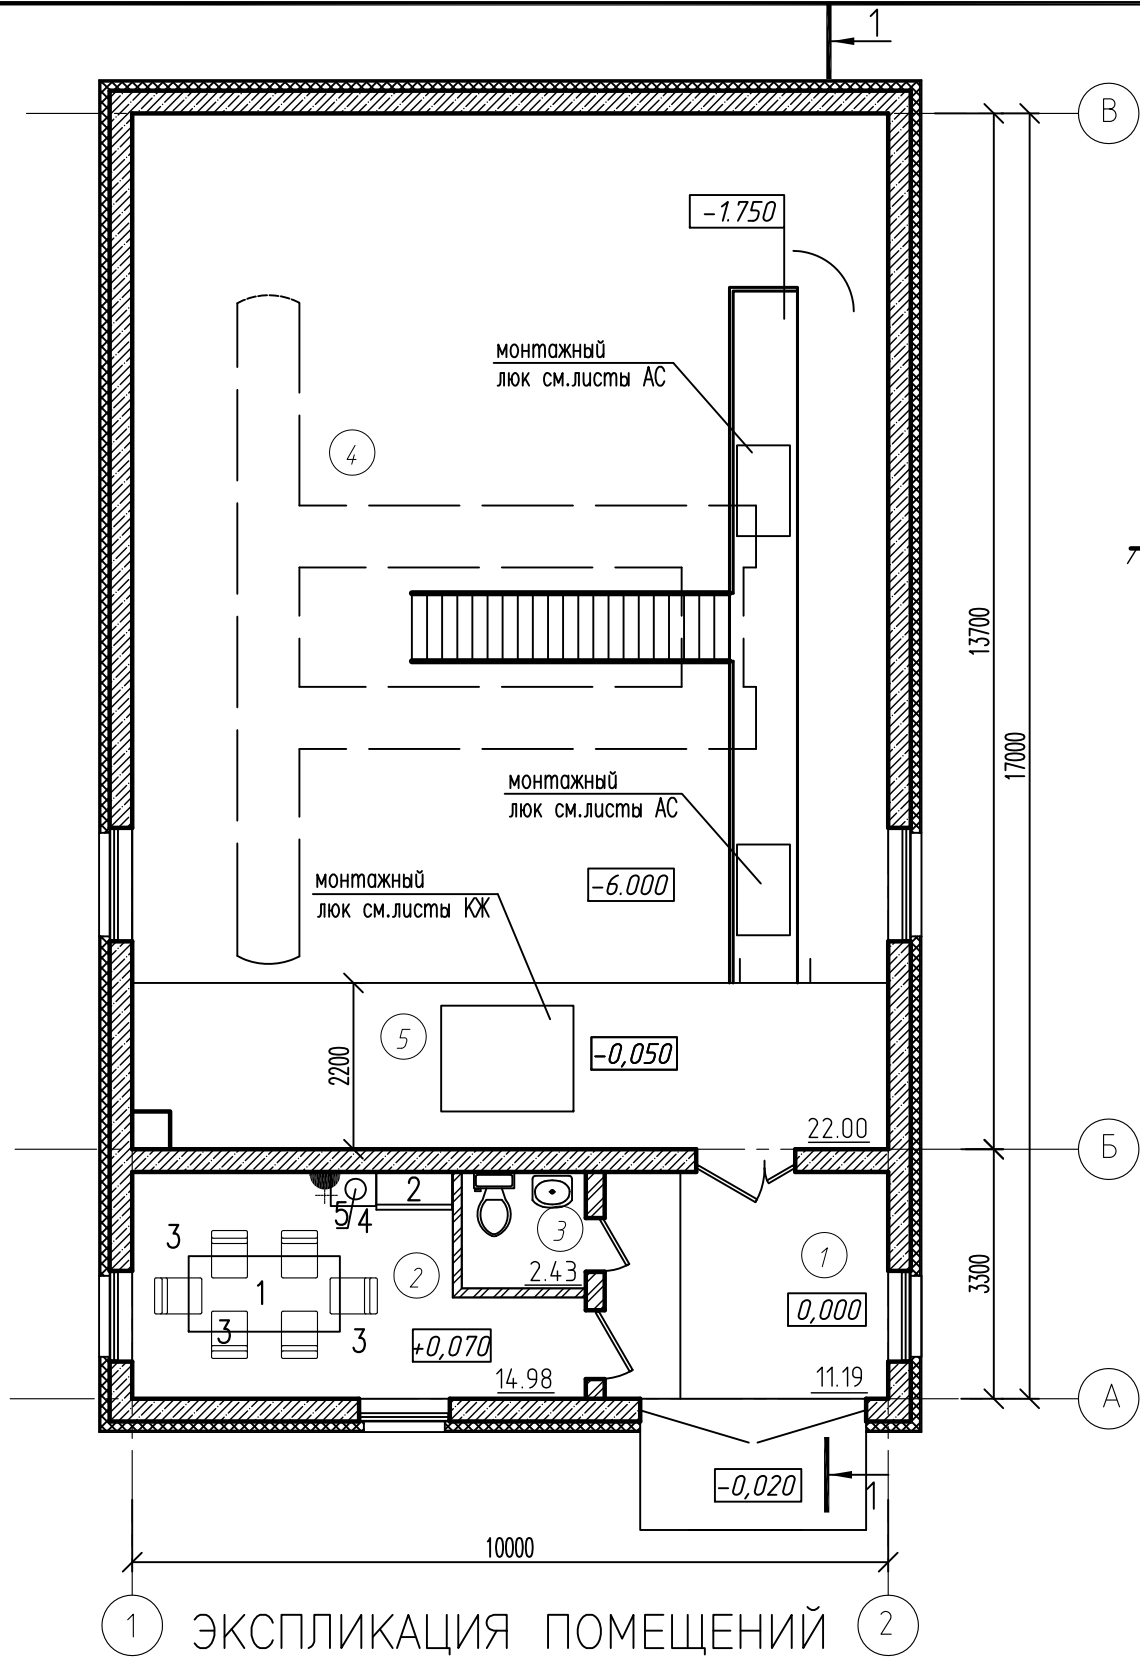

№ п/п	Наименование помещения	Площадь помещения, м2	Кат. пом.
1	Коридор	11,19	
2	Помещение персонала	14,98	
3	Санузел	2,43	
4	Машинное помещение	137,00	Д
5	Смотровая площадка	22,00	

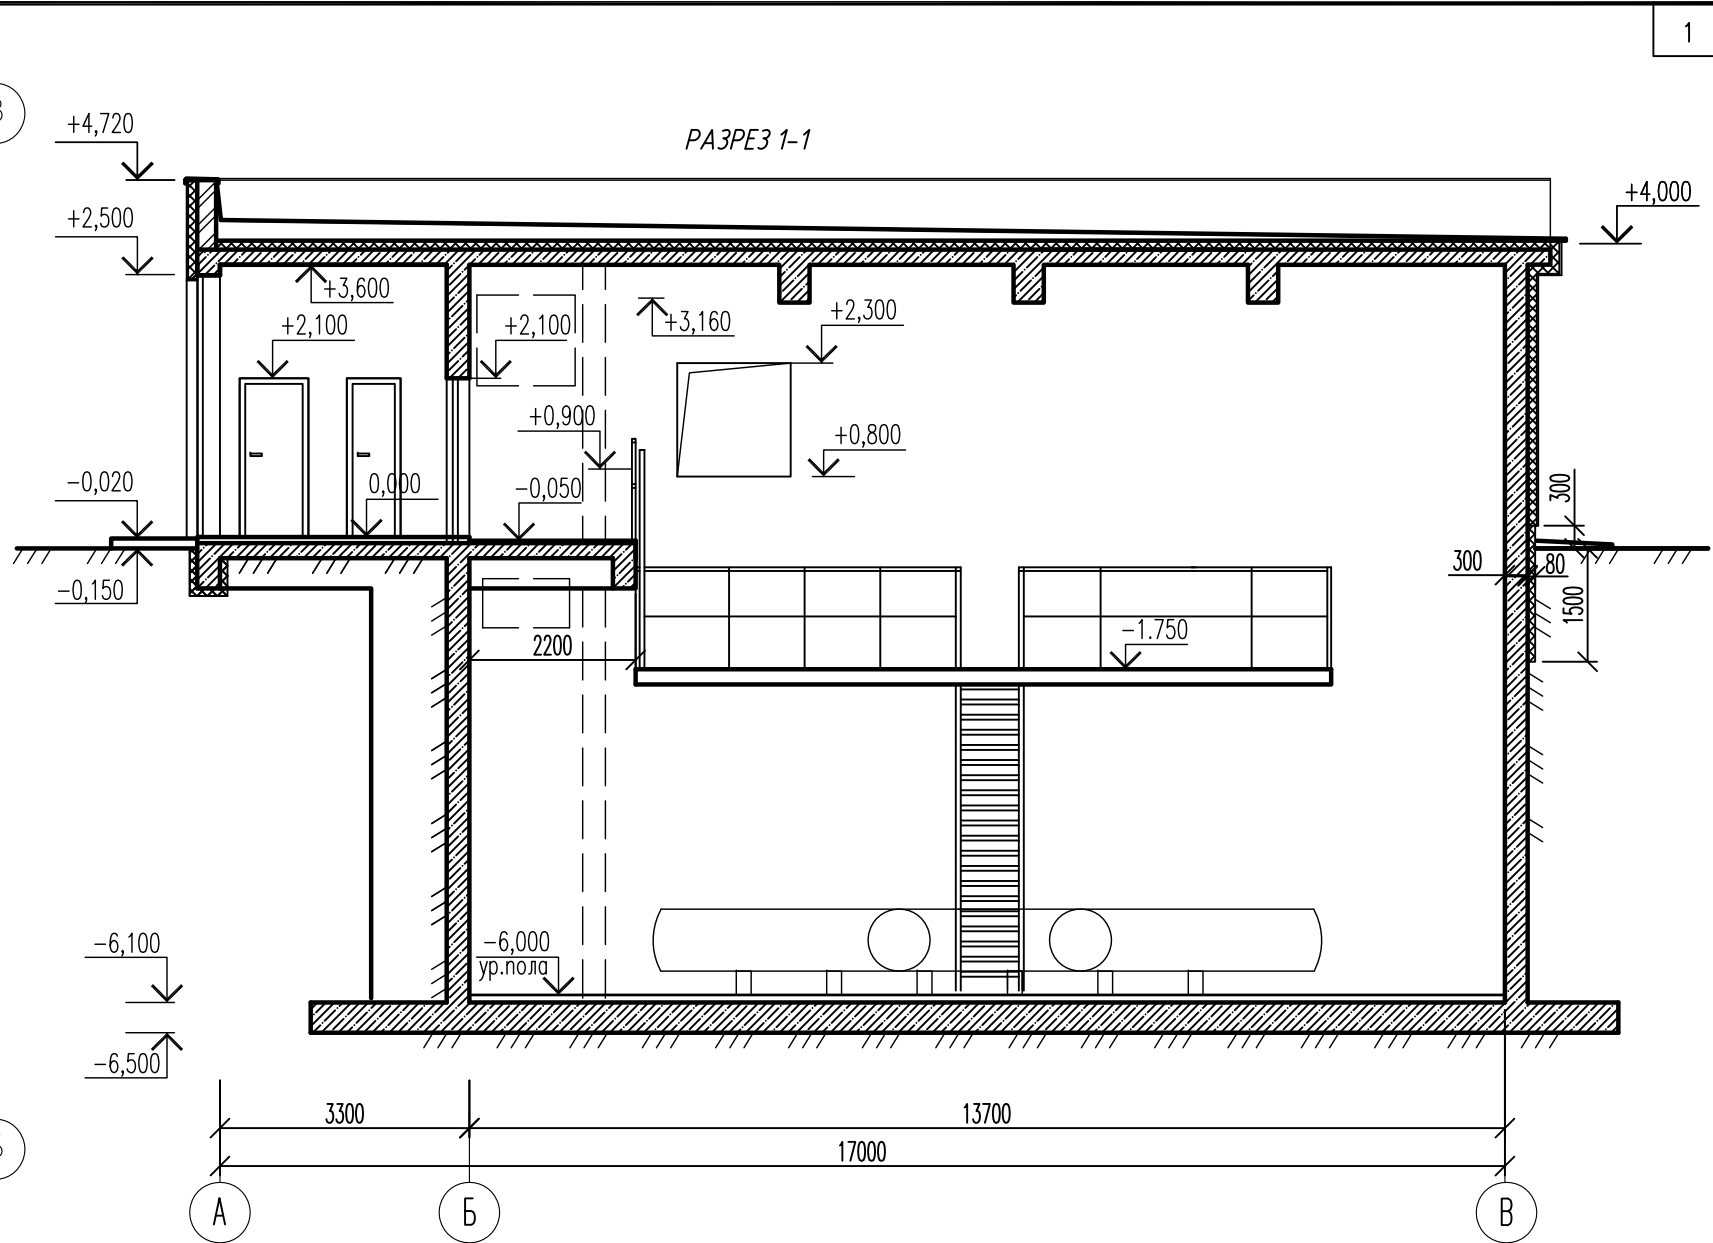

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

⬤+ - евророзетка

Примечания :

- Свободные концы проводов должны быть не менее 2500 мм
- Розетки в комплект поставки не входят .

						632.В.12–ТХ			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Сафонова О				Стадия		Лист	Листов
Проверил		Сафонова				Р		2	
Гл. Спец		Сафонова							
ГИП		Матиева				План на отм.+0.000 с расстановкой технологического оборудования, Разрез 1–1		ООО "Гражданпроект"	
Нач. АПО		Петрянина							
Н. контр.		Галкина							