

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-142

Адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза 103

Рабочая  
документация

187.10.15 – Э0

Реконструкция ПНС-142  
Электрическое освещение

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО

Лист	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий	
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение	
	Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*	
ГОСТ Р 50571.15-97	Электроустановки зданий. Часть 5	
(МЭК 3104-5-52-93)	Глава 52. Электропроводки	
ГОСТ Р 50571.10-96	Электроустановки зданий. Часть 5. Глава 54	
(МЭК 3104-5-54-80)	Заземляющие устройства и защитные проводники	
ГОСТ 21.613-88	Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах	
серия А10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2	
РД 153-34.0-03.150-00	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок	
серия А5.92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях	
Технический циркуляр № 11/2006	О заземляющих электродах и заземляющих проводниках	
<u>Прилагаемые документы</u>		
187.10.15 – ЭО.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначен ие	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Электроосвещение. План ПНС.	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

							187.10.15 – ЭО		
ПНС-142. г. Самара, ул. Мориса Тореза 103									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Макаренко							
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов							
Общие данные (начало)							000 "САТОН ЭНЕРГО"		

Реконструкция ПНС-142.  
Электрическое освещение.

Стадия      Лист      Листов

P      1      3

## Общие данные

Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95\*) «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственноому и совместному освещению».

Арматура светильников выбрана исходя из условий среды помещений. Типы светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Напряжение на лампах 220 В.

*Электропитание светильников рабочего освещения предусмотрено от распределительного шкафа ШР.*

Освещение машинного зала выполнить светильниками с энергосберегающими лампами типа NCLP-SF. Светильники крепить на стенах. В помещениях без естественного освещения (машинный зал) разряд зрительных работ повышен на один порядок, так расчетная освещенность для машинных залов принята 100лк вместо 75лк.

Групповые сети рабочего освещения выполняются трехпроводным кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS-0,66.

Кабели проложить открыто в гофрированной ПВХ трубе Ø20 на держателях. Шаг крепления держателей не более 2м.

Ответвления кабелей выполнить в распределительных коробках с помощью клеммников или пайкой.

Управление рабочим освещением выполнить с помощью клавишных выключателей. Выключатели установить на высоте 0,9м от уровня чистого пола со стороны открывания двери. Опуски к выключателям выполнить открыто в гофрированной ПВХ трубе.

## *Организация эксплуатации электроустановок*

При эксплуатации проектируемого объекта потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать дополнительные нагрузки сверх разрешенных, а также увеличивать значение токов автоматических выключателей определенных проектом.

Не разрешается вносить изменения в электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТа.

*В зависимости от категории помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током должен применяться инструмент соответствующего класса защиты от поражения людей электрическим током.*

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок к обслуживанию допускается специально обученный персонал в соответствии с ПТБ и ПТЭ.

## *Охрана окружающей среды*

Во время производства электромонтажных работ не допускается утилизация отходов производства в контейнеры, не предназначенные для данного типа отходов, с целью недопустимости попадания указанных отходов на территории, не предназначенные для их хранения.


*В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:*

- 1 класс опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубы);
  - 4 класс опасности (мусор от бытовых помещений).

Отходы 1-го класса опасности хранятся в специально отведенном месте и по мере накопления направляются на демеркуризацию по договору с организацией, имеющей лицензию на данную деятельность.

Отходы 4-го класса опасности собираются в металлическом контейнере и вывозятся на полигон отходов.

План на отм. 0.000  
б/м

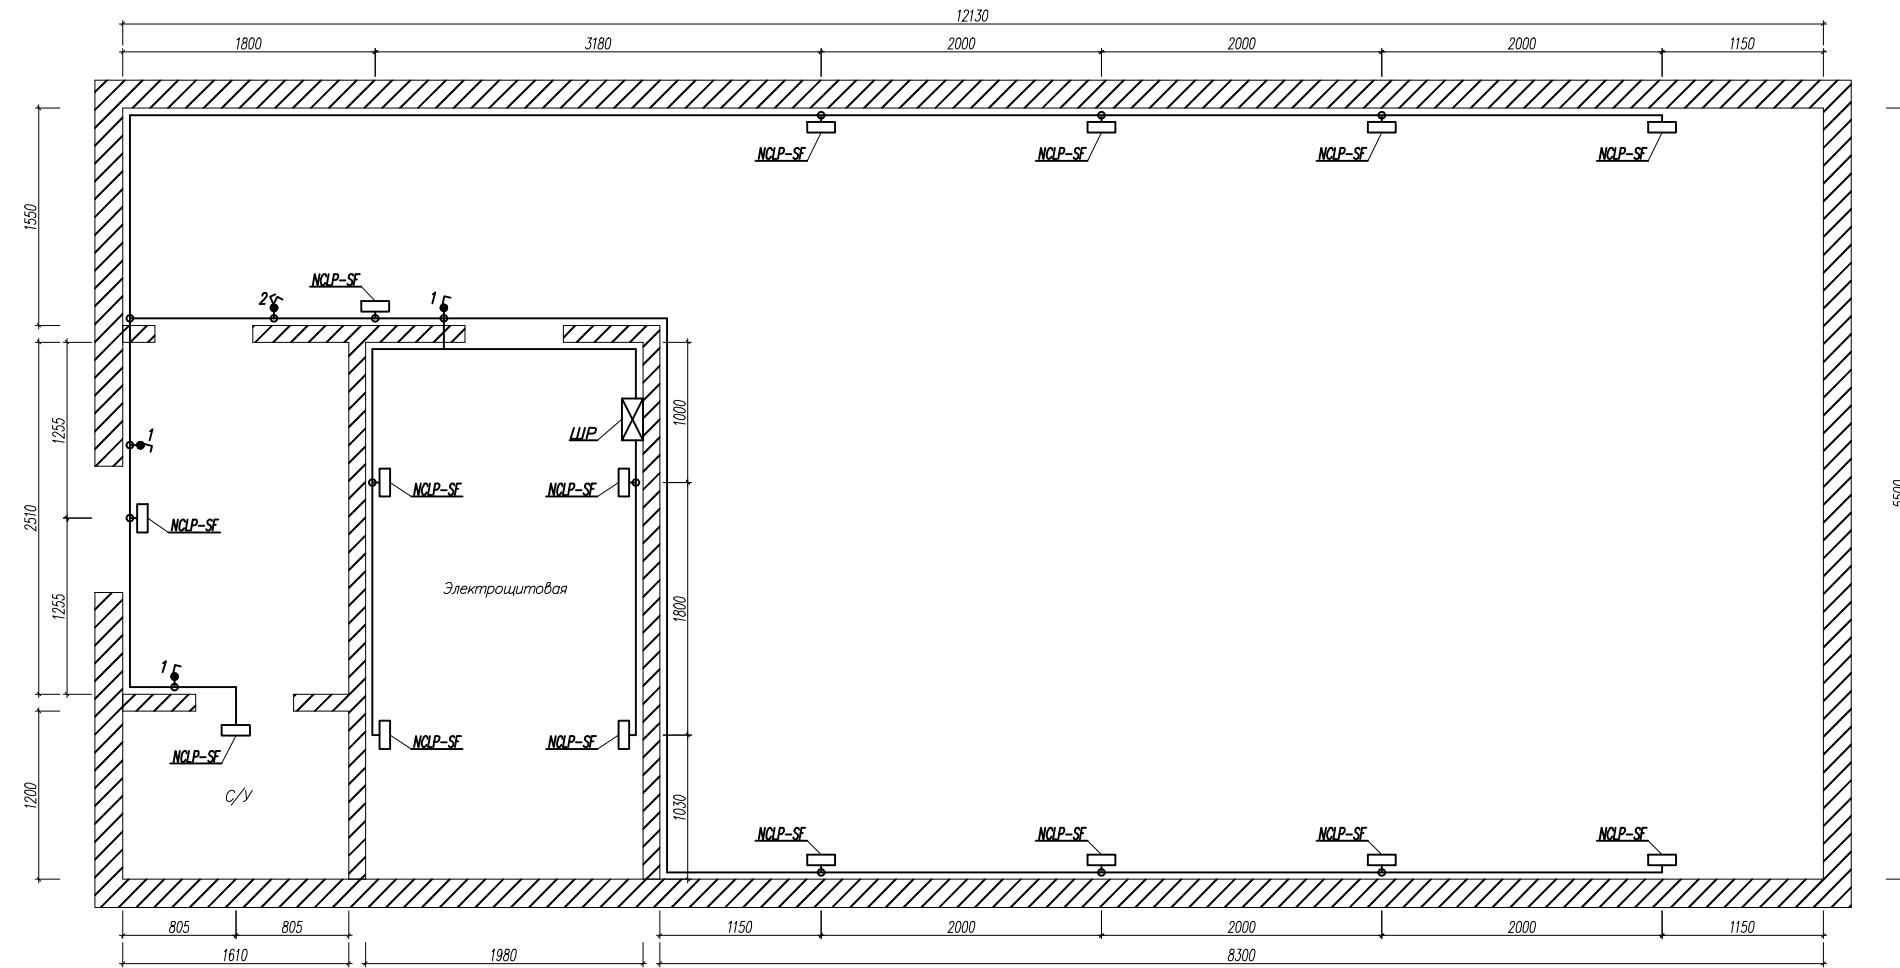

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

#### Условные обозначения

- [Lighting fixture icon] - светильник рабочего освещения накладной, с люминесцентными лампами;
- [Cabinet icon] - шкаф распределительный;
- [Single switch icon] - выключатель одноклавишный;
- [Double switch icon] - выключатель двухклавишный.

						187.10.15-ЭО
ПНС-142. г. Самара, ул. Мориса Тореза 103						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Павлов				
Реконструкция ПНС-142. Электрическое освещение.						Стадия
						Лист
						Листов
Электроосвещение. План ПНС.						Р 3 3
000 "САТОН ЭНЕРГО"						

