



Свидетельство **СРО-П-099-23122009**
 СРО-И-030-25112011

Заказчик: **ООО «Самарские коммунальные системы»**

**Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической
доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара,
производительностью 640,0 тыс.м³/сут**

Этап I

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вентиляция

Песколовки – I очередь

630201-I-6-1-43-1-OB5

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Свидетельство СРО-П-099-23122009
СРО-И-030-25112011

Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»

**Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической
доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара,
производительностью 640,0 тыс.м³/сут**

Этап I

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вентиляция

Песколовки – I очередь

630201-I-6-1-43-1-OB5

Директор

М.И. Рочев

Главный инженер проекта

И.Г. Звонарев

Согласовано


Взам.инв. N


Подпись и дата

Инв.N подл.


Местные отсосы от технологического оборудования.									
Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредных веществ г/час	Объем вытяжки/притока м3/час		Характеристика местного отсоса		Обозначение системы	Примечание
Поз.	Наименование	Кол-во		На ед. оборуд.	Всего	Обозначение отсоса	Применяемые документы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канал песколовок	6	ДПВ	1500	9000	Ду 315 расходом 1500м3/ч		B1	
	Камера песколовок	1	ДПВ	8000	8000	Ду 710 расходом 8000м3/ч		B2	

Характеристика отопительно-вентиляционных систем																
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Воздухонагреватель			Фильтр	Примечание	
				Тип, исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n об/мин	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, кВт		Тип
												от	до			
B1	1	Вытяжка из канала песколовок	Контейнер	ВЕНТЛИТ-10000-2А11	9000	1000			46.0						1	
B2	1	Вытяжка из байпасного канала песколовок	Контейнер	ВЕНТЛИТ-8000-2А11	8000	1000			37.5						1	

						630201-1-6-1-43-1-OB5		
						Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут I ЭТАП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Домашенко			05.20			
N. Контроль		Оружейникова			05.20			
ГИП		Звонарев			07.20			
						Песколовки – I очередь.		
						Общие данные.		
						Стадия	Лист	Листов
						P	1.2	
								

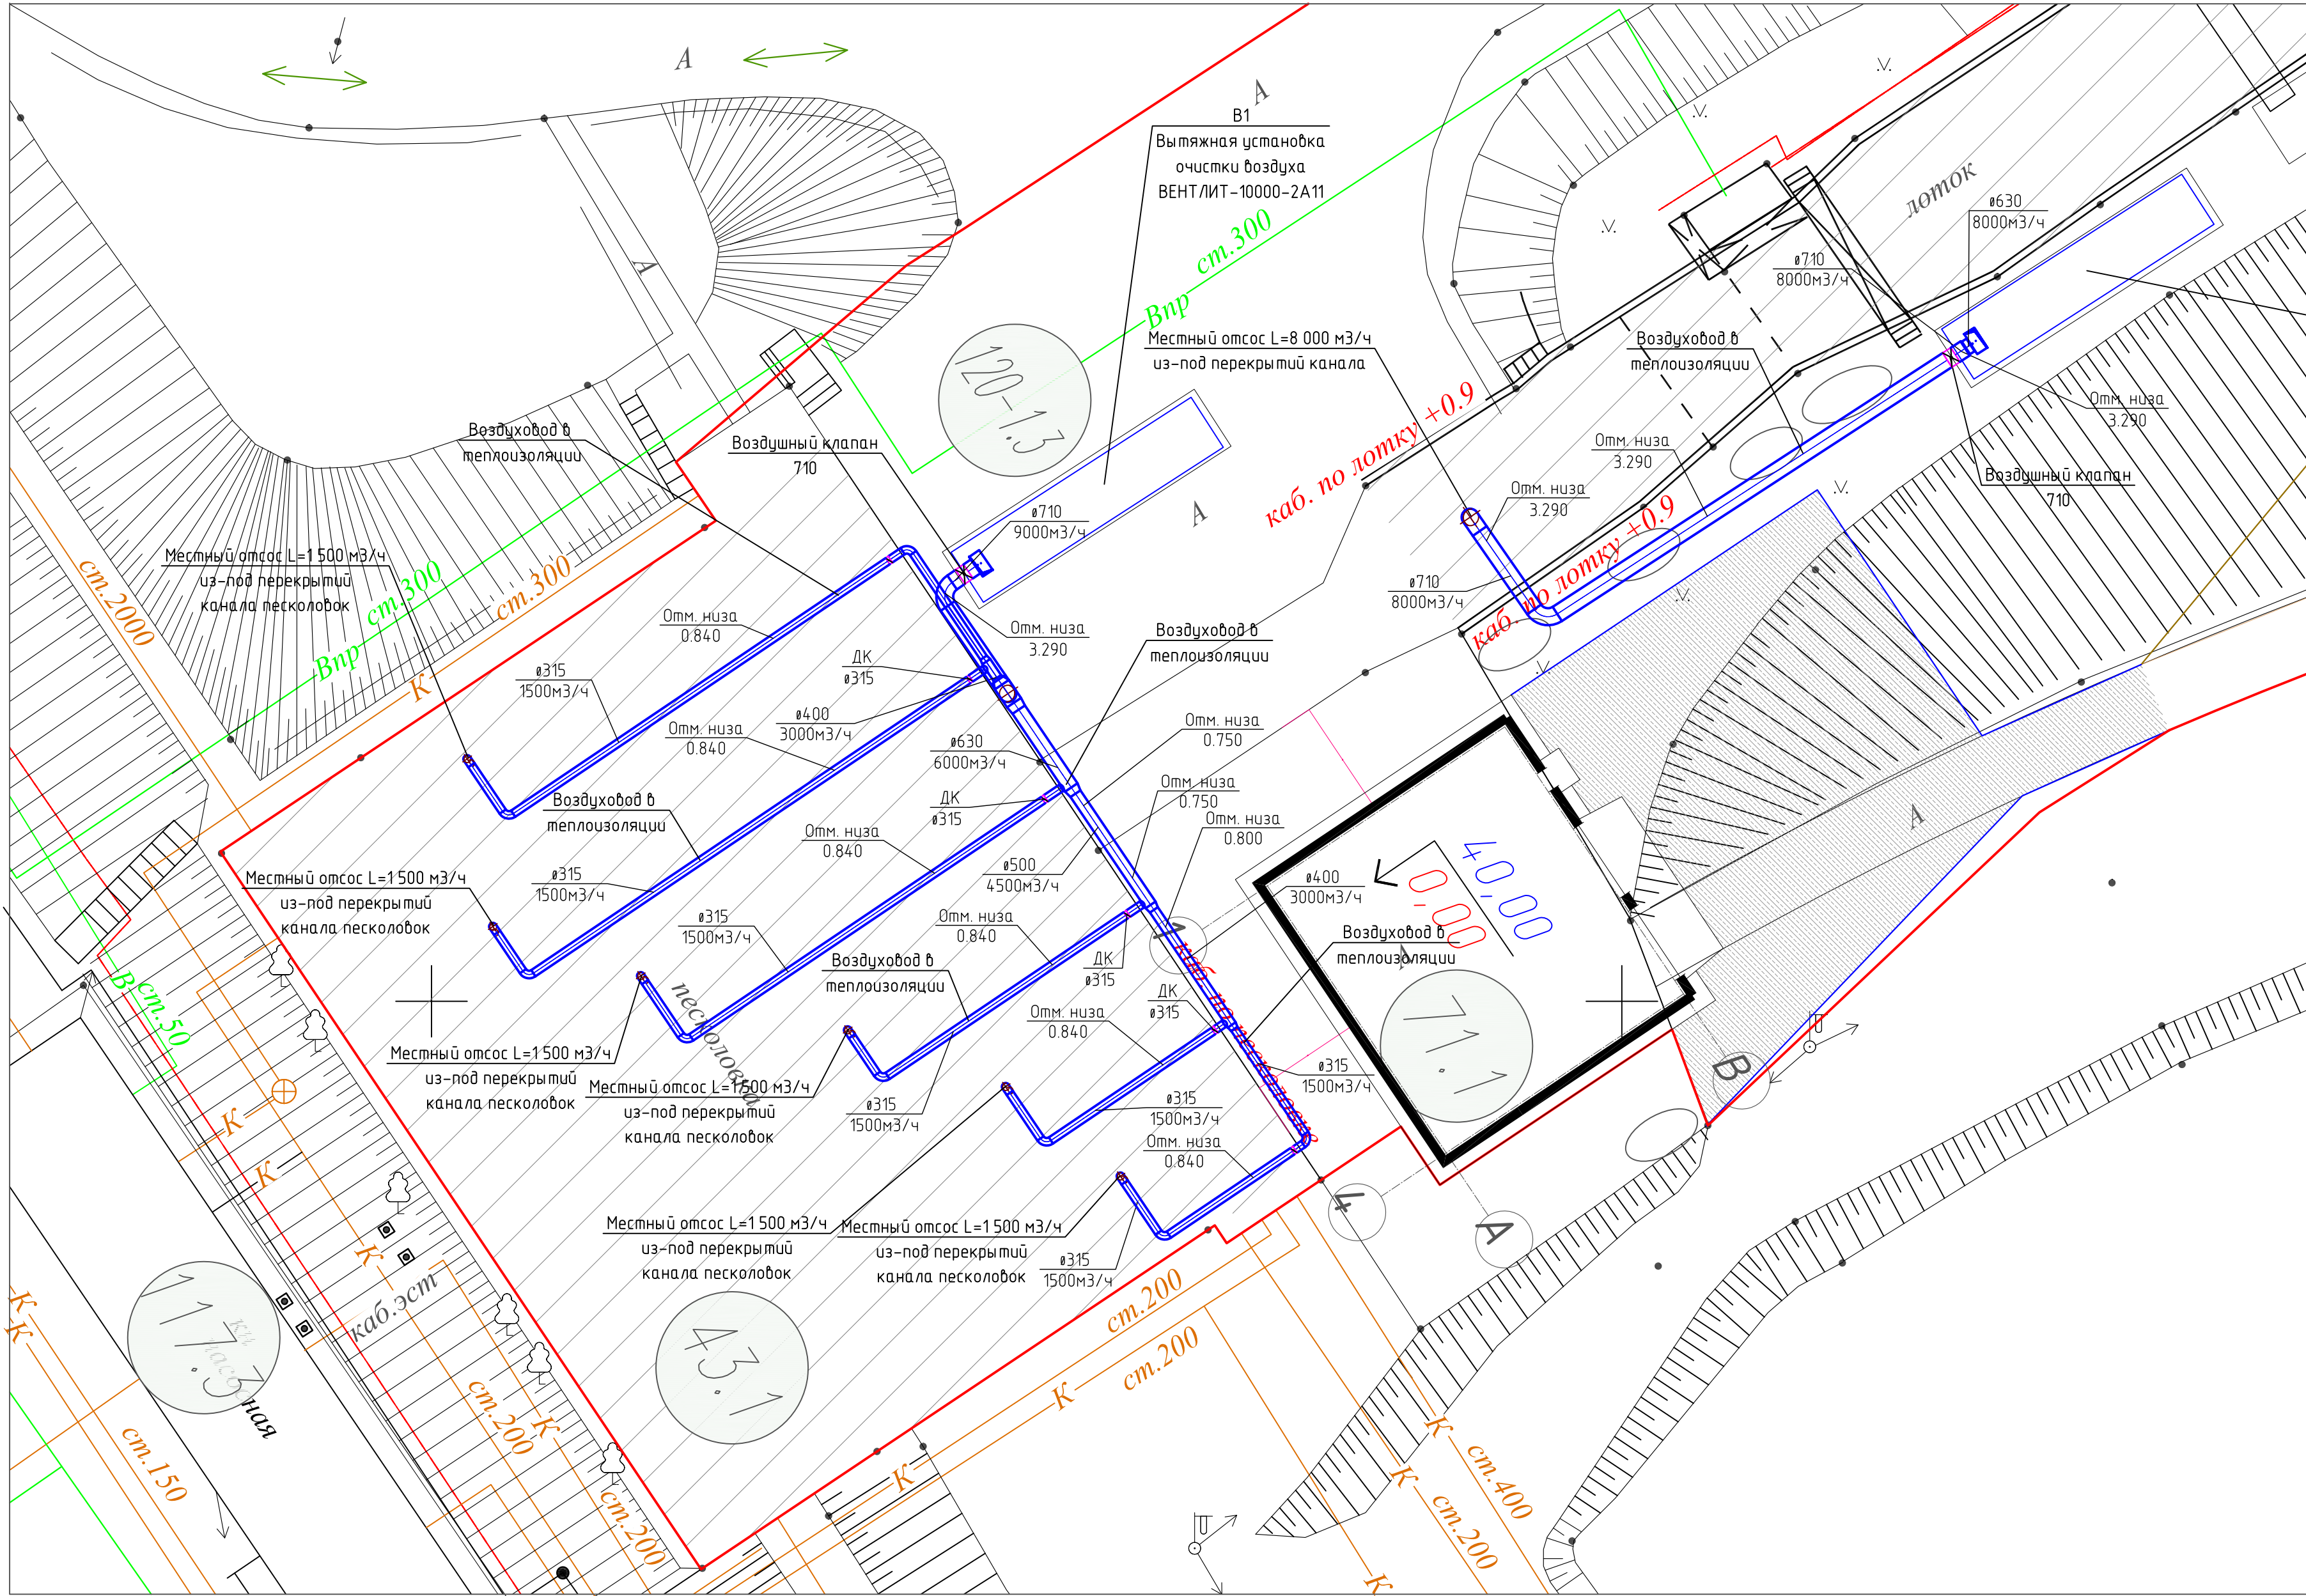

В2
Вытяжная установка
очистки воздуха
ВЕНТ/ЛИТ-8000-2А11

						630201-1-6-1-43-1-OB5			
						Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительность 640,0 тыс.м3/сут I ЭТАП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Песколовки – I очередь.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Домащенко			05.20		Р	2	
Н. Контроль	Оружейникова				05.20	План.		ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	
ГИП	Звонарев				07.20				



Согласовано			
Взам.инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--