



Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


223.00.00/05-2015-АТХ7

Лист  
2






Копировал

Формат А4

Вид на внутренние плоскости (1 : 5)



Монтажно-коммукационная схема

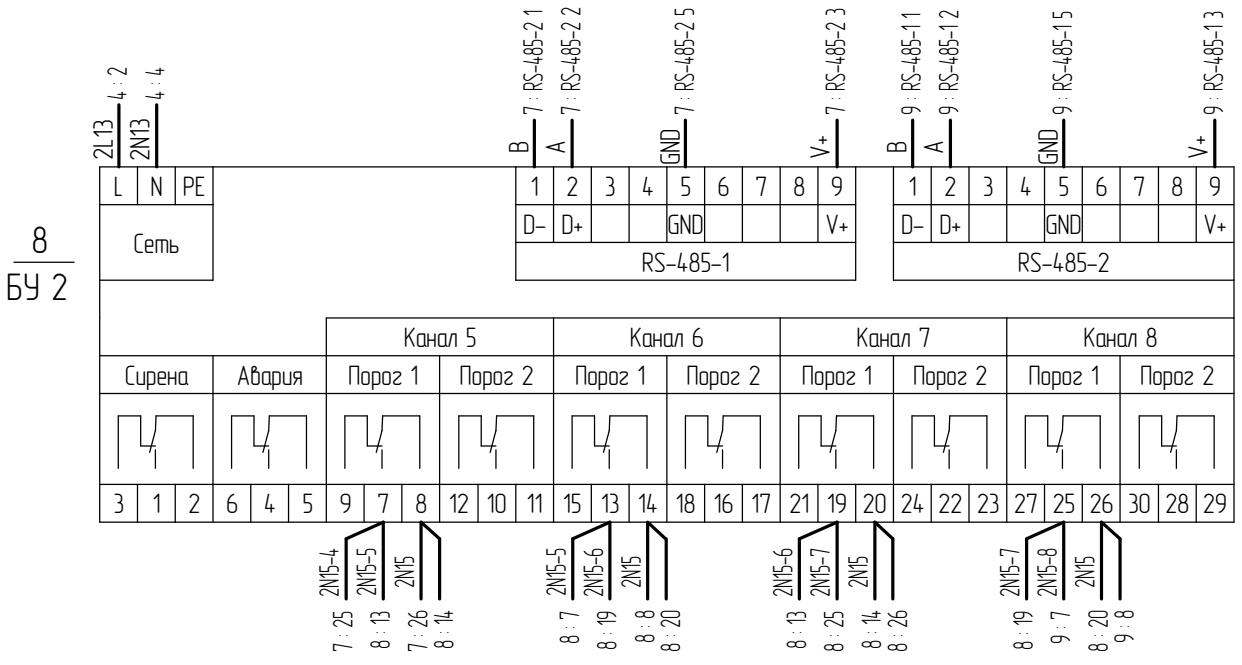

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Маркировка кабеля	1	XS1-H
Марка кабеля, число жил, сечение	2	ВВГнг-LS 4×1,5
Число рабочих жил	3	3
Длина кабеля, м	30	5
Направление кабеля	ЩРН, см. 223.00.00/05-2015-ЭС	Розетка XS1, отм. +0,000
		Газоанализатор AIRSA 1, отм. +0,000
		Коробка KC2, отм. +0,000