


Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ВРУ
ВВГнг 5х16
НТ10-1

1. Схема выполнена на основании заводской схемы управления калорифером на базе шкафа типа ШУК 40, поставляемого комплектно с калорифером.
2. Схема предусматривает следующие виды управления:
 - а) ручное-ключом SA с шкафа управления.
 - б) автоматическое включение при температуре воздуха у контейнеров ниже 30° и отключение выше 50°.

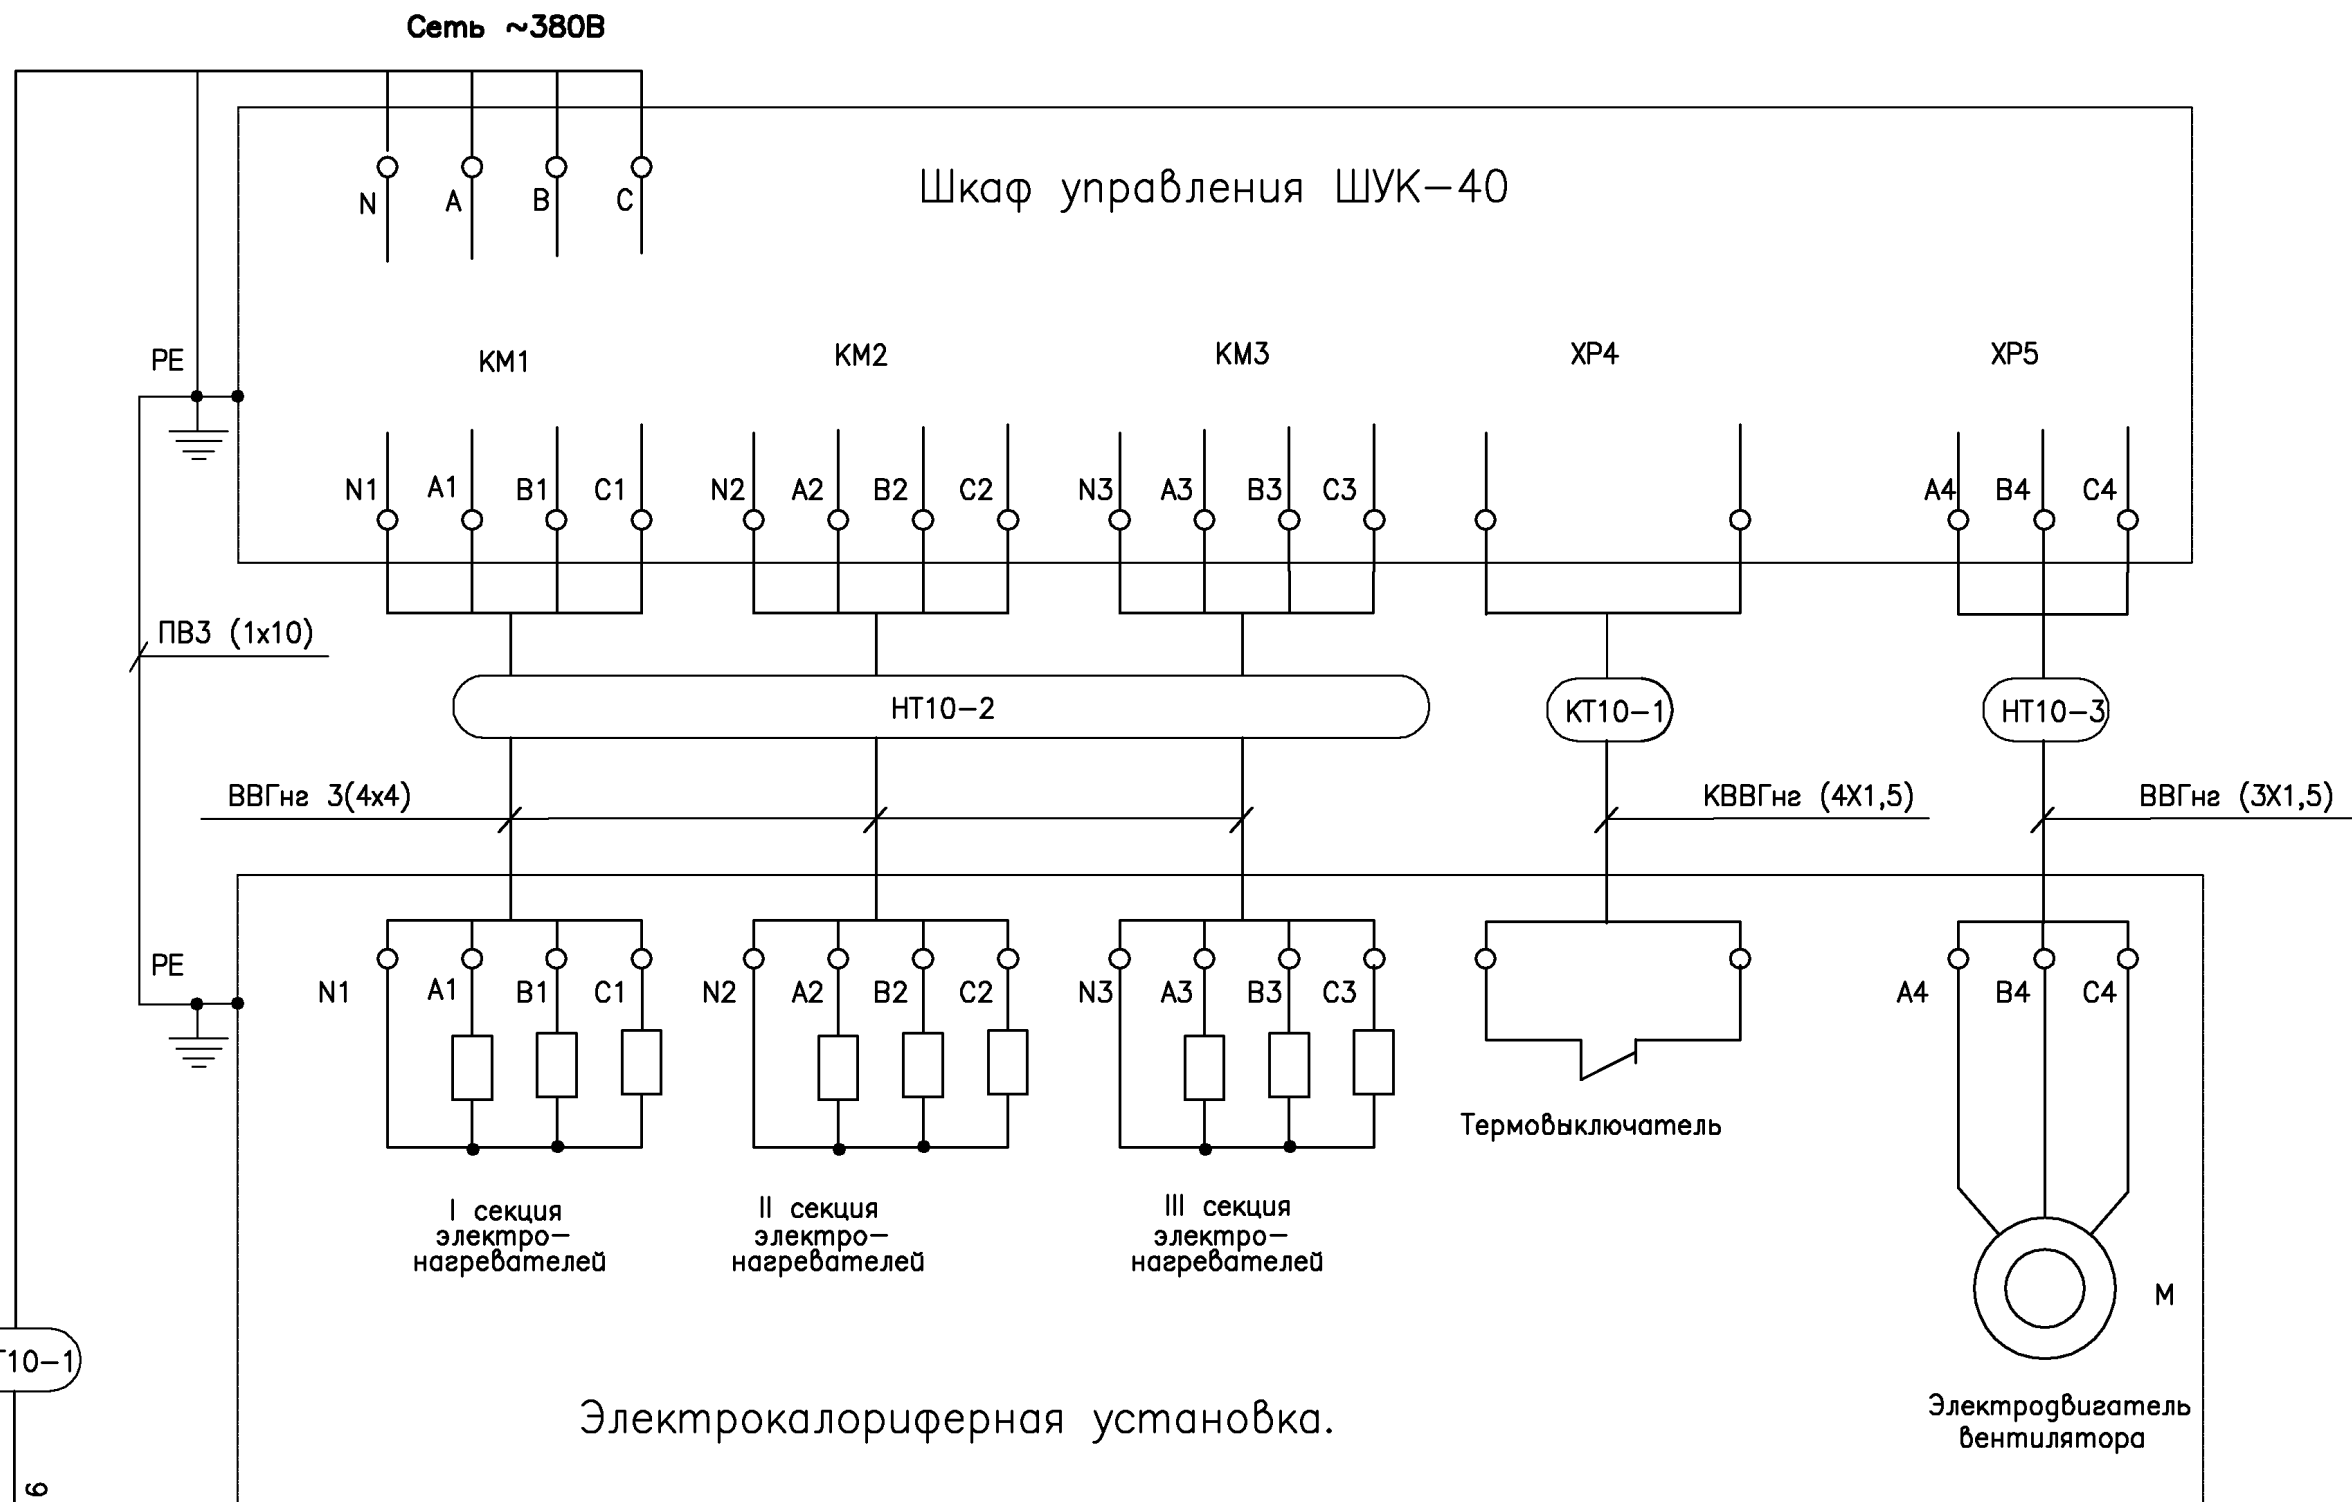

223.00.00/05-2015-ЭМ						ООО "НОВОГОР-Прикамье"		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист
Разраб.	ГИП	Каганов Ю.И.	Панов А.П.	Ю.И. Каганов			Р	6
Н.контр.	Утв.	Панова И.Ф.	Дёмин Д.Ю.	И.Ф. Панова		Электрокалорифер Т10. Схема подключения.	КСТП	ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"