



План на отм. 0,000

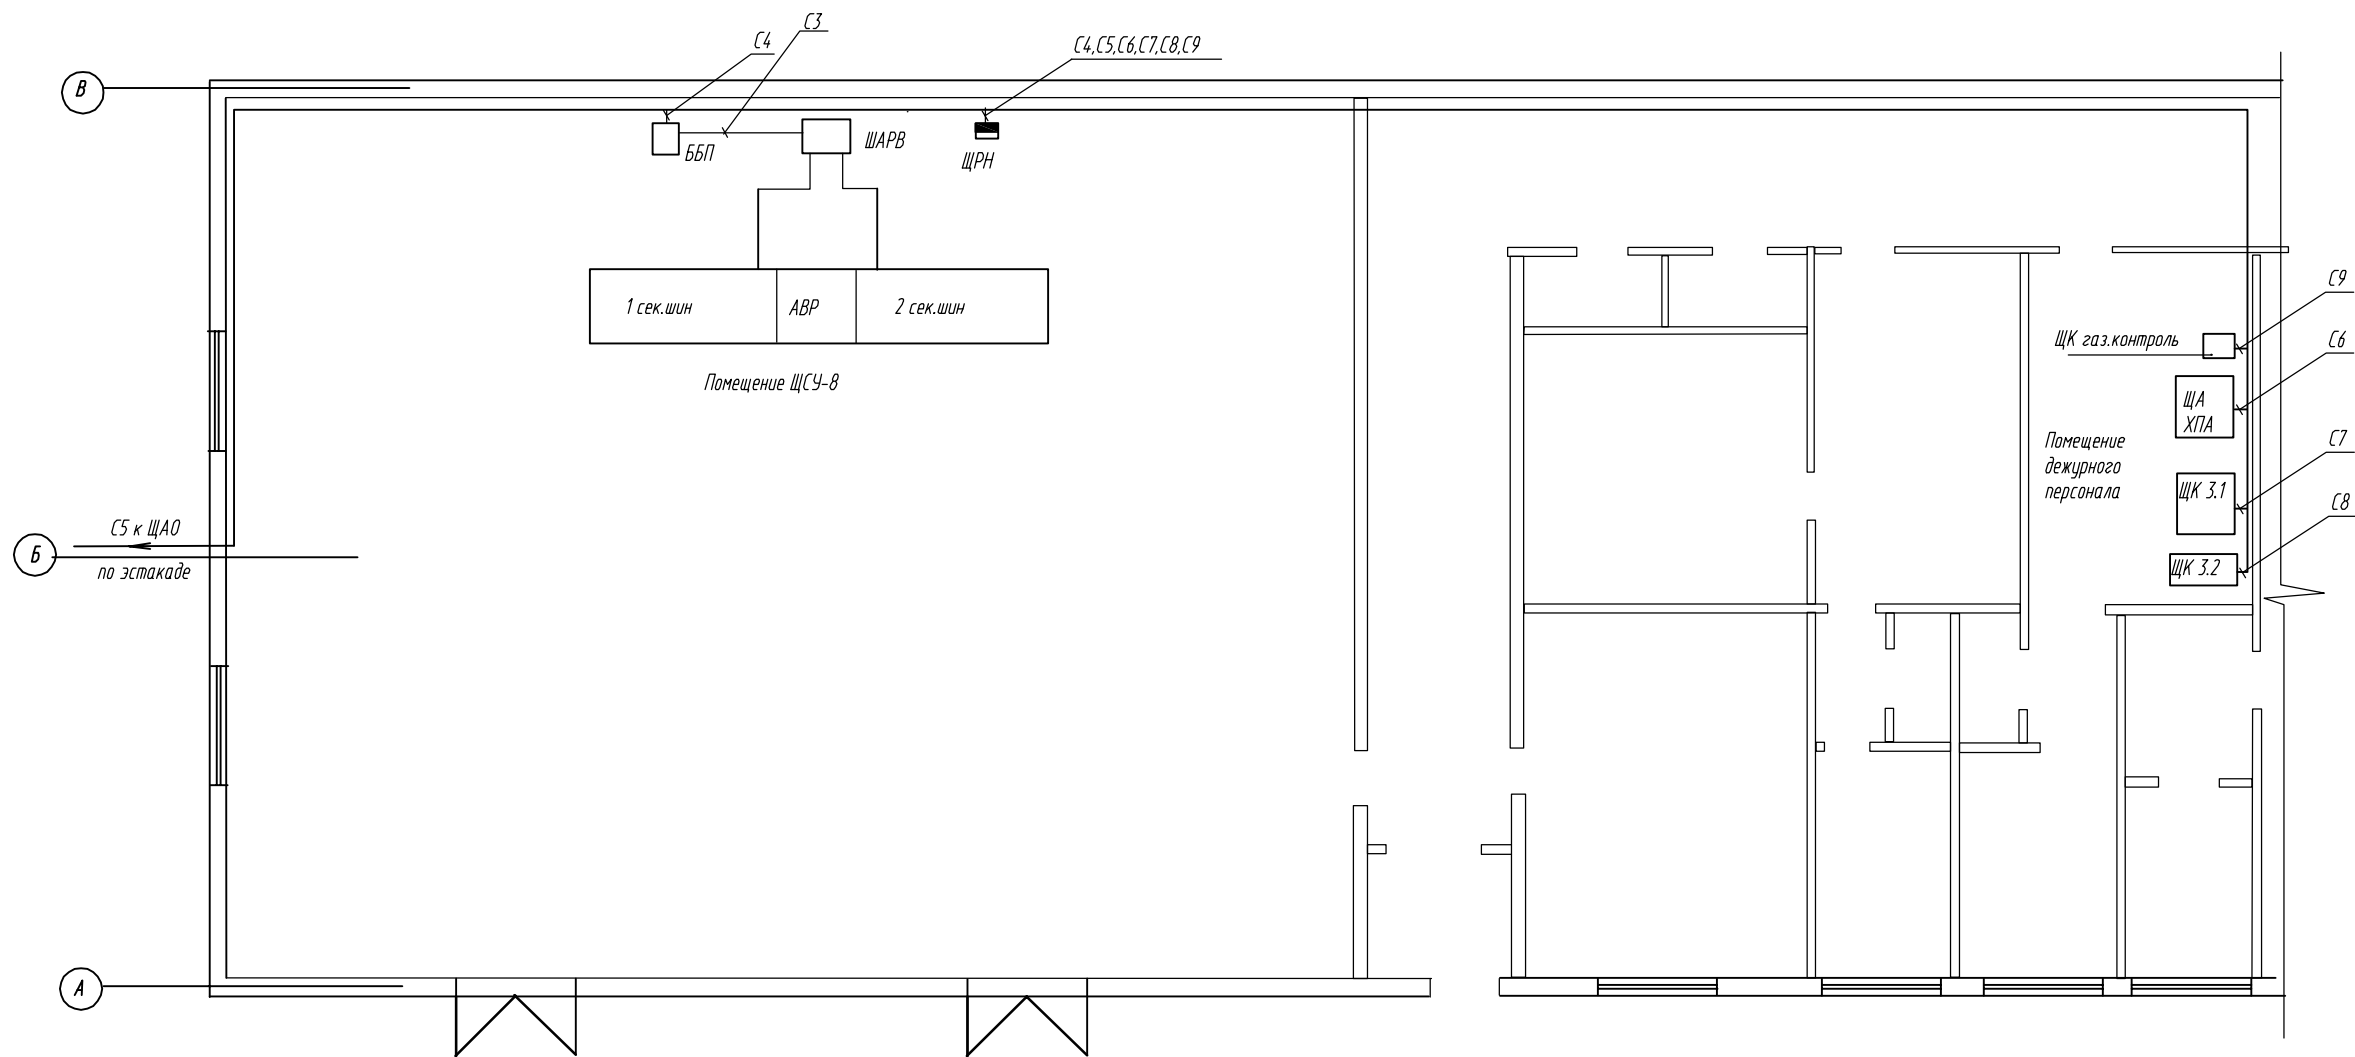

1. Распределение электроэнергии к источникам электропитания особой группы от ЩРН ведется кабелями С6-:-С9 по существующей кабельной трассе, а по стенам дежурного помещения в кабель-каналах.
2. Кабель С5 от ЩСУ-8 до склада проложить по существующей эстакаде.

						223.00.00/05-2015-ЭМ			
						ООО "НОВОГОР-Прикамье"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Корректировка рабочего проекта действующего склада хлора биологических очистных сооружений цеха №17	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Мазанова С.А.					П	14.2	
ГИП		Панов А.П.							
						Электроснабжение установки ХПА. План наружных сетей		ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"	
Н.контроль		Панова И.Ф.							
Утв.		Демин Д.Ю.							

Инв. N подл.	
Подпись и дата	