


Инв. N поз.

Подпись и дата

Взам. Инв. N

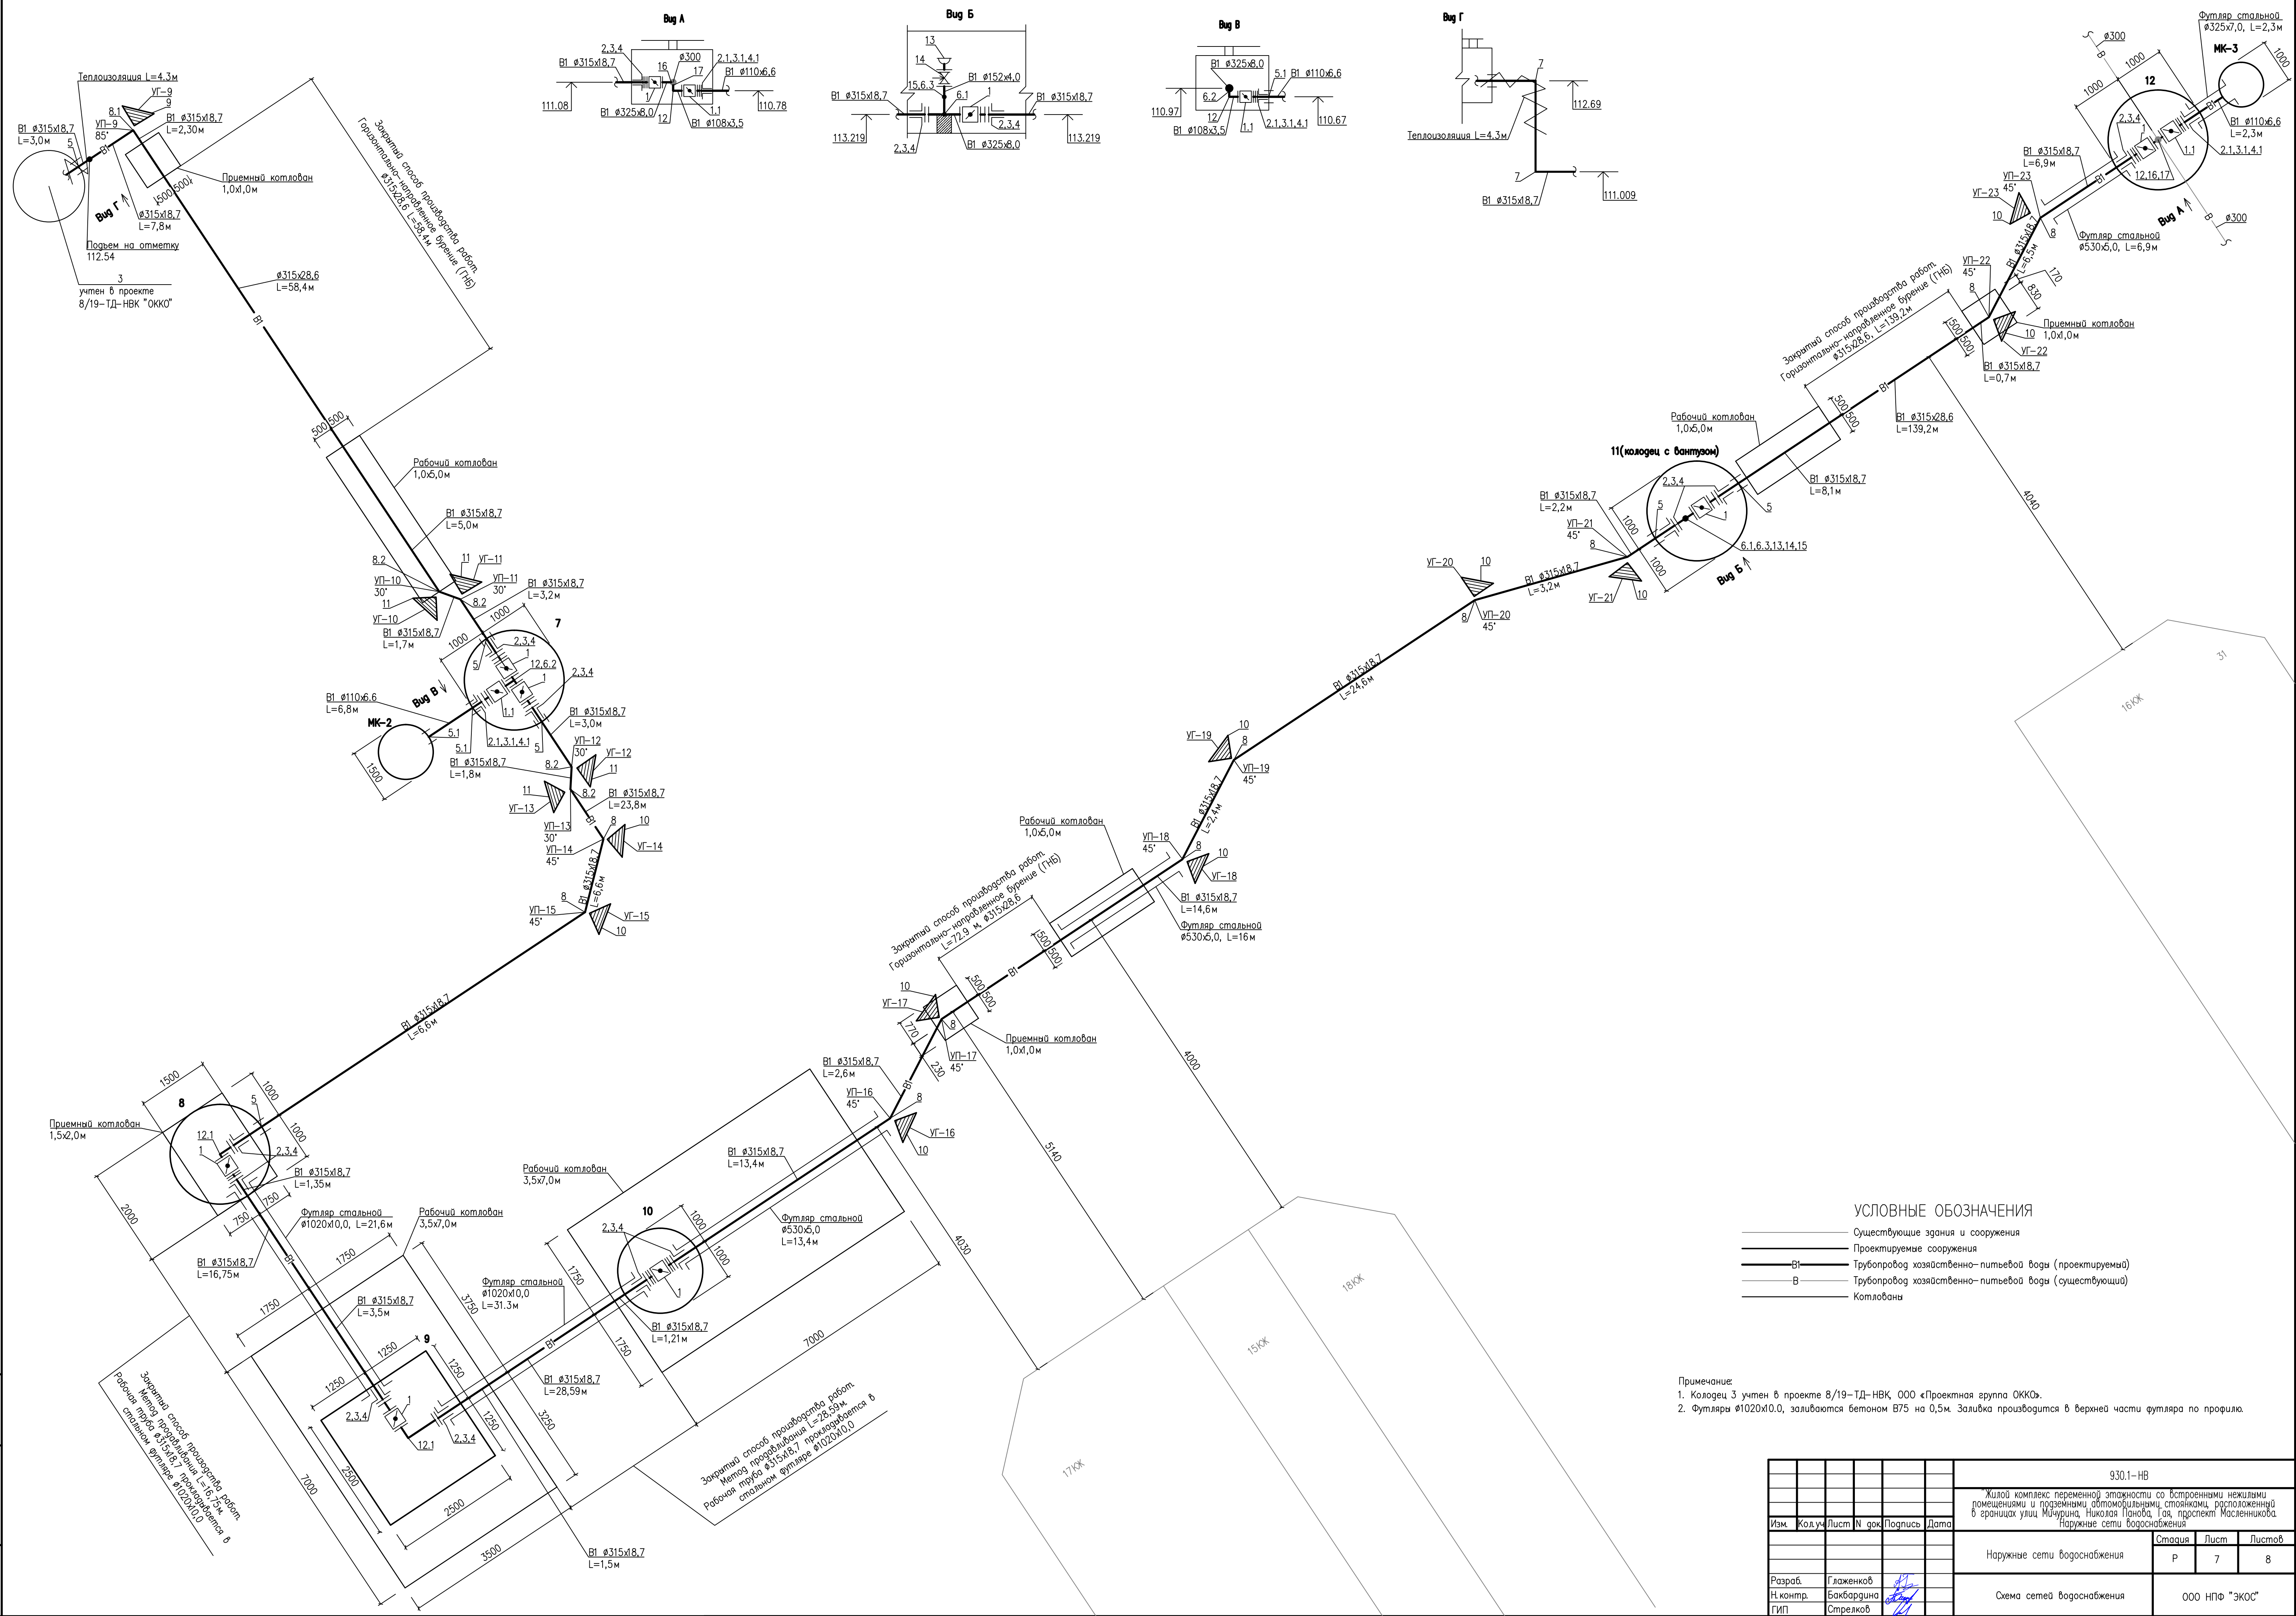

Примечание:  
1. Колодец 3 учтен в проекте 8/19-ТД-НВК, ООО «Проектная группа ОККО».  
2. Футляры Ø1020x10.0, заливаются бетоном В75 на 0,5м. Заливка производится в верхней части футляра по профилю.

						930.1-НВ		
						Жилой комплекс: переменная этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мухоморова, Николая Панова, 1-ая, проспект Мухоморова. Наружные сети водоснабжения		
						Наружные сети водоснабжения		
						Стация	Лист	Листов
						Р	7	8
						Схема сетей водоснабжения		
						ООО НПФ "ЭКОС"		