



Согласовано				Матвеев			
ГИП ЭТС	Кожухова	ГИП ВК	Азафонов	Гип. спец.	Вербилов		
Инф. N подл.	Подпись и дата	Взамен инф. N					



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Наименование помещения	Кат. пом.
1	Коридор	
2	Помещение персонала	
3	Санузел	
4	Машинное помещение	
5	Смотровая площадка	

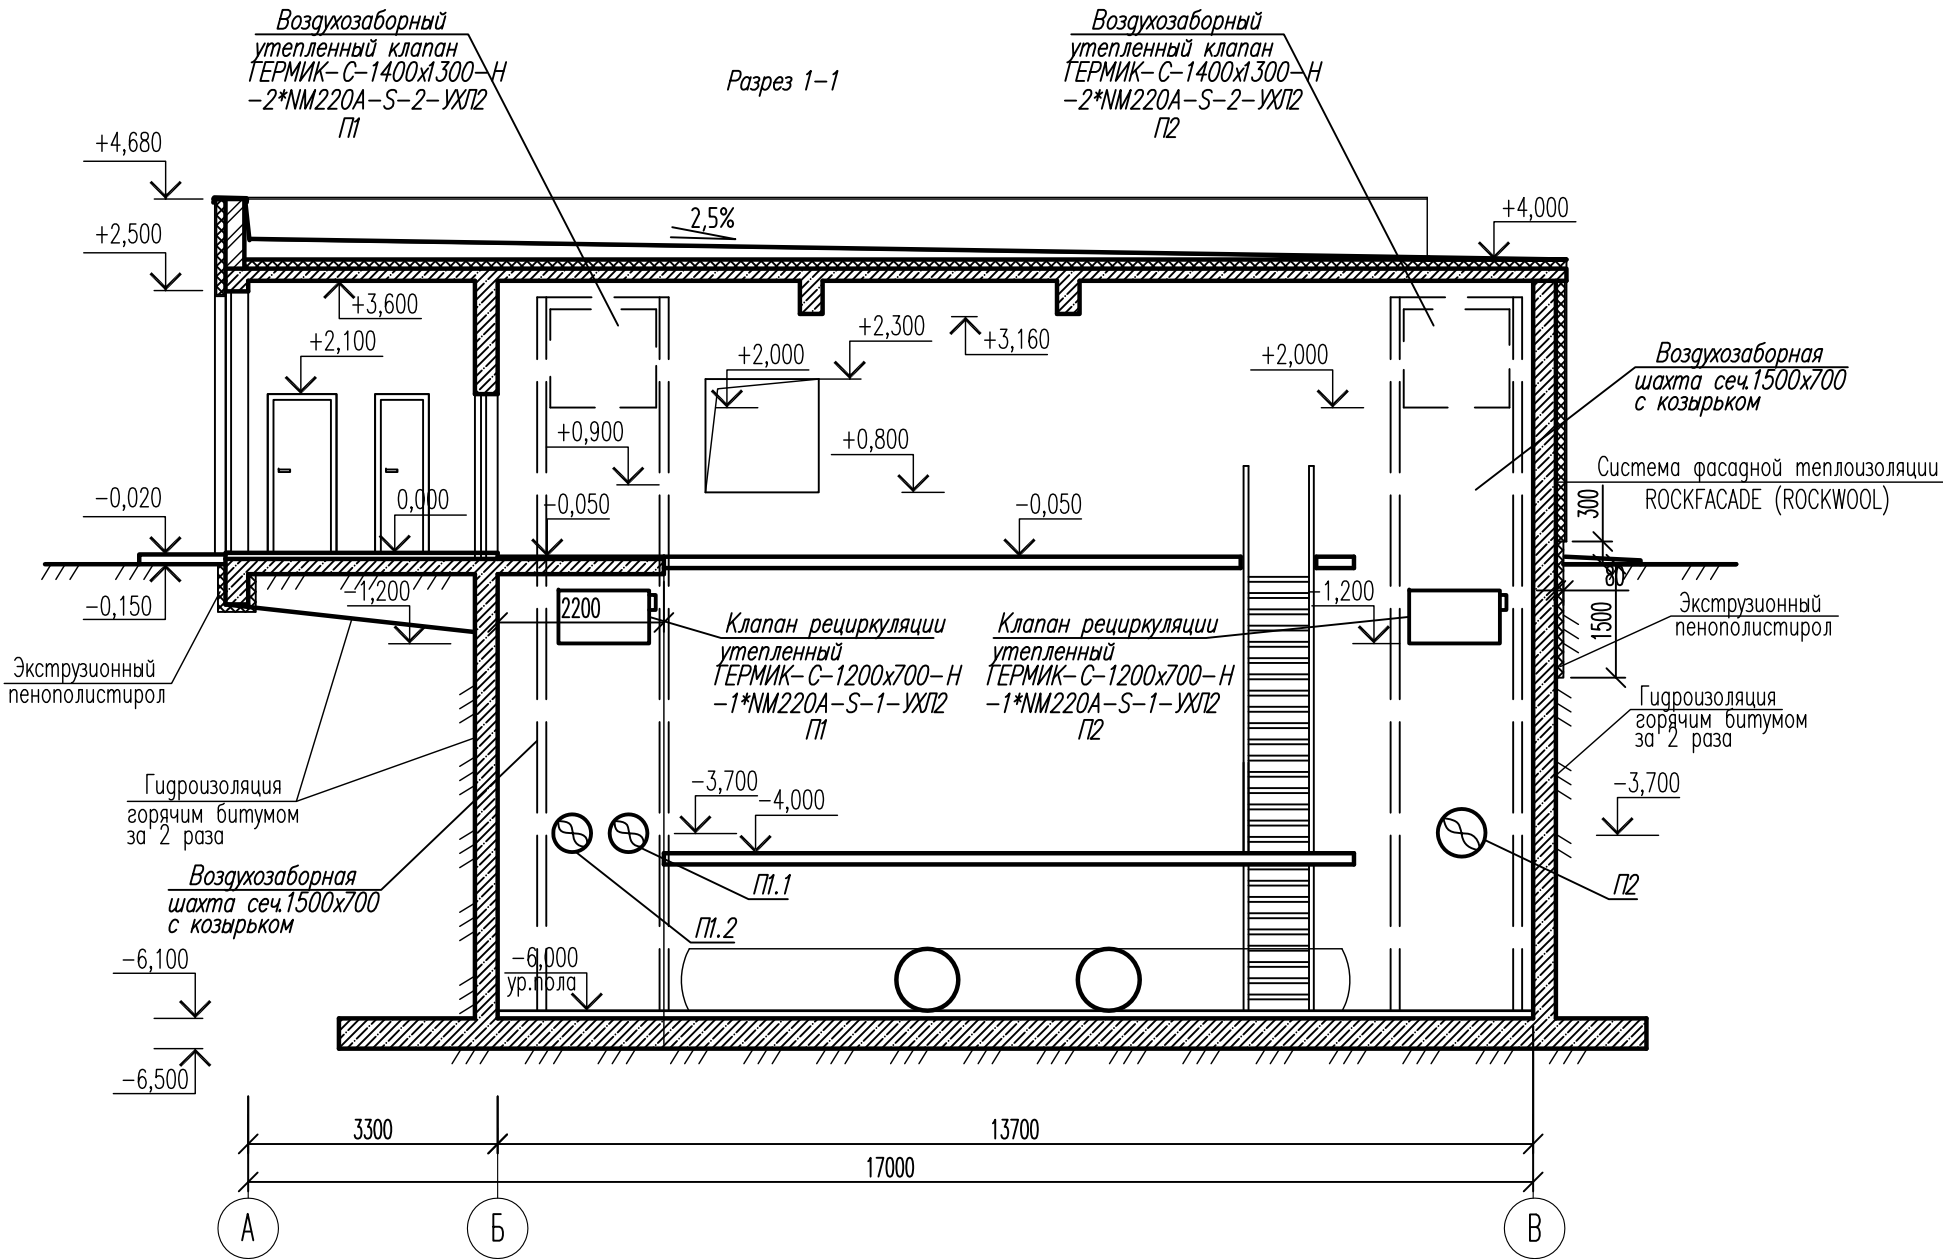

В холодный период года приточные системы П1.1, П1.2 и П2 работают с рециркуляцией воздуха 50%, в теплый период года без рециркуляции.
Совместная работа воздухозаборного и рециркуляционного клапанов приточных систем в холодный период года П1.1, П1.2, П2 автоматизирована и обеспечивает температуру приточного воздуха +5°C.

632.B.12-OB						
Насосная станция 3-го подъезда в микрорайоне Арбеково г.Пензы						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разраб.	Тюков					
Проверил	Прошкина					
Рук. группы	Прошкина					
ГИП	Семенова					
Нач. сект.	Тюков					
Н. контр.	Галкина					
Вентиляция. План на отм. 0,000. Разрез 1-1						000 "Гражданпроект"