


Схема армирования фундаментной плиты (1 ряд)

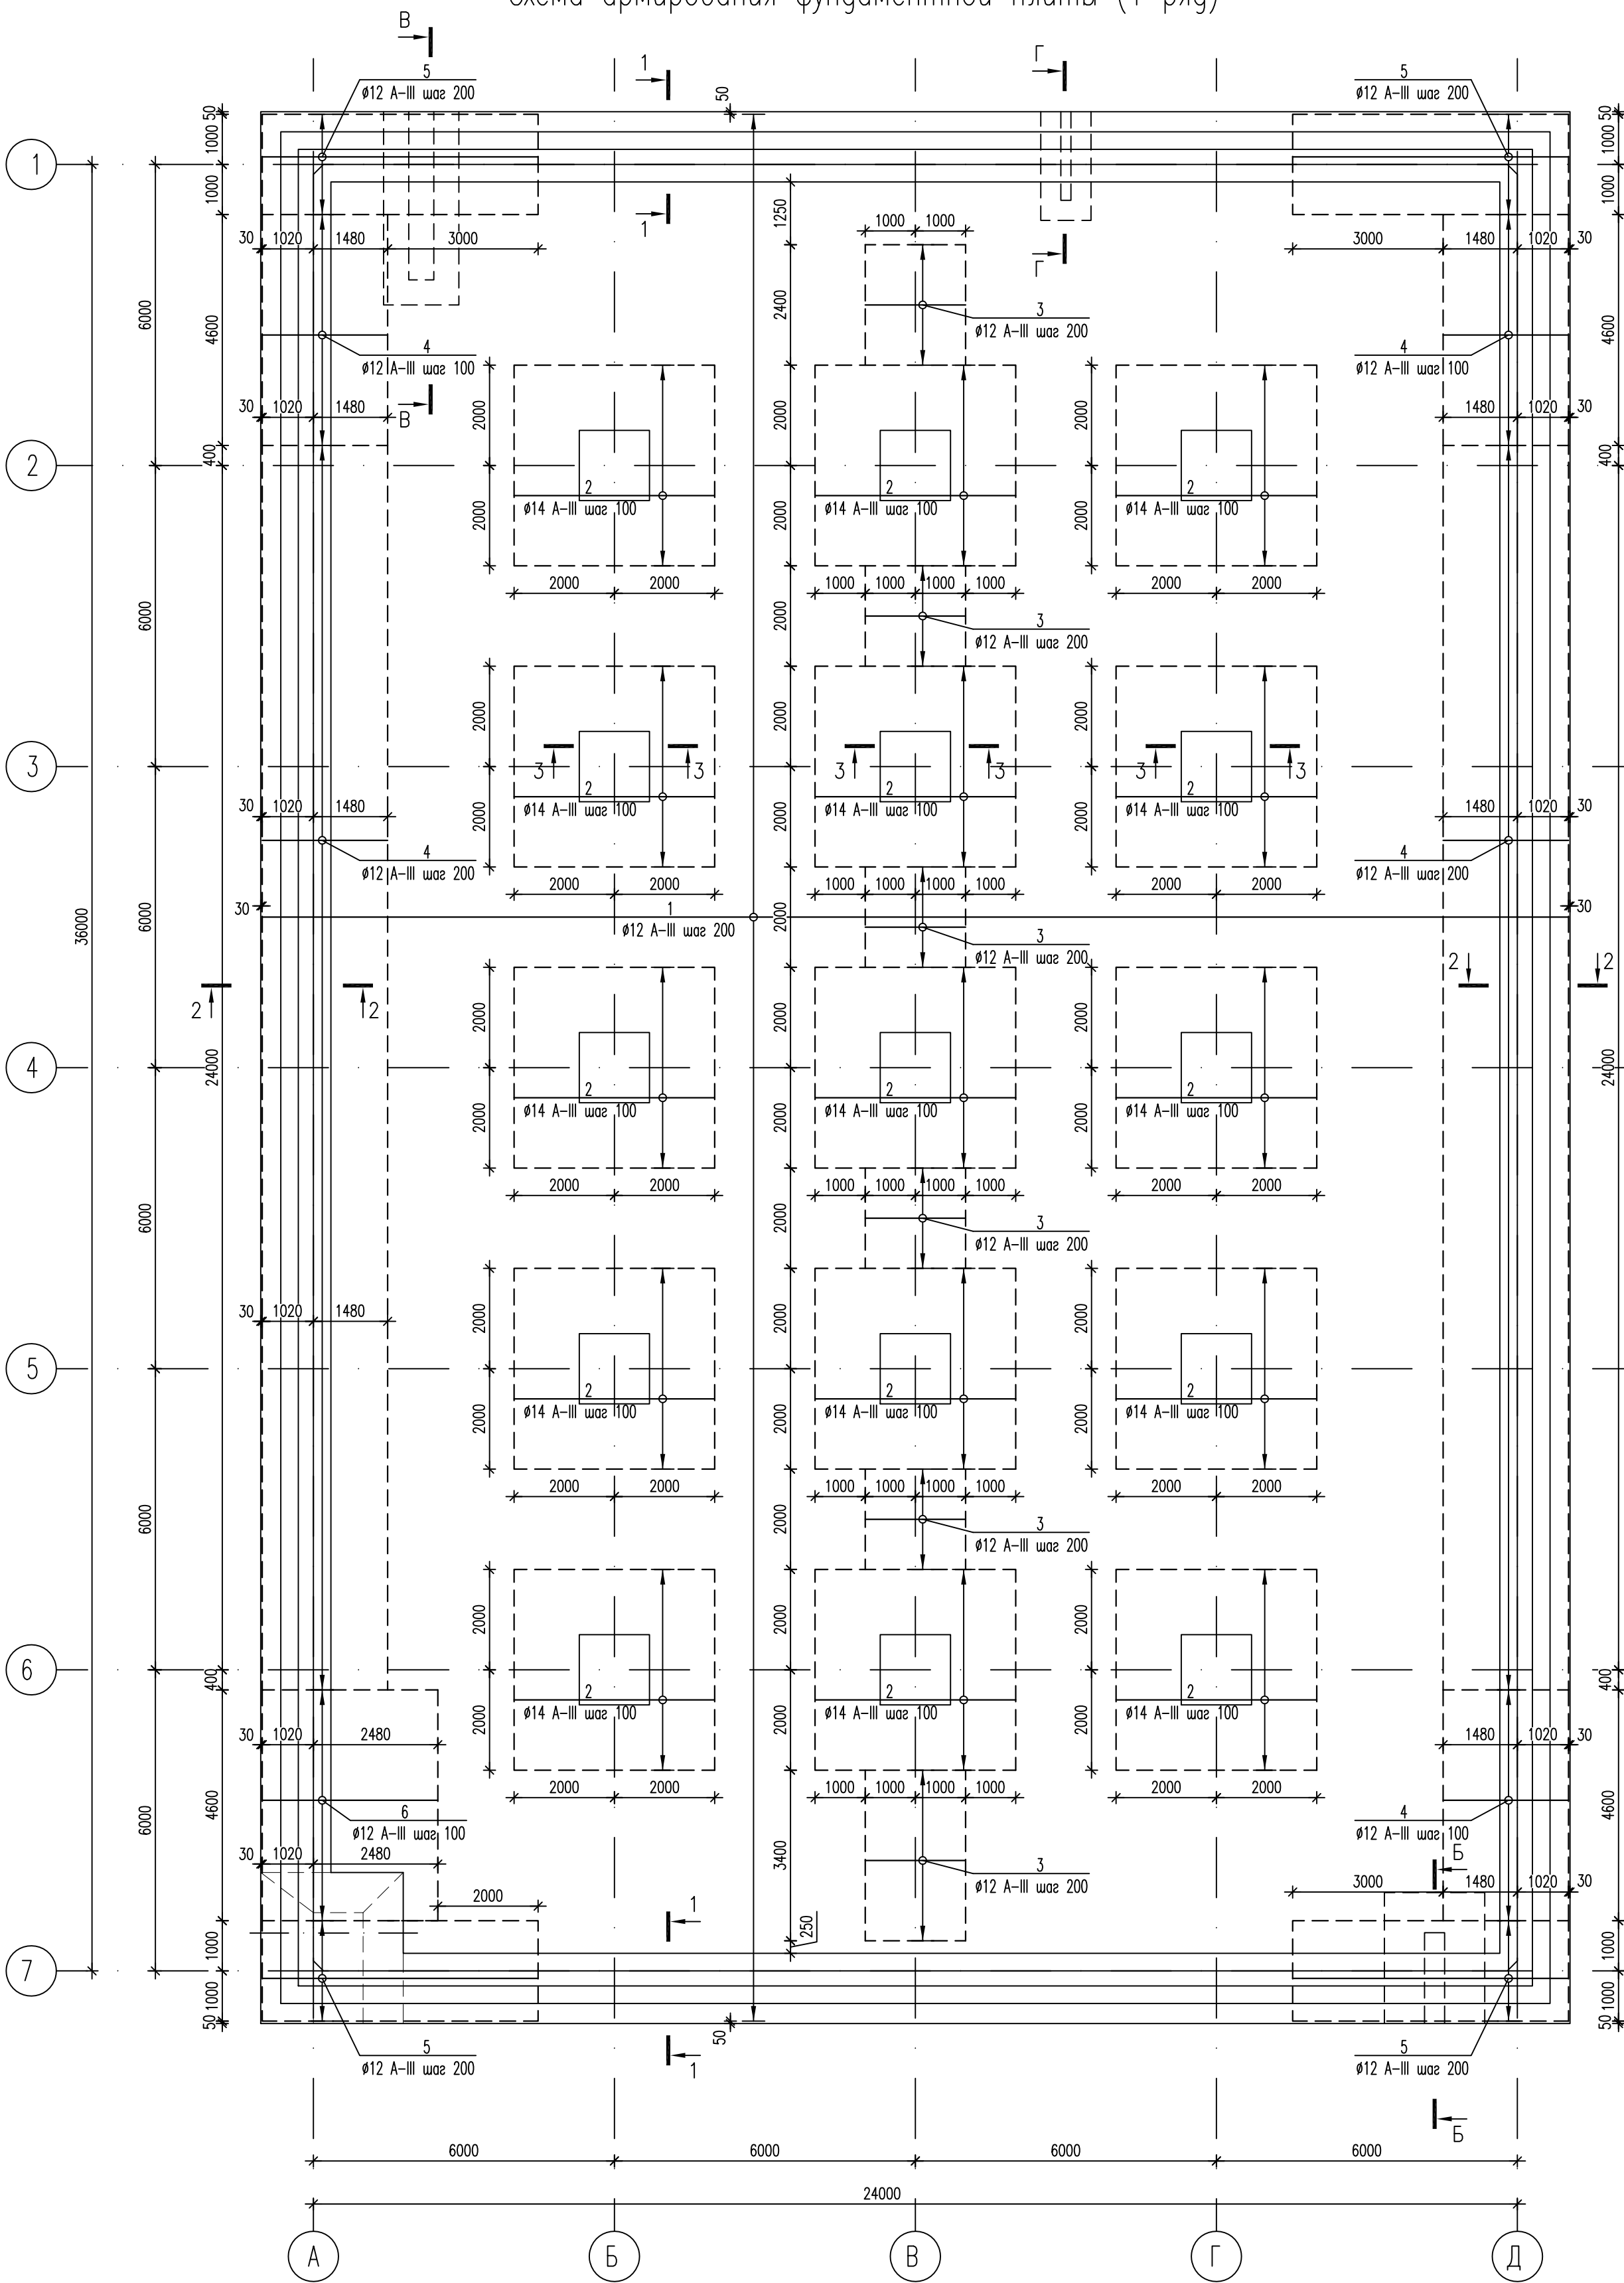


Спецификация

№№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=5222 м.п.	1	4636.17	4636.17
2	ГОСТ 5781-82*	Ø14 АIII, L=4000	615	4.83	2970.45
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2000	65	1.78	115.70
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=2500	386	2.22	856.92
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=5500	44	4.88	214.72
6	ГОСТ 5781-82*	Ø12 АIII, L=3500	47	3.11	146.17

Условные обозначения

– границы участков дополнительного армирования

Деталь расположения стыков
арматуры внахлестку



1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.03.01–87, СНиП 12–03–2001 и проектом производства работ.
2. При возведении железобетонных конструкций в зимнее время необходимо руководствоваться требованиями раздела 2 (пункты 2.53...2.62) и приложений 8, 9 СНиП 3.03.01–87.
3. Перед бетонированием арматуру и основание, на которое укладывается бетонная смесь, очистить от ржавчины и грязи. Бетонирование вести слоем на всю толщину плиты.
4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры согласно проекта.
5. Крестообразные пересечения стержней арматуры плиты выполнять вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм.
6. Проектом принято соединение основной арматуры по длине внахлестку на скрутках вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм.
7. Стержни основного армирования (поз. 1 Ø12 А–III) с шагом 200 мм располагаются равномерно по всему полю плиты.
8. Концы арматурных стержней должны выступать от грани фундаментной плиты на 30 мм.
9. Расход арматуры дан с учетом нахлеста стержней.
10. Замаркированные сечения смотри листа КЖ-2А–8, КЖ-2А–9.

						632.В.12–КЖ.2а			
						Насосная станция 3–го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Резервуар на 4000 м3	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Голубенко С.					Р	3	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матиева							
Гл. констр.		Голубенко А.				Схема армирования фундаментной плиты (1 ряд)	000 "Тражданпроект"		
Нач. отдела		Голованов							
Н.контр.		Галкина							