


МАСШТАБ:
Гор. 1:1000
Верт. 1:100
Усл. гор. 1:34

Отметка низа трубы,м															
Проектная отметка земли,м															
Натурная отметка земли,м															
Обозначение трубы и тип изоляции															
Основание															
Длина, м	Уклон, %														
Расстояние, м															
Номер колодца, точки угла поворота															
Пикеты															

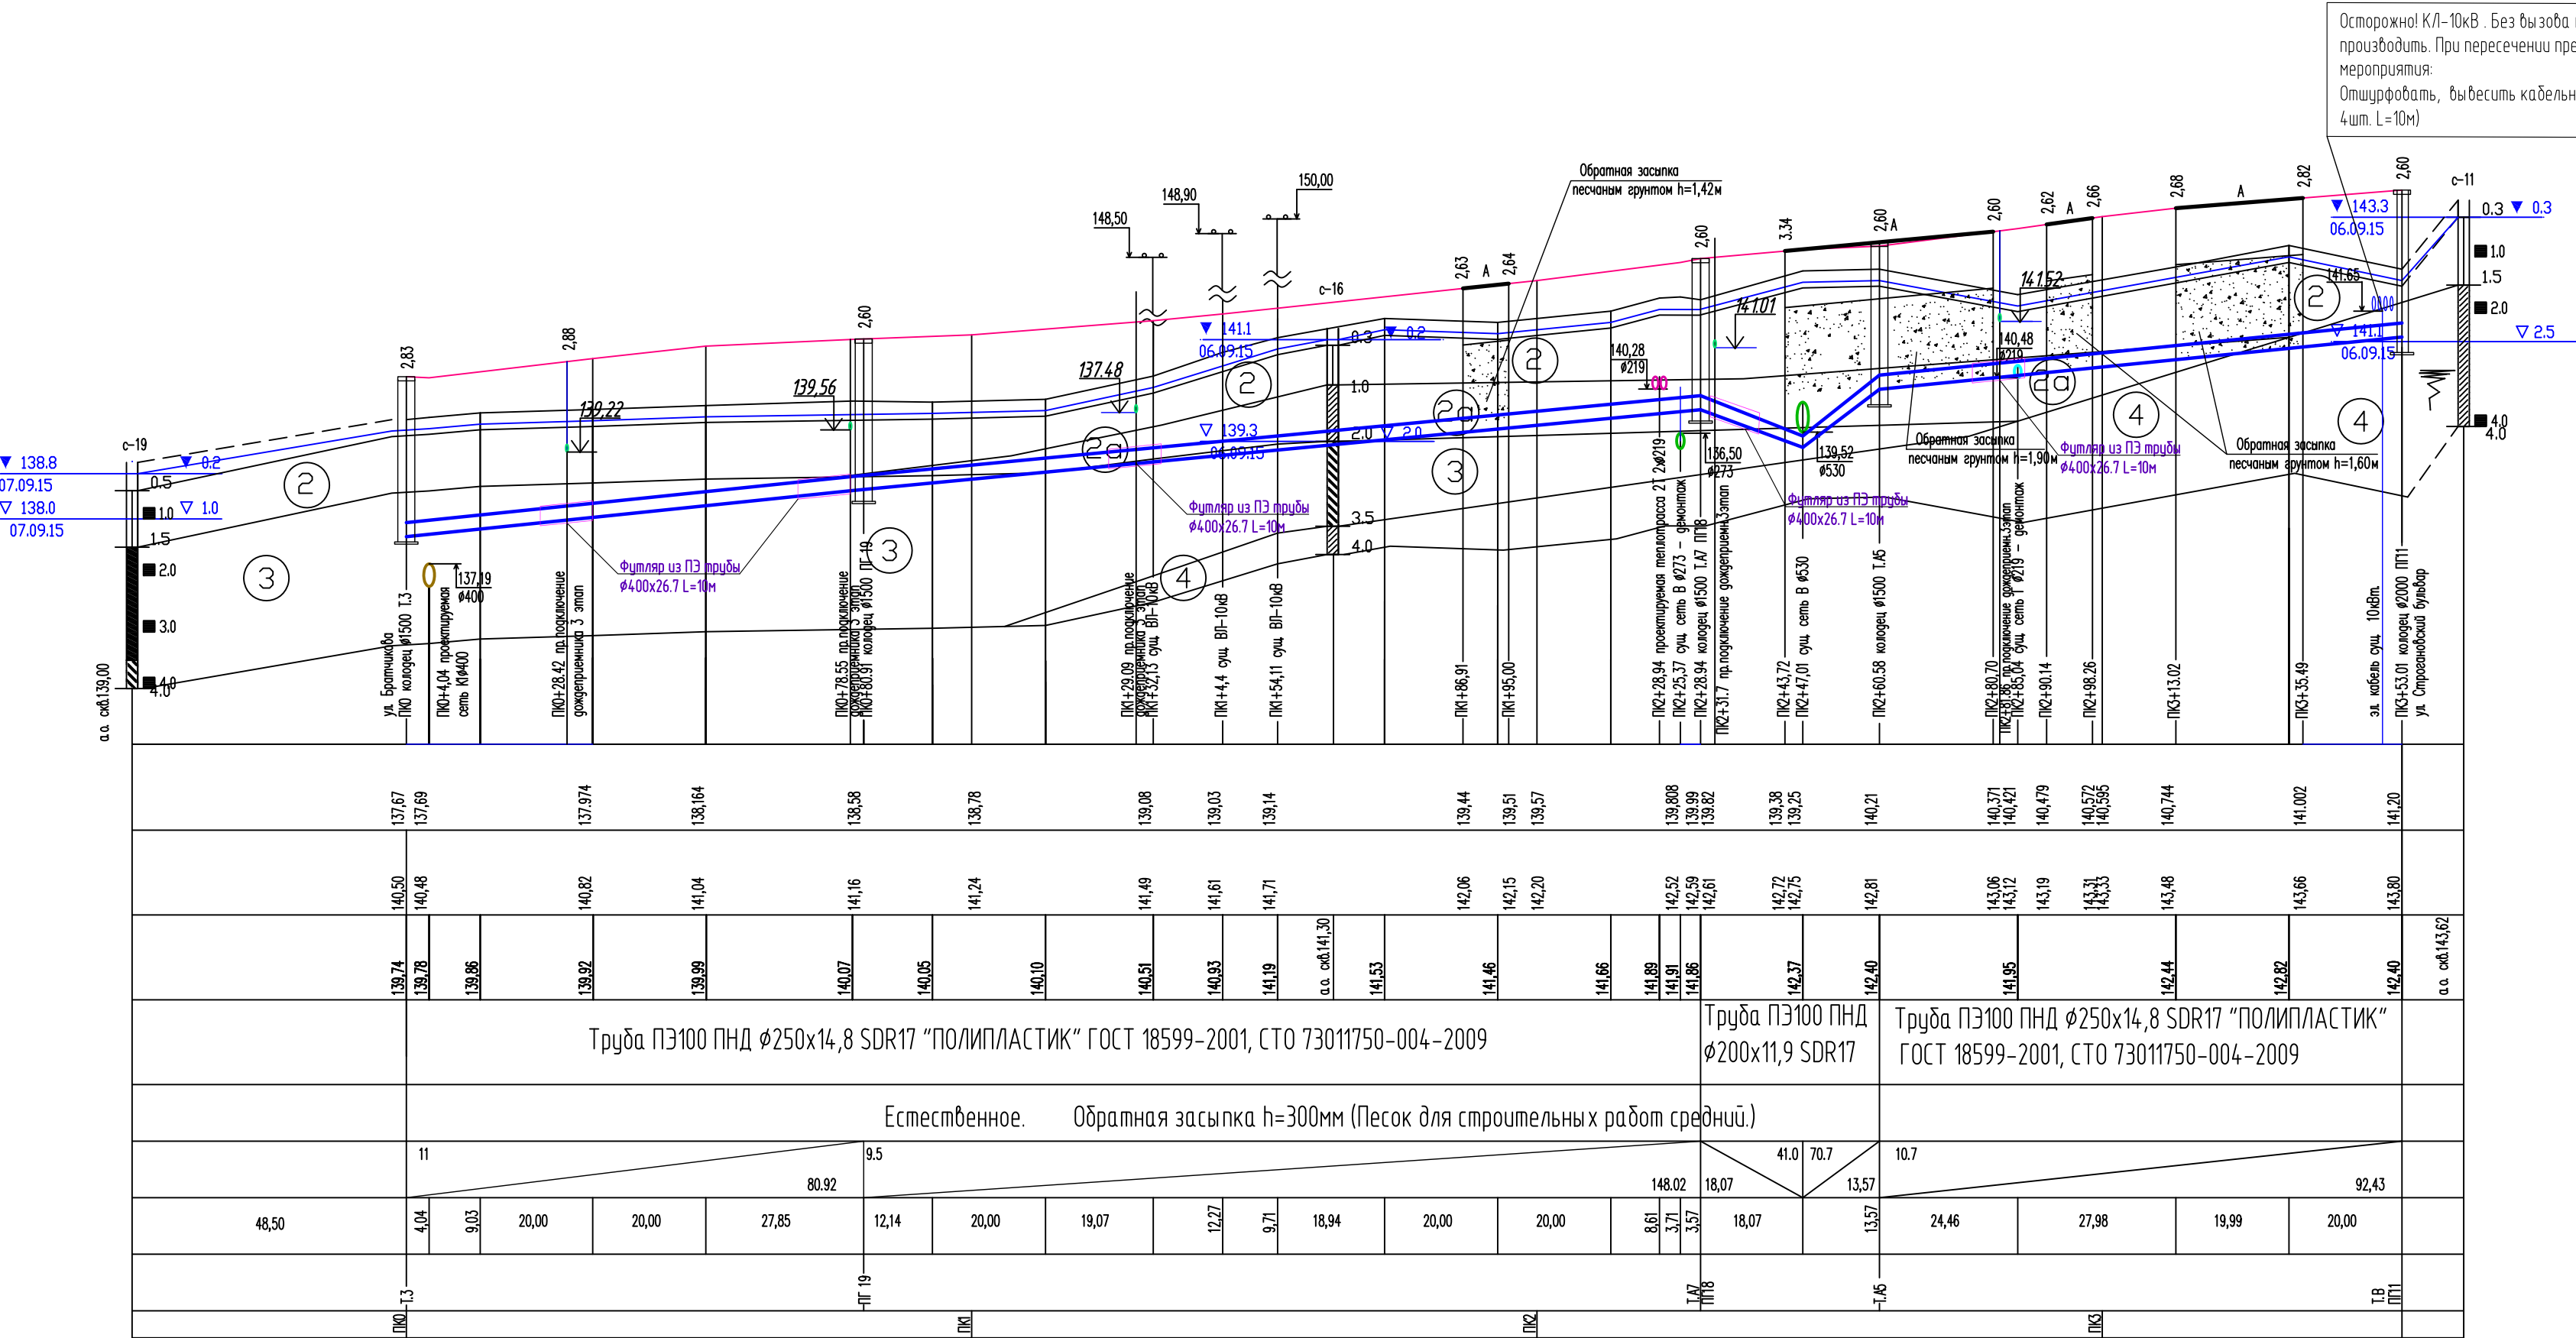

Осторожно! КЛ-10кВ. Без вызова представителя работы не производить. При пересечении предусмотреть следующие мероприятия:
Отшурфовать, вывесить кабельные линии (применить швеллер № 16 4шт. L=10м)

Примечание:
1. Общие указания и условные обозначения смотреть на листе 1.
2. Проектные отметки земли приняты в соответствии с планировочными отметками земли автодорог и улиц, запроектированными в томе 15/15-3-КОТ-ТКР.АД.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ






Номер ИГЭ	Категория грунтов по ГЭСН, табл.1-1	Возраст	Описание
1	29в	тQ	Насыпной грунт
2	35а	аQ	Суглинок тугопластичный
2а	35а	аQ	Суглинок мягкопластичный
3	35а	аQ	Суглинок текучепластичный, текучий
4	36а	аQ	Супесь пластичная

Консистенция и степень влажности грунтов

Суглинок	текучий	
Суглинок	текучепластичный	
Суглинок	мягкопластичный	
Супесь	пластичная	
Суглинок	тугопластичный	
Суглинок	полутвердый	
Суглинок	твердый	

- органические включения

Стратиграфический возраст и генетический индекс	аQ
Номер инженерно-геологического элемента	2
Группа грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001	35а
Инженерно-геологическая скважина, ее номер: Установившийся уровень подземных вод, глубина залегания справа, высотная отметка, и дата замера следа	
Глубина подошвы слоя, м	4,0м
Глубина скважины, м	4,0м
Проба грунта ненарушенной структуры	
Проба грунта нарушенной структуры	

							15/15-2-КОТ-НВ				
5	-	Зам.	3-17		03.17	"Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники" 2 этап строительства					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Холоденина				01.17				П	4	
Проверил	Кривошеина				01.17						
						Профиль В1 по ул. Строителей			ООО "ЭЛЕКОН-М"		
Н.контр.	Морозова				01.17						
ГИП	Метликина				01.17						