


Морфологический план
М1: 10000

к пс 26, Хабаровская

18/1 22/1

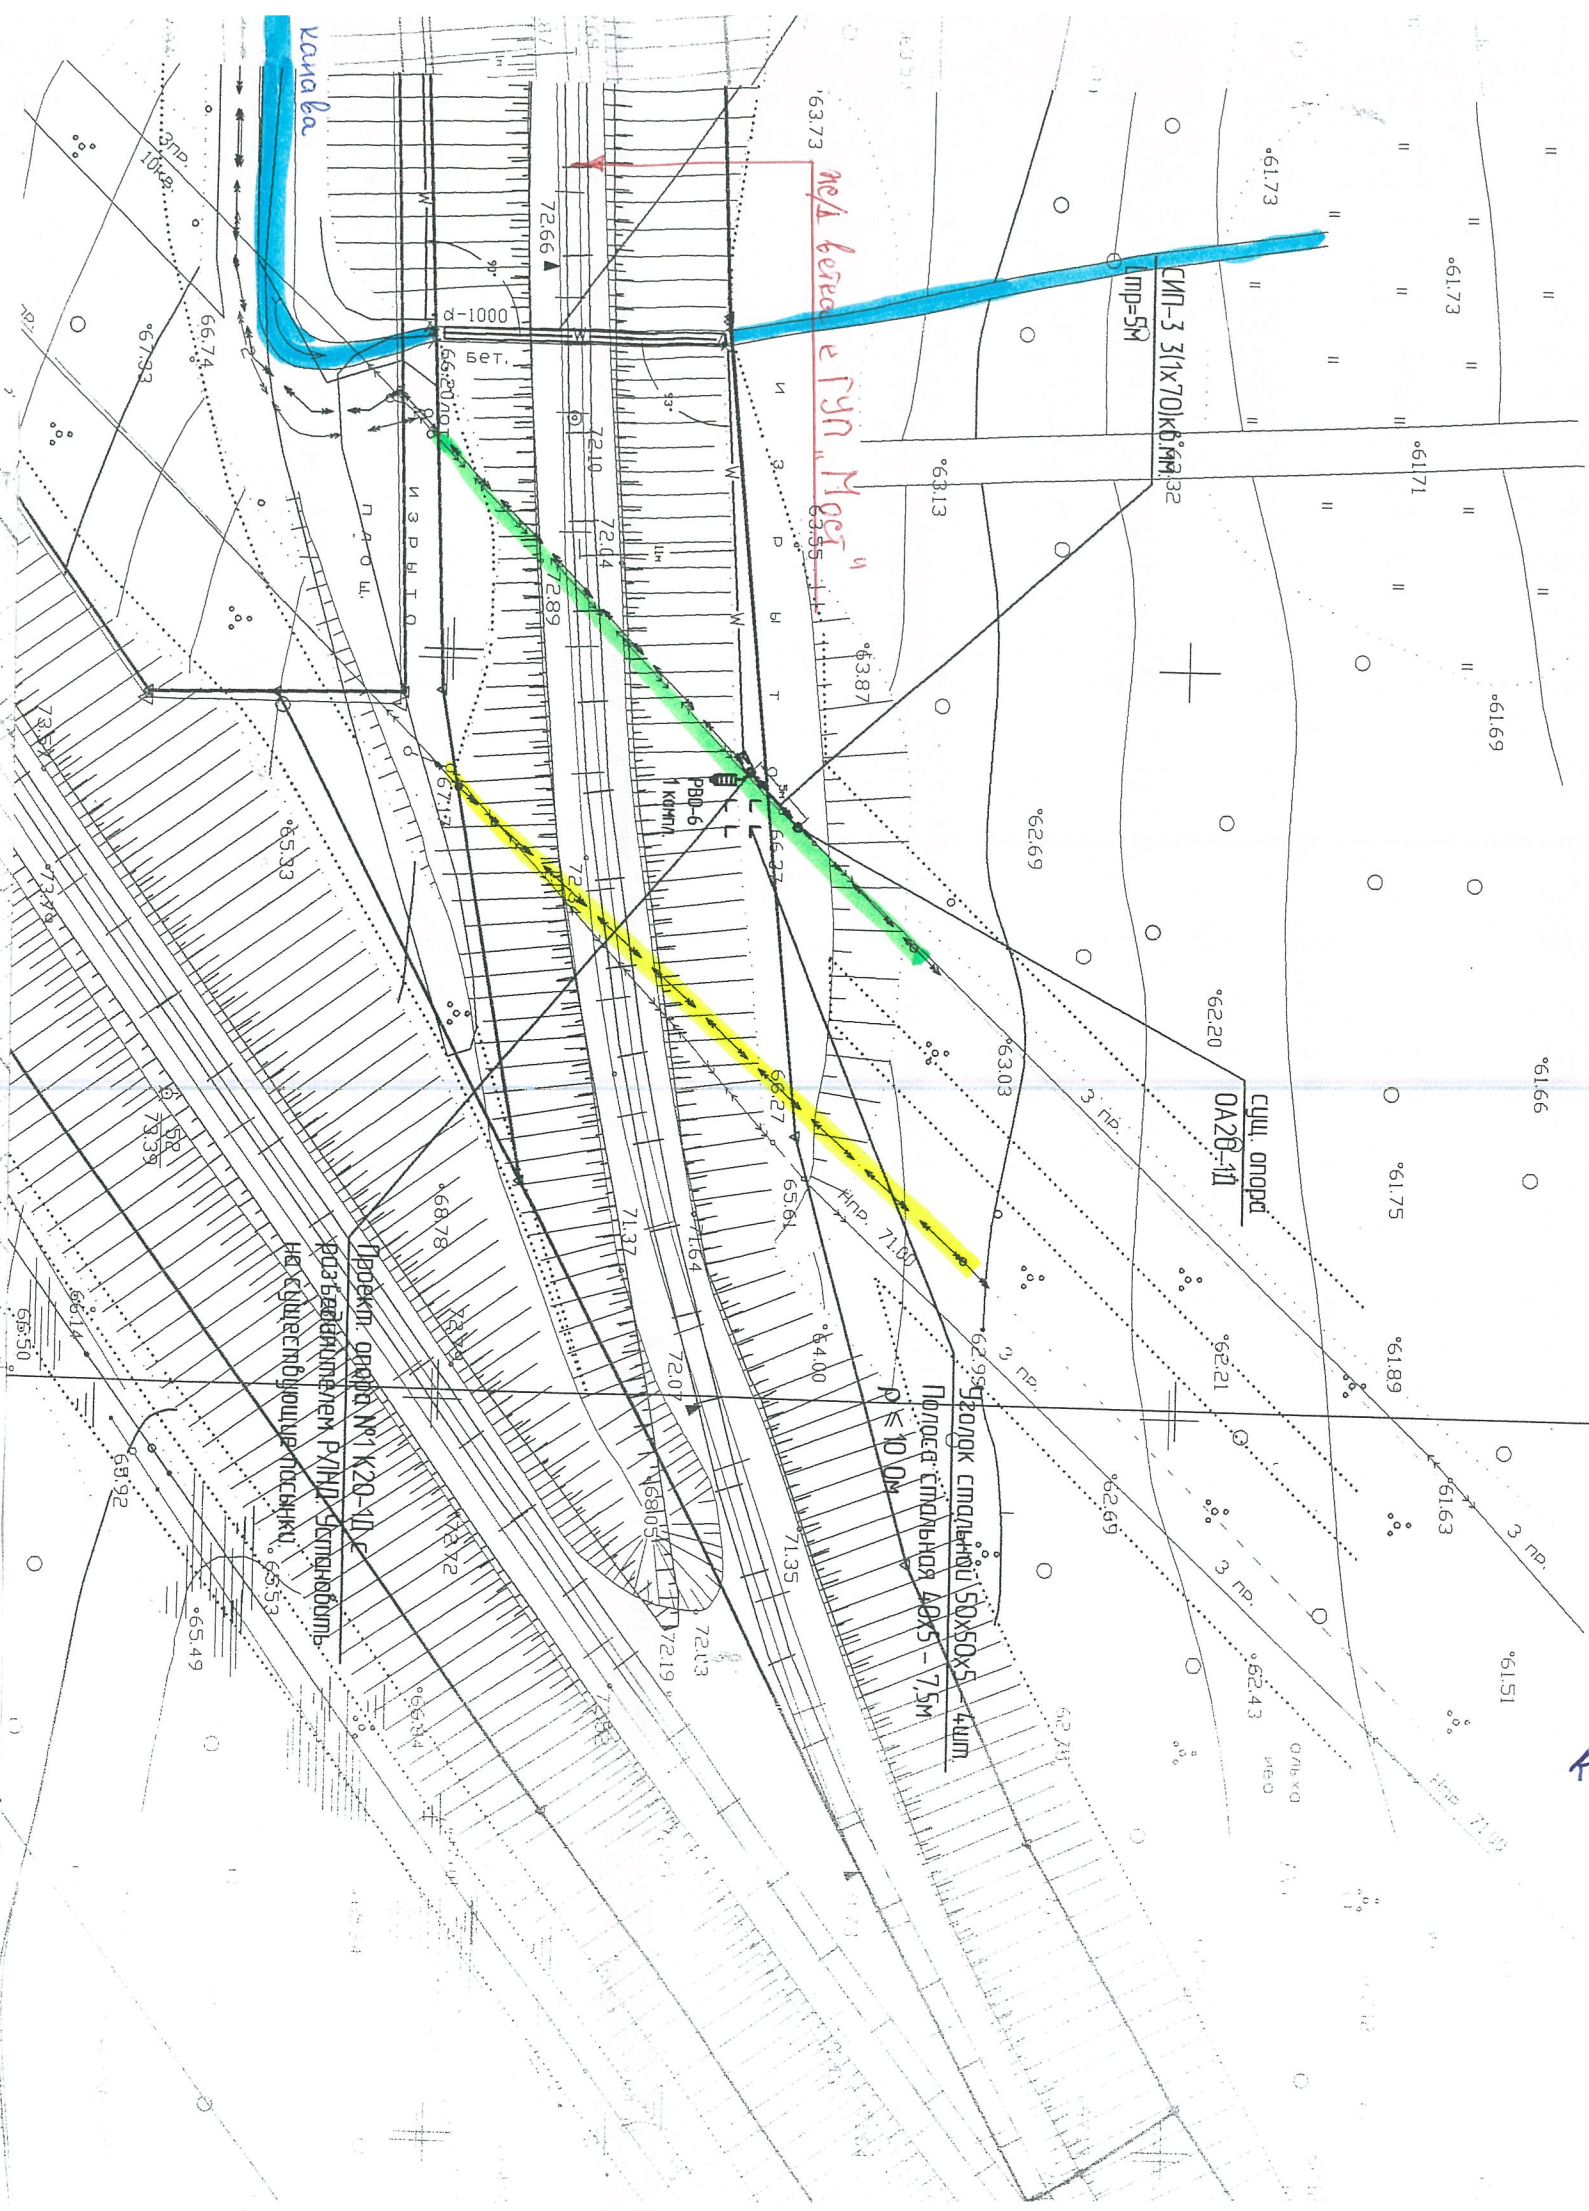

к/л в/ека к существующему заводу

Примечание:

Электроснабжение объекта выполнить КТП-250/6/0,4кВ. Кабель проложить на глубине проезжей части, при пересечении с сетями, ленту.

№ на плане	Марка кабеля (кВ.м)	Длина
W001	СИП-3 1х70	15
W002	ААБлп-6 3х70	77

стальная труба диаметром 63мм