




1-1




4-4

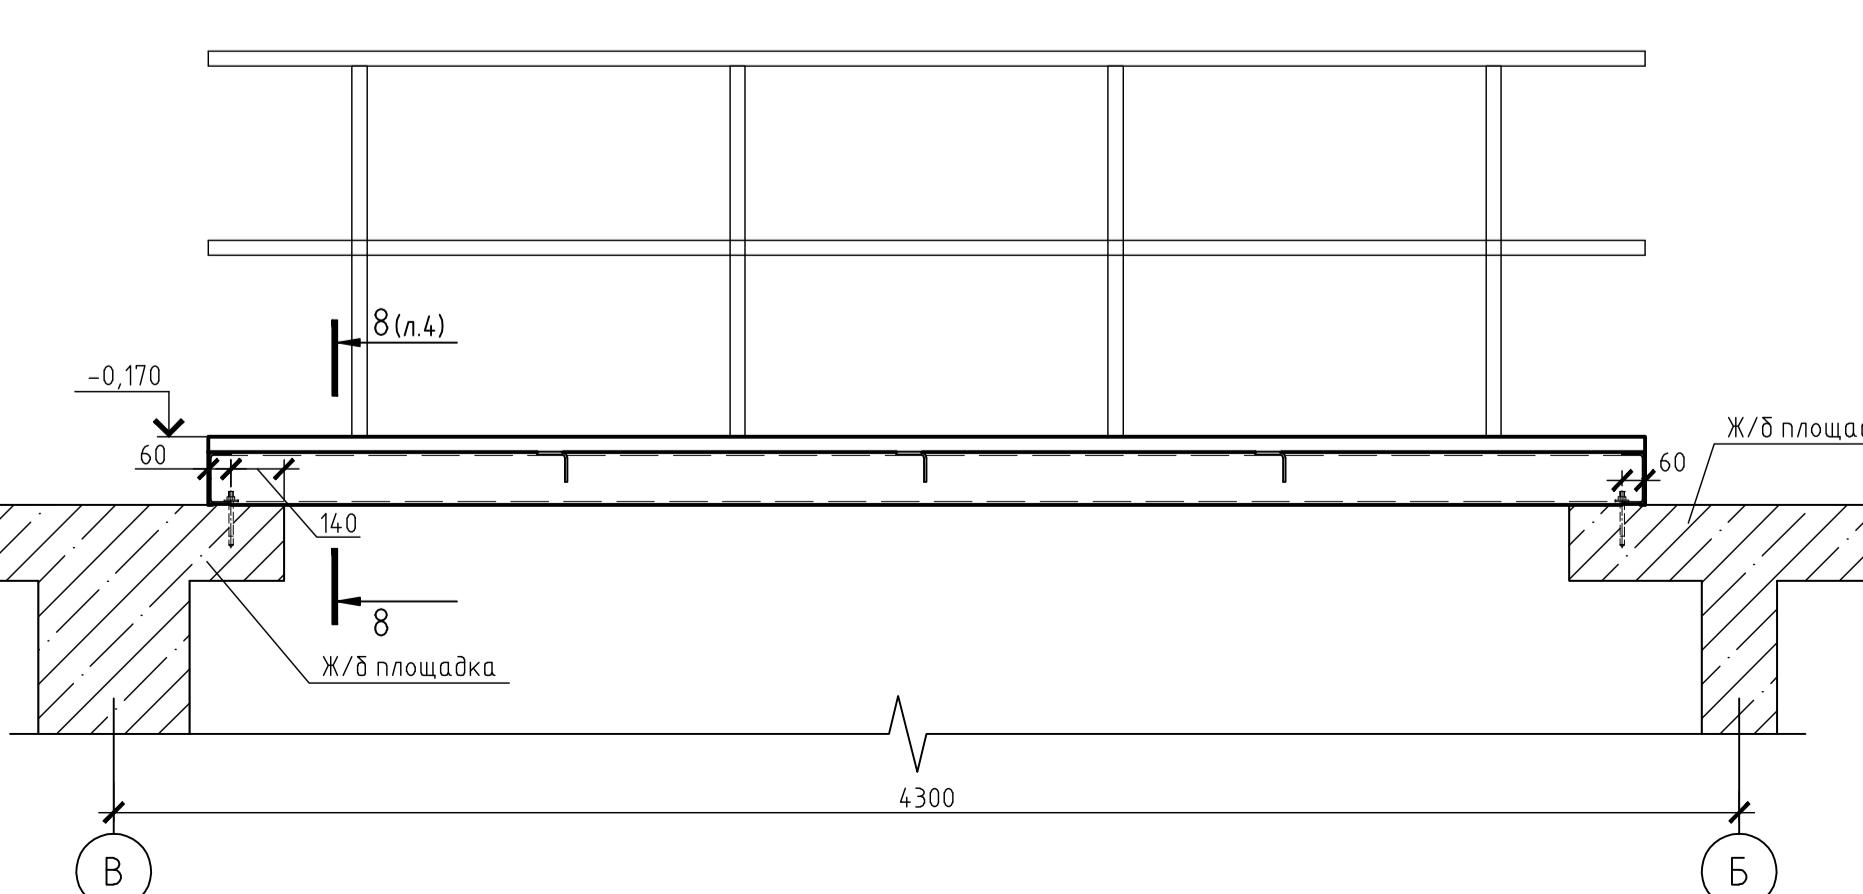

5-5




6-6



## Ведомость элементов (окончание)

Марка	Сечение	Опорные усилия			Группа конфигурации	Марка металла	Примечание
		Эскиз	поз.	Состав			
B1	C			Гн140x60x6		4	12X18H10T
B2	L			Гн80x6		4	12X18H10T
B3	C			Гн120x60x6		4	12X18H10T
B4	C			Гн160x80x6		4	12X18H10T
B5	□			□ 120x6		4	12X18H10T
Cm1	□			□ 120x6		4	12X18H10T
H1	решетчатый настил Солид			P 55*55/40*2			08X18H10
M1	1	Гн160x80x6				4	12X18H10T
	2	L Гн 80x6				4	12X18H10T
	3	t=6				4	12X18H10T
	4	стяжки 600x70 из настила Р 34*33/30x3				4	08X18H10 установить по месту
M2	1	Гн160x80x6				4	12X18H10T
	2	L Гн110x90x5				4	12X18H10T
	3	t=6				4	12X18H10T
	4	стяжки 600x70 из настила Р 34*33/30x3				4	08X18H10 ЗАО Солид
M3	1	Гн160x80x6				4	12X18H10T
	2	L Гн110x70x6				4	12X18H10T
	3	t=6				4	12X18H10T
	4	стяжки 600x70 из настила Р 34*33/30x3				4	08X18H10 ЗАО Солид

1. Общие данные смотрите лист 1  
 2. Техническую спецификацию стали смотрите лист 2  
 3. Данный лист смотрите согласно с листом 4  
 4. К стойкам ограждения приобрести уголки длиной 40 мм, для крепления электрических коробов.  
 5. Длины и место прокладки электрических коробов принять по согласованию с электриками.  
 6. Место установки и привязку стоеч под шкафы принять по согласованию с электриками.  
 7. На концах всех замкнутых профилей установить заглушки.  
 8. Балки уложить на землю от блока емкостей до производственного здания для крепления кабельных конструкций. Длина балки 6м. На концах балки установить заглушки.



590103-6-2-69-1-КМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листовод
Глспец	Шукин	Ильин					
Профвер	Шукин	Ильин					
Разраб.	Некрасов	Ильин					
Нконтр.	Меньшикова						
					План площадок		
					Разрезы 1.-7.-7		