


Наименование параметра и места отбора импульса	Температура						Давление			
	Воздух						Хлор			
	Контейнер с хлором					Воздуховод после электрокалорифера поз. Т10	Трубопровод хлора перед фильтром			Герметизирующий колпак поз. Х11
	поз. Х1/1	поз. Х1/2	поз. Х1/3	поз. Х1/4	поз. Х1/5		поз. Ф1/1	поз. Ф1/2	поз. Ф1/3	
Обозначение чертежа установки	223.00.00/05-2015-TX									
Поз. обозначения по спецификации оборудования	TIRSA 1.1	TIRSA 1.2	TIRSA 1.3	TIRSA 1.4	TIRSA 1.5	TIRSA 2	PIRSA 3.1	PIRSA 3.2	PIRSA 3.3	PIRA 5

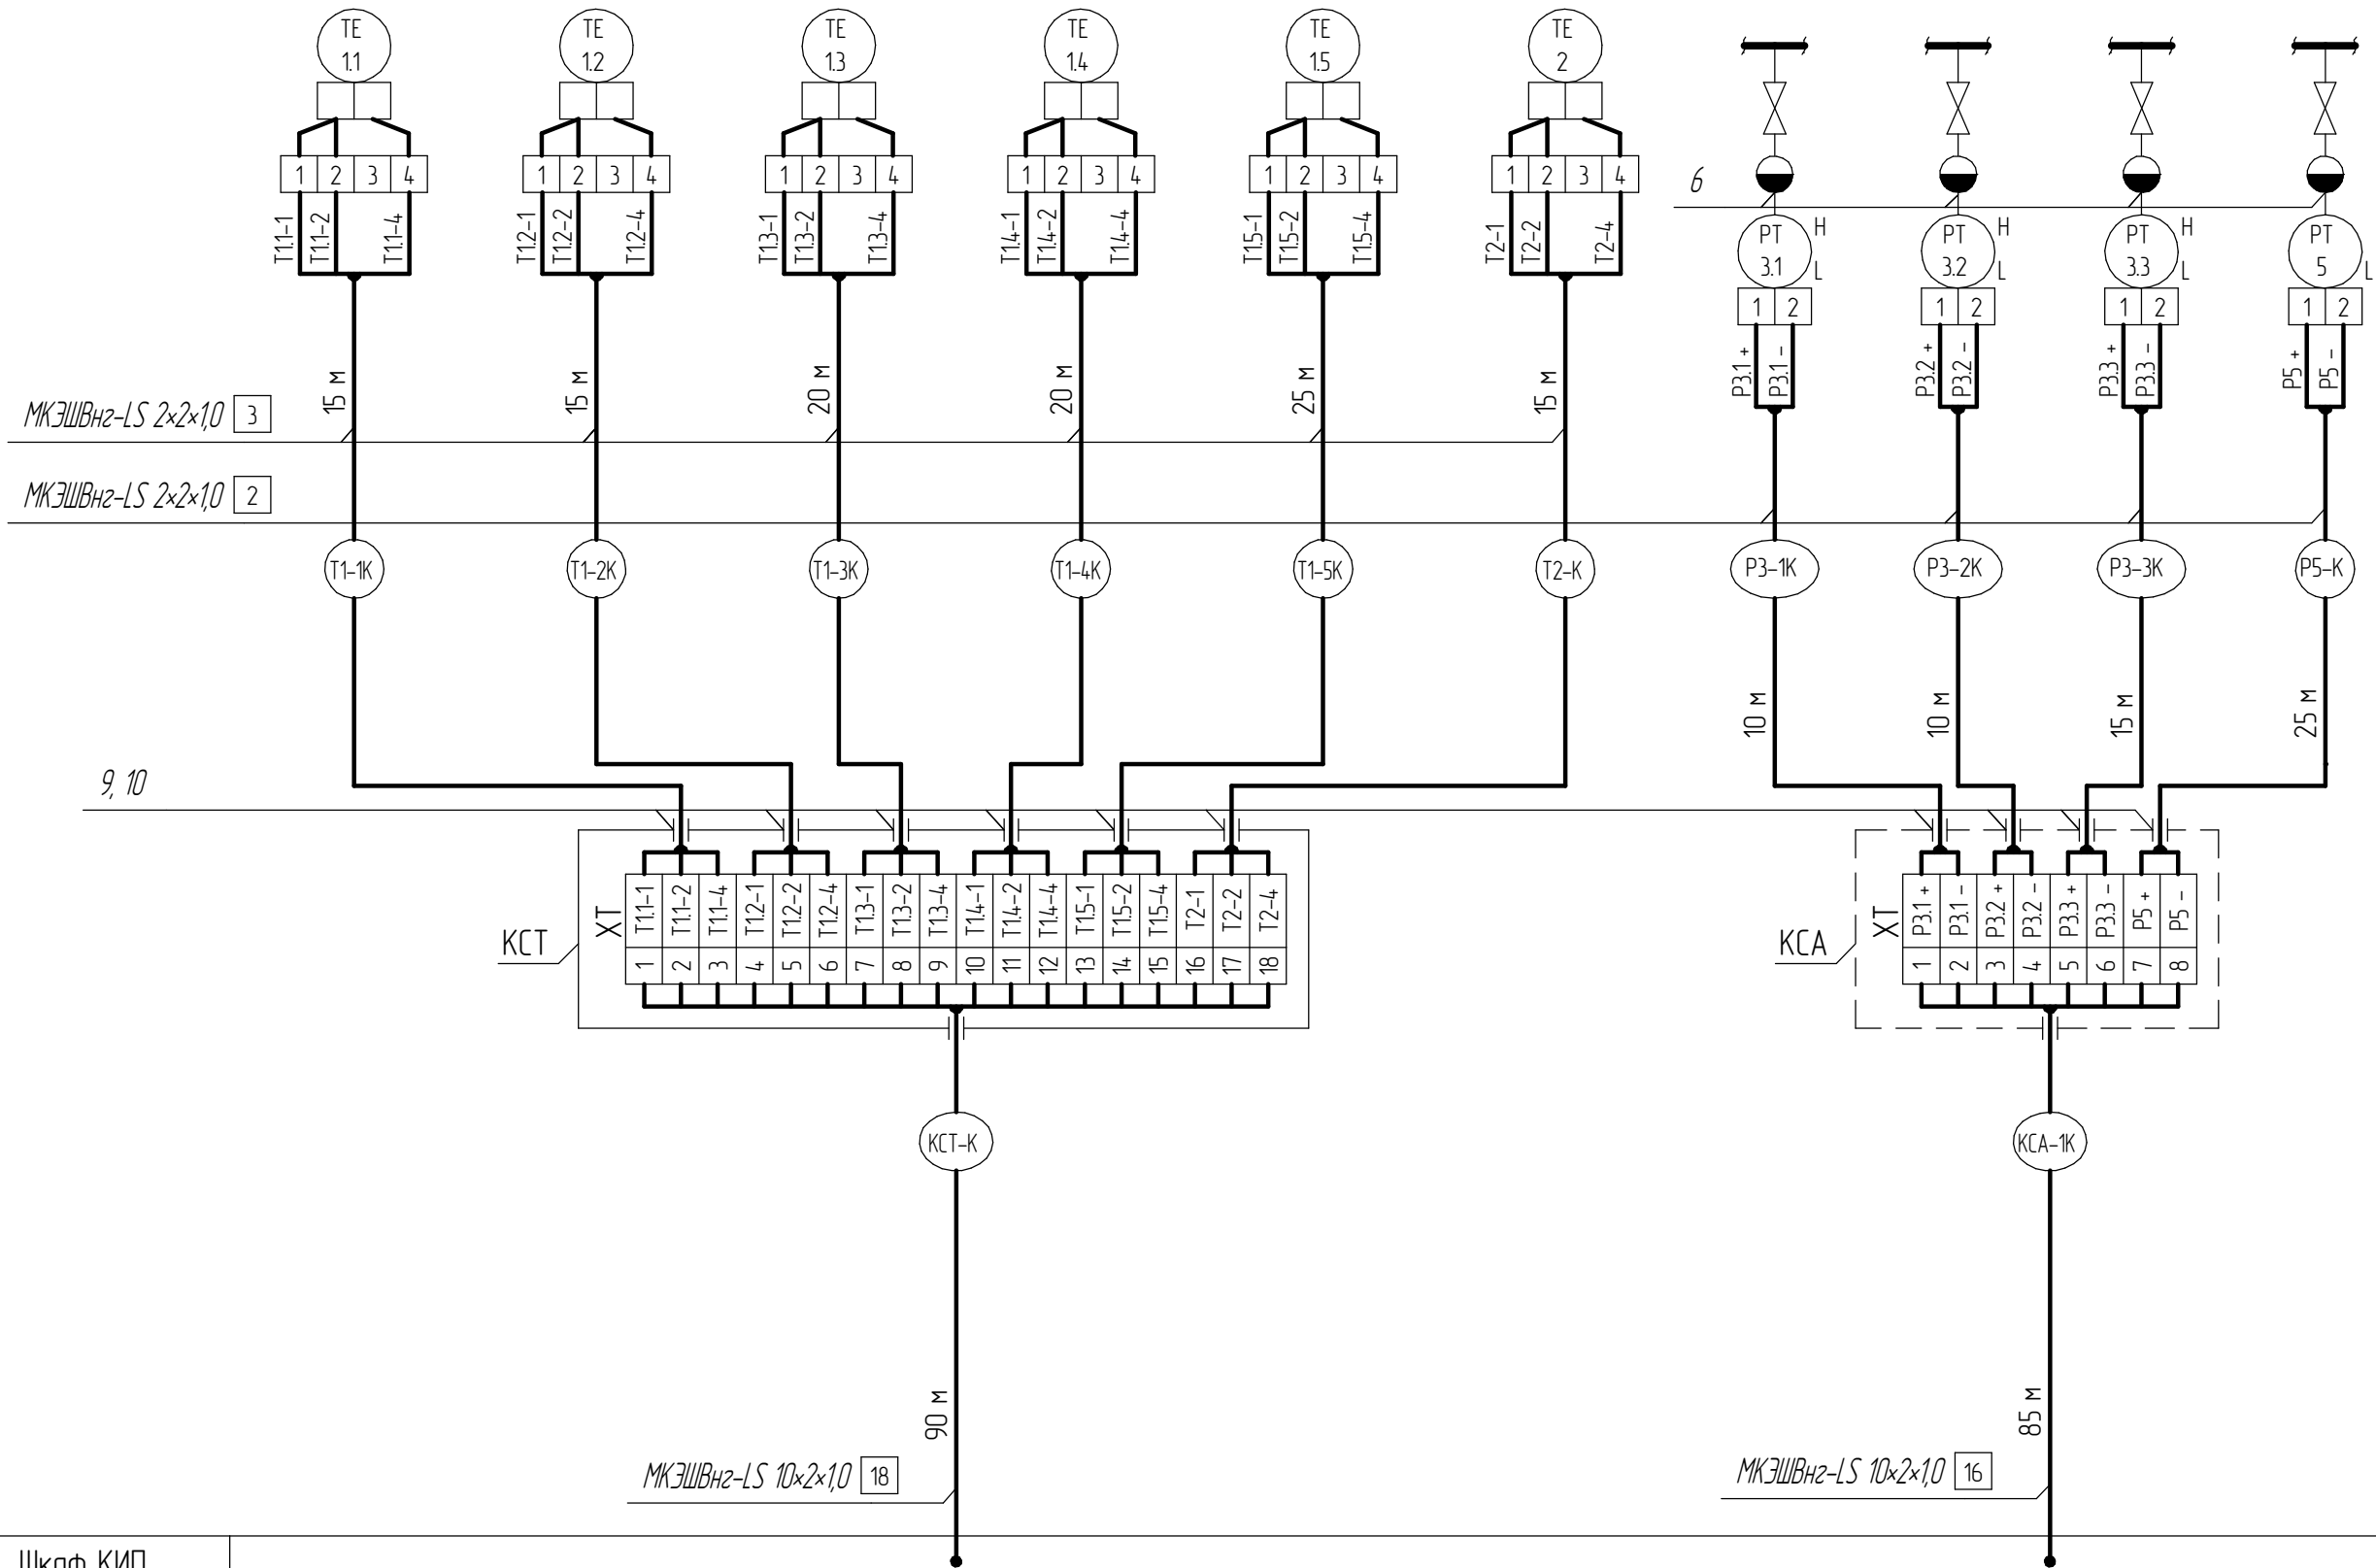

Шкаф КИП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


223.00.00/05-2015-ATX4

Лист
3

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места отбора импульса	Масса				
	Контейнер с хлором				
	поз. X1/1	поз. X1/2	поз. X1/3	поз. X1/4	поз. X1/5
Обозначение чертежа установки	223.00.00/05-2015-TX				
Поз. обозначения по спецификации оборудования	WIR 10	WIR 11	WIR 12	WIR 13	WIR 14

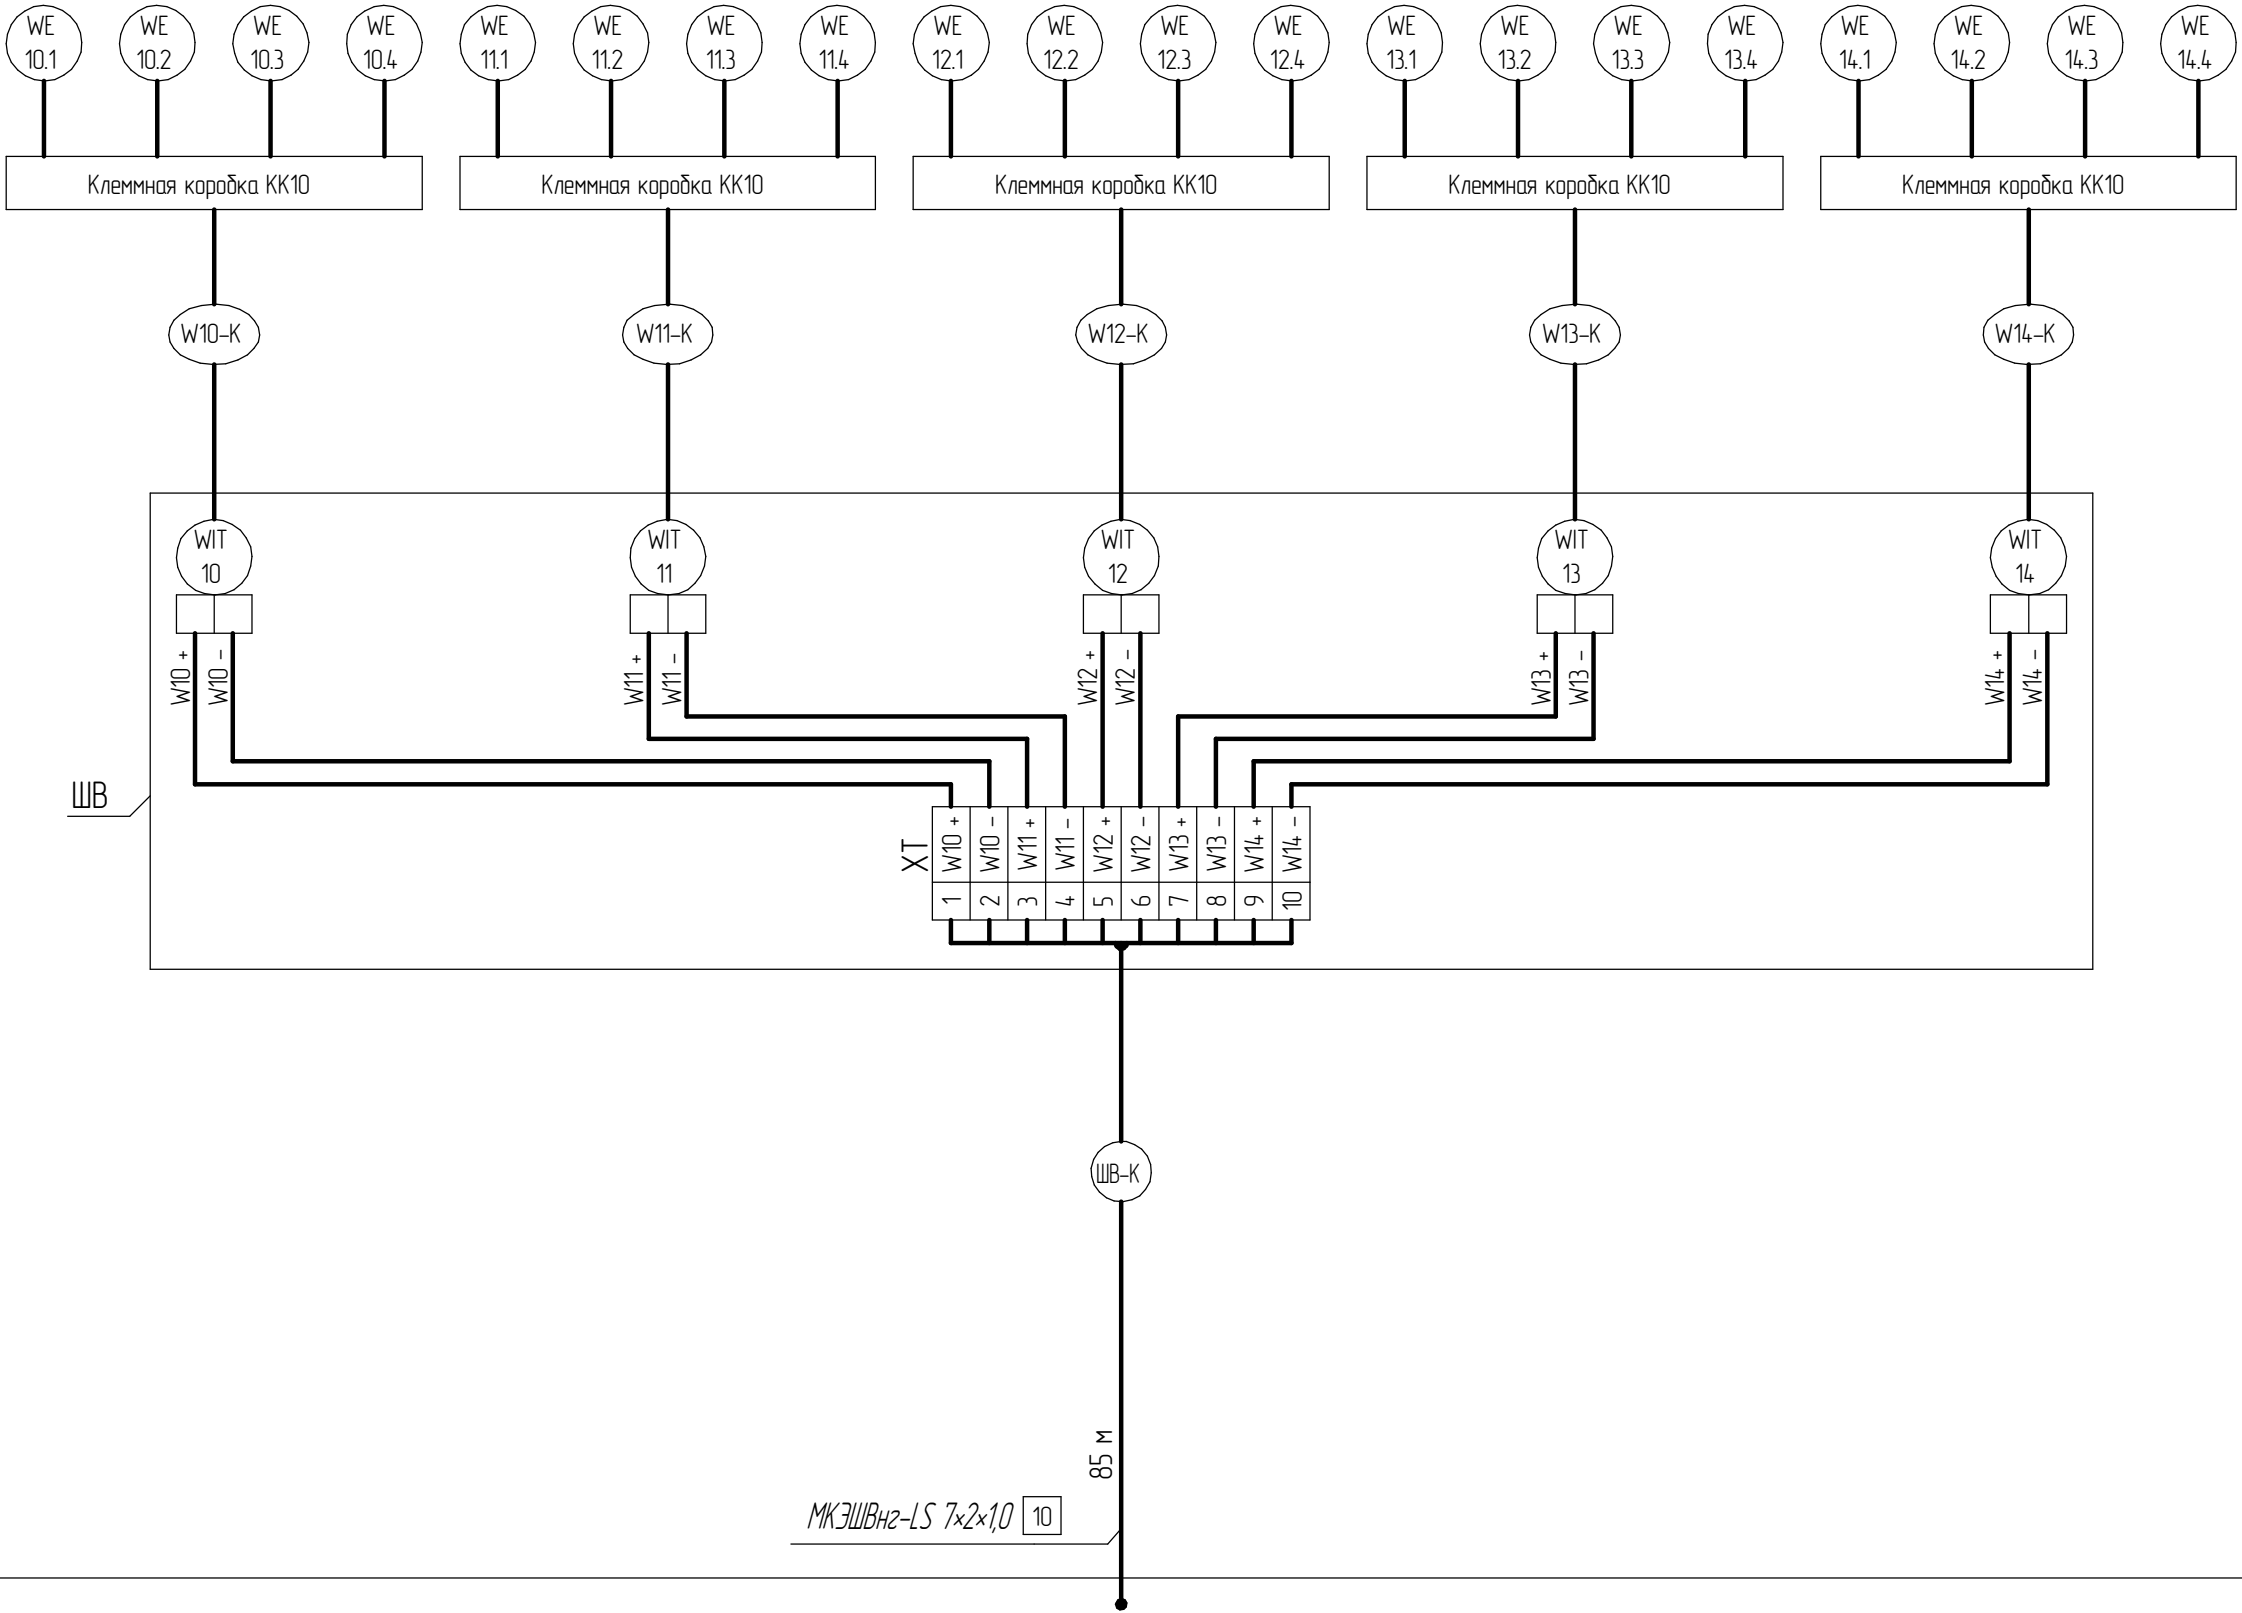


Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Шкаф КИП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Наименование параметра и места отбора импульса	Расход				
	Хлор				Вода на хлорирование
	Дозатор хлора				Трубопровод воды на входе в цех
	поз. X3/1	поз. X3/2	поз. X3/3	поз. X3/4	
Обозначение чертежа установки	223.00.00/05-2015-TX				
Поз. обозначения по спецификации оборудования	FIRCSA 16.1	FIRCSA 16.2	FIRCSA 16.3	FIRCSA 16.4	FIRSA 15

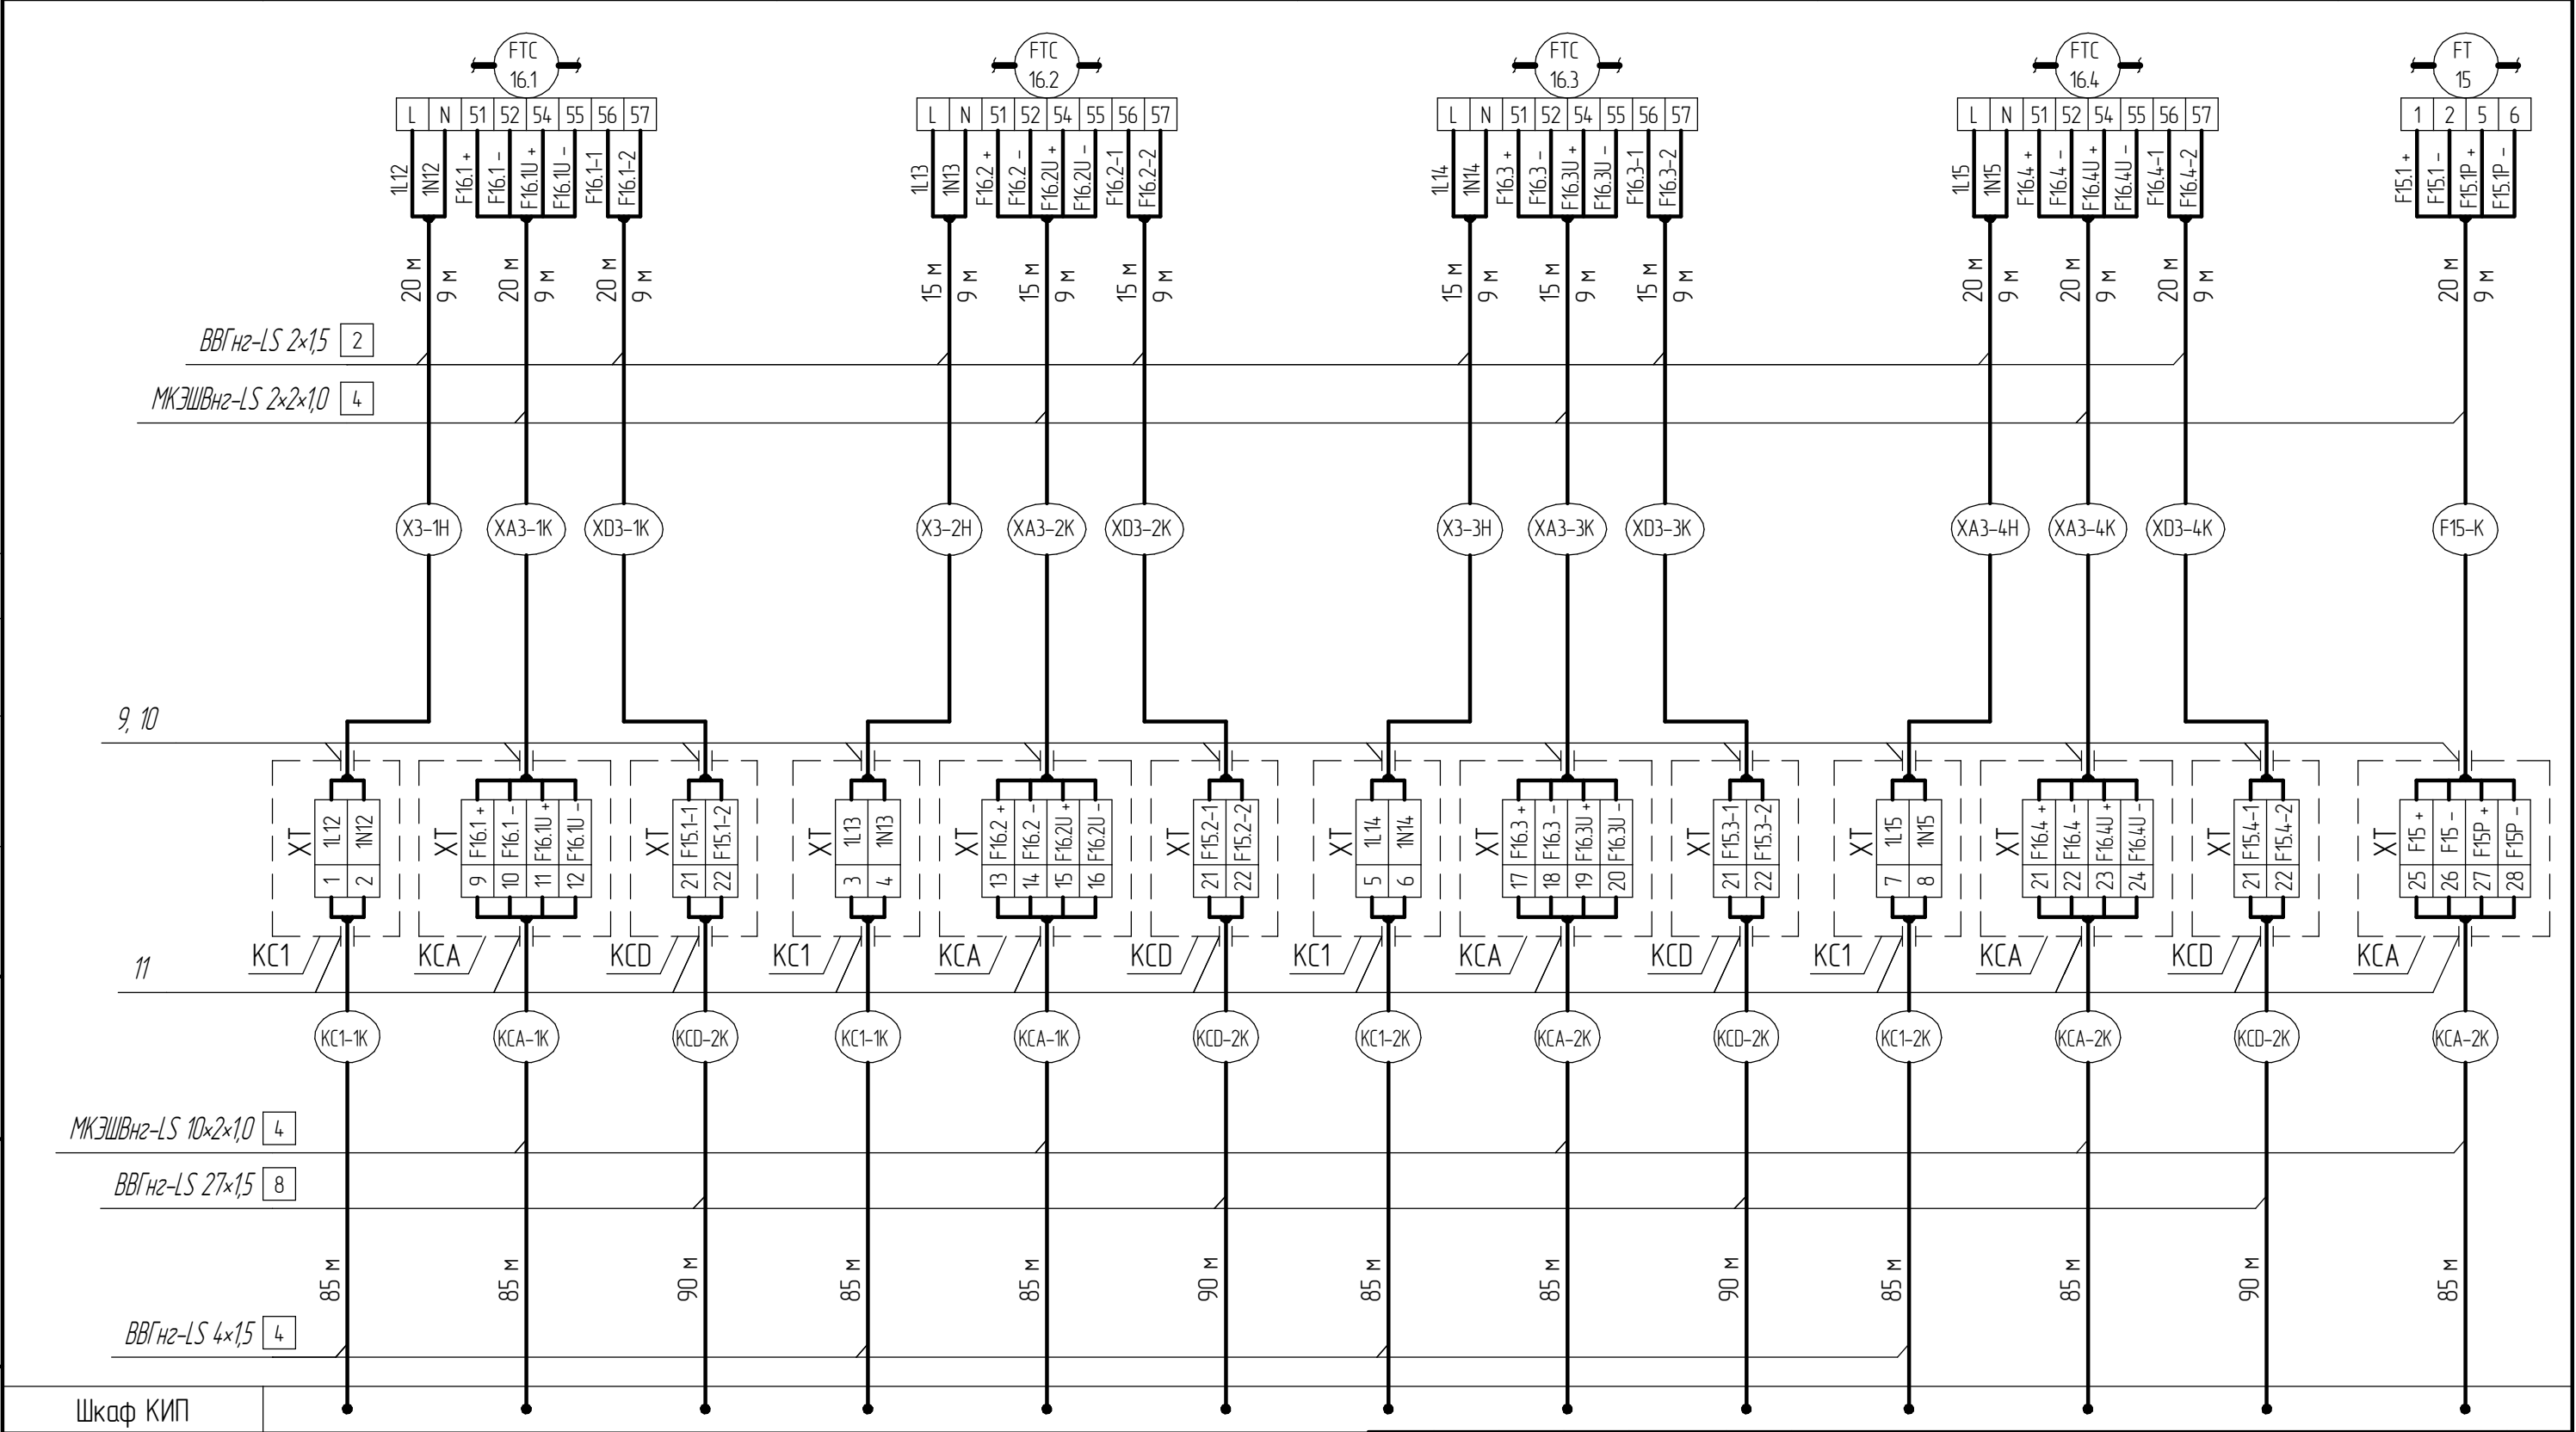

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

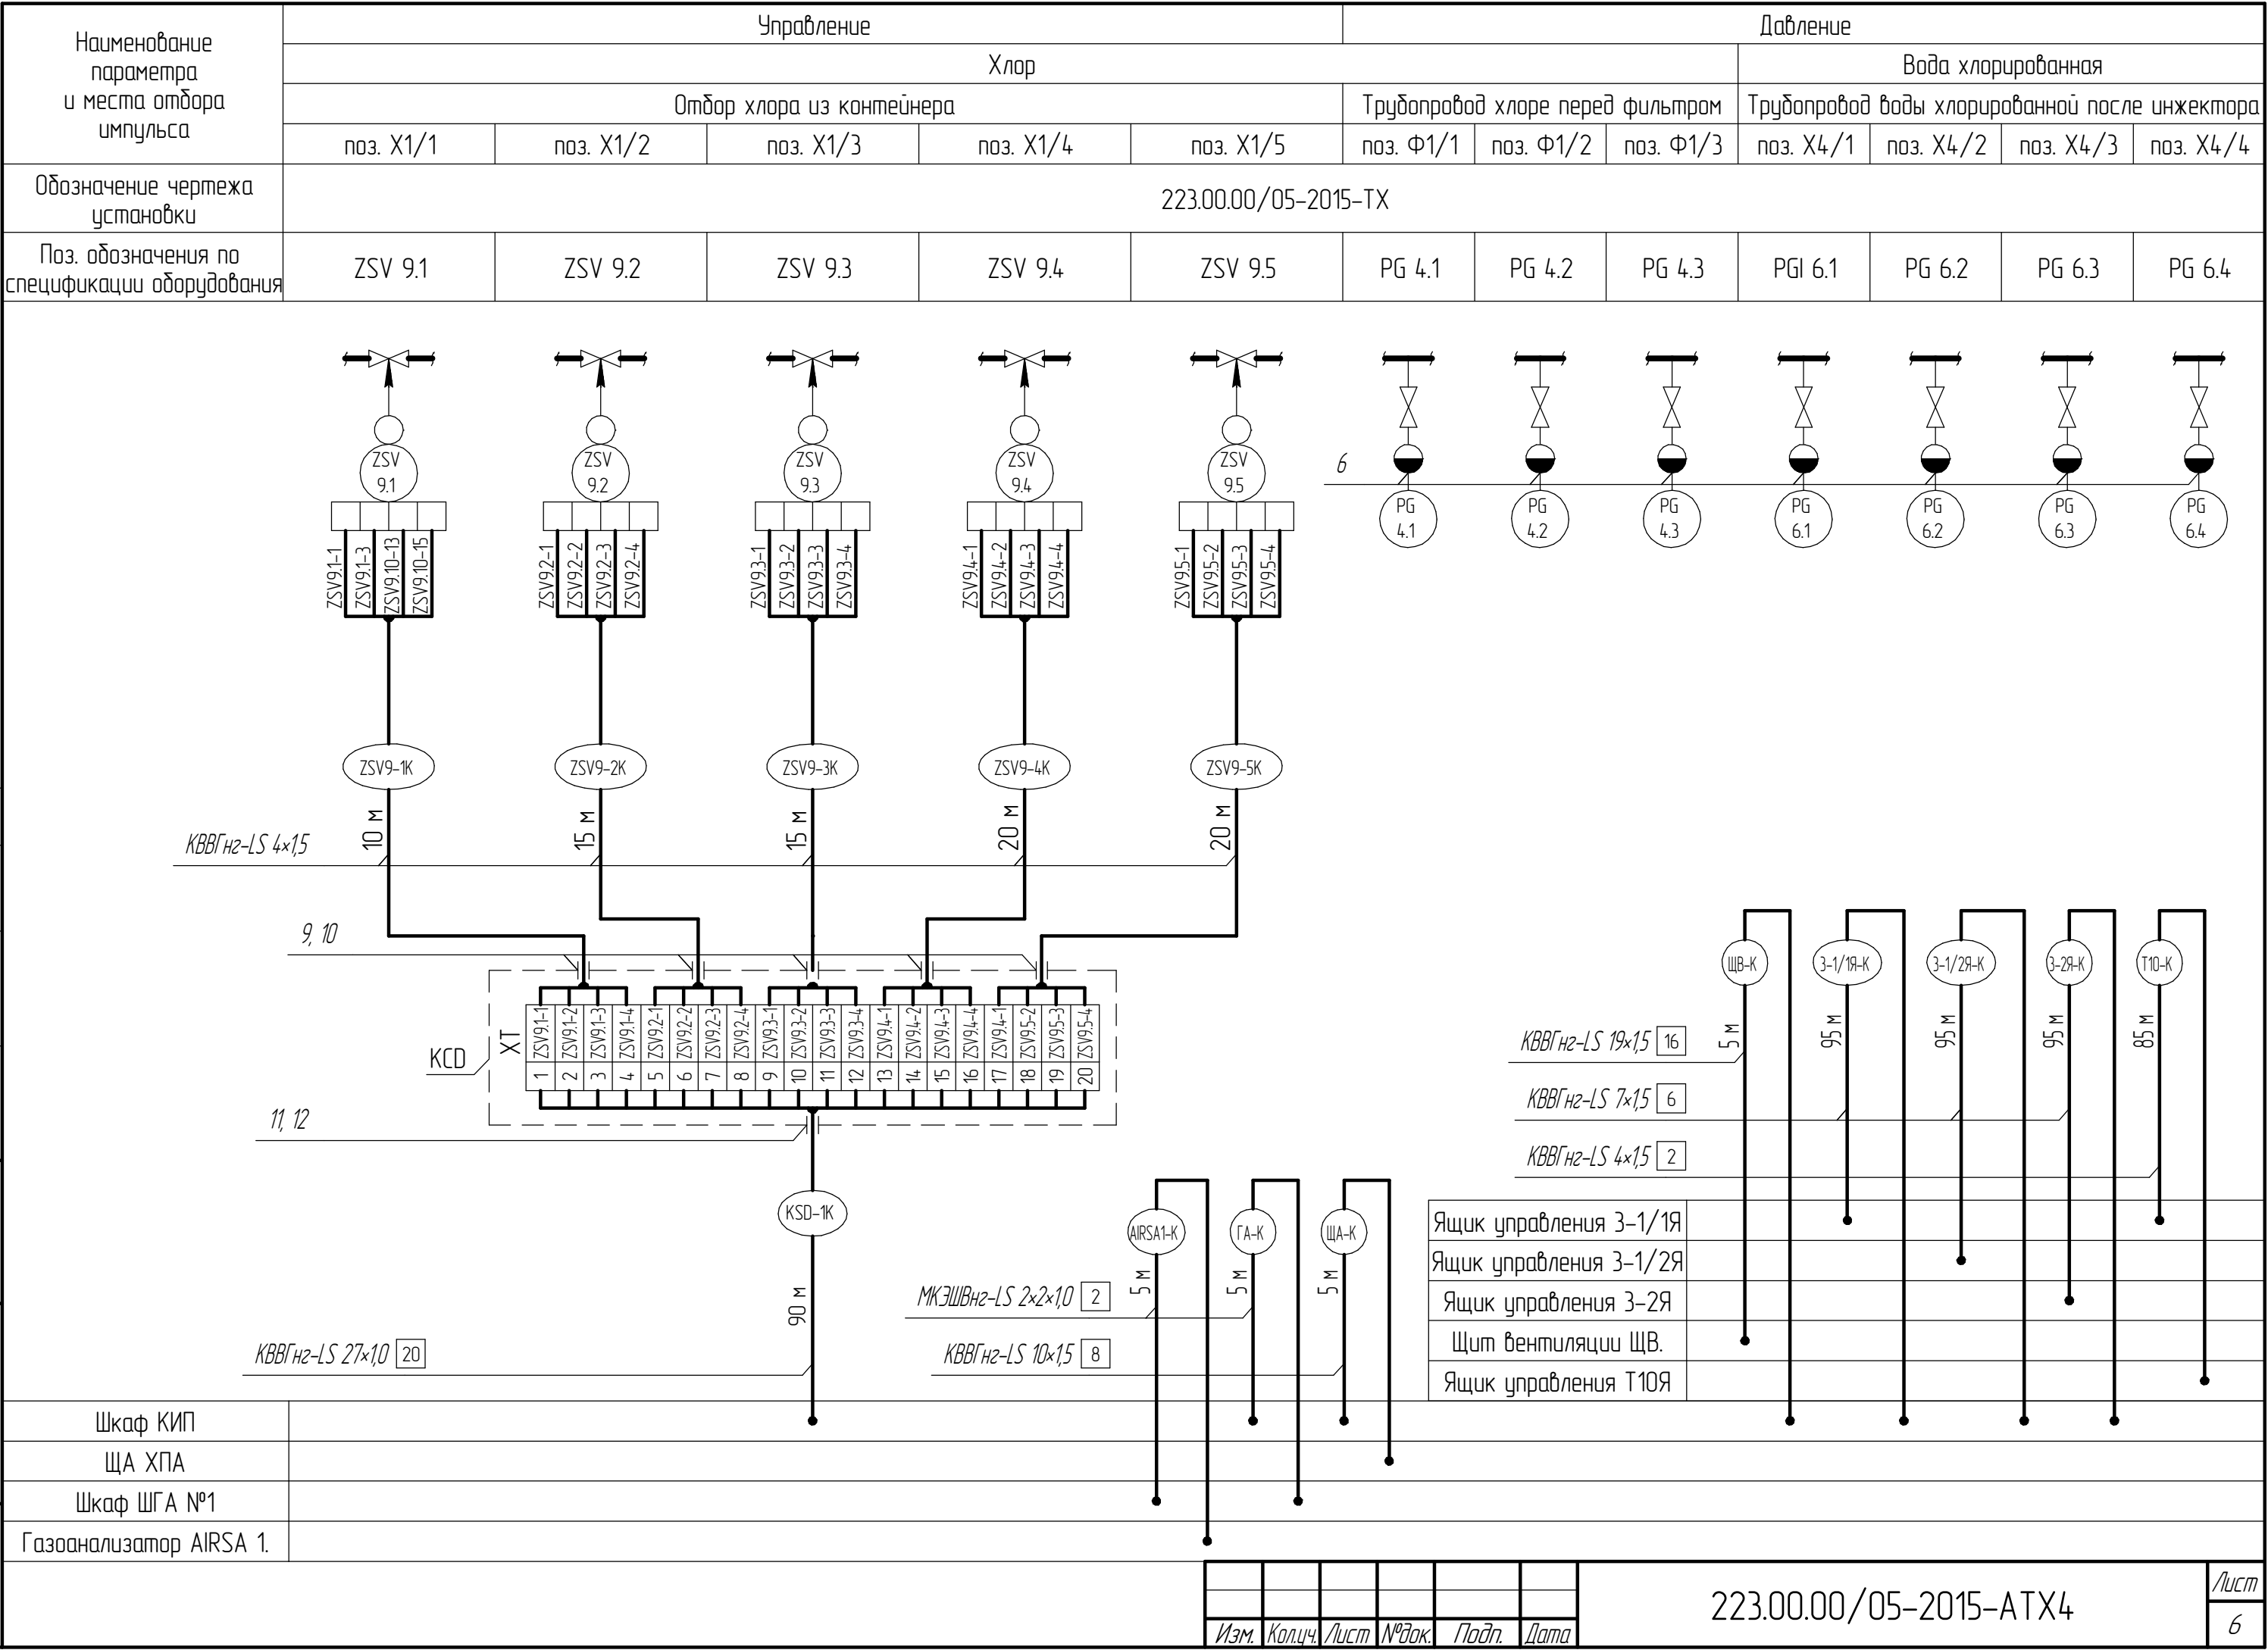


Копировал

Формат А3

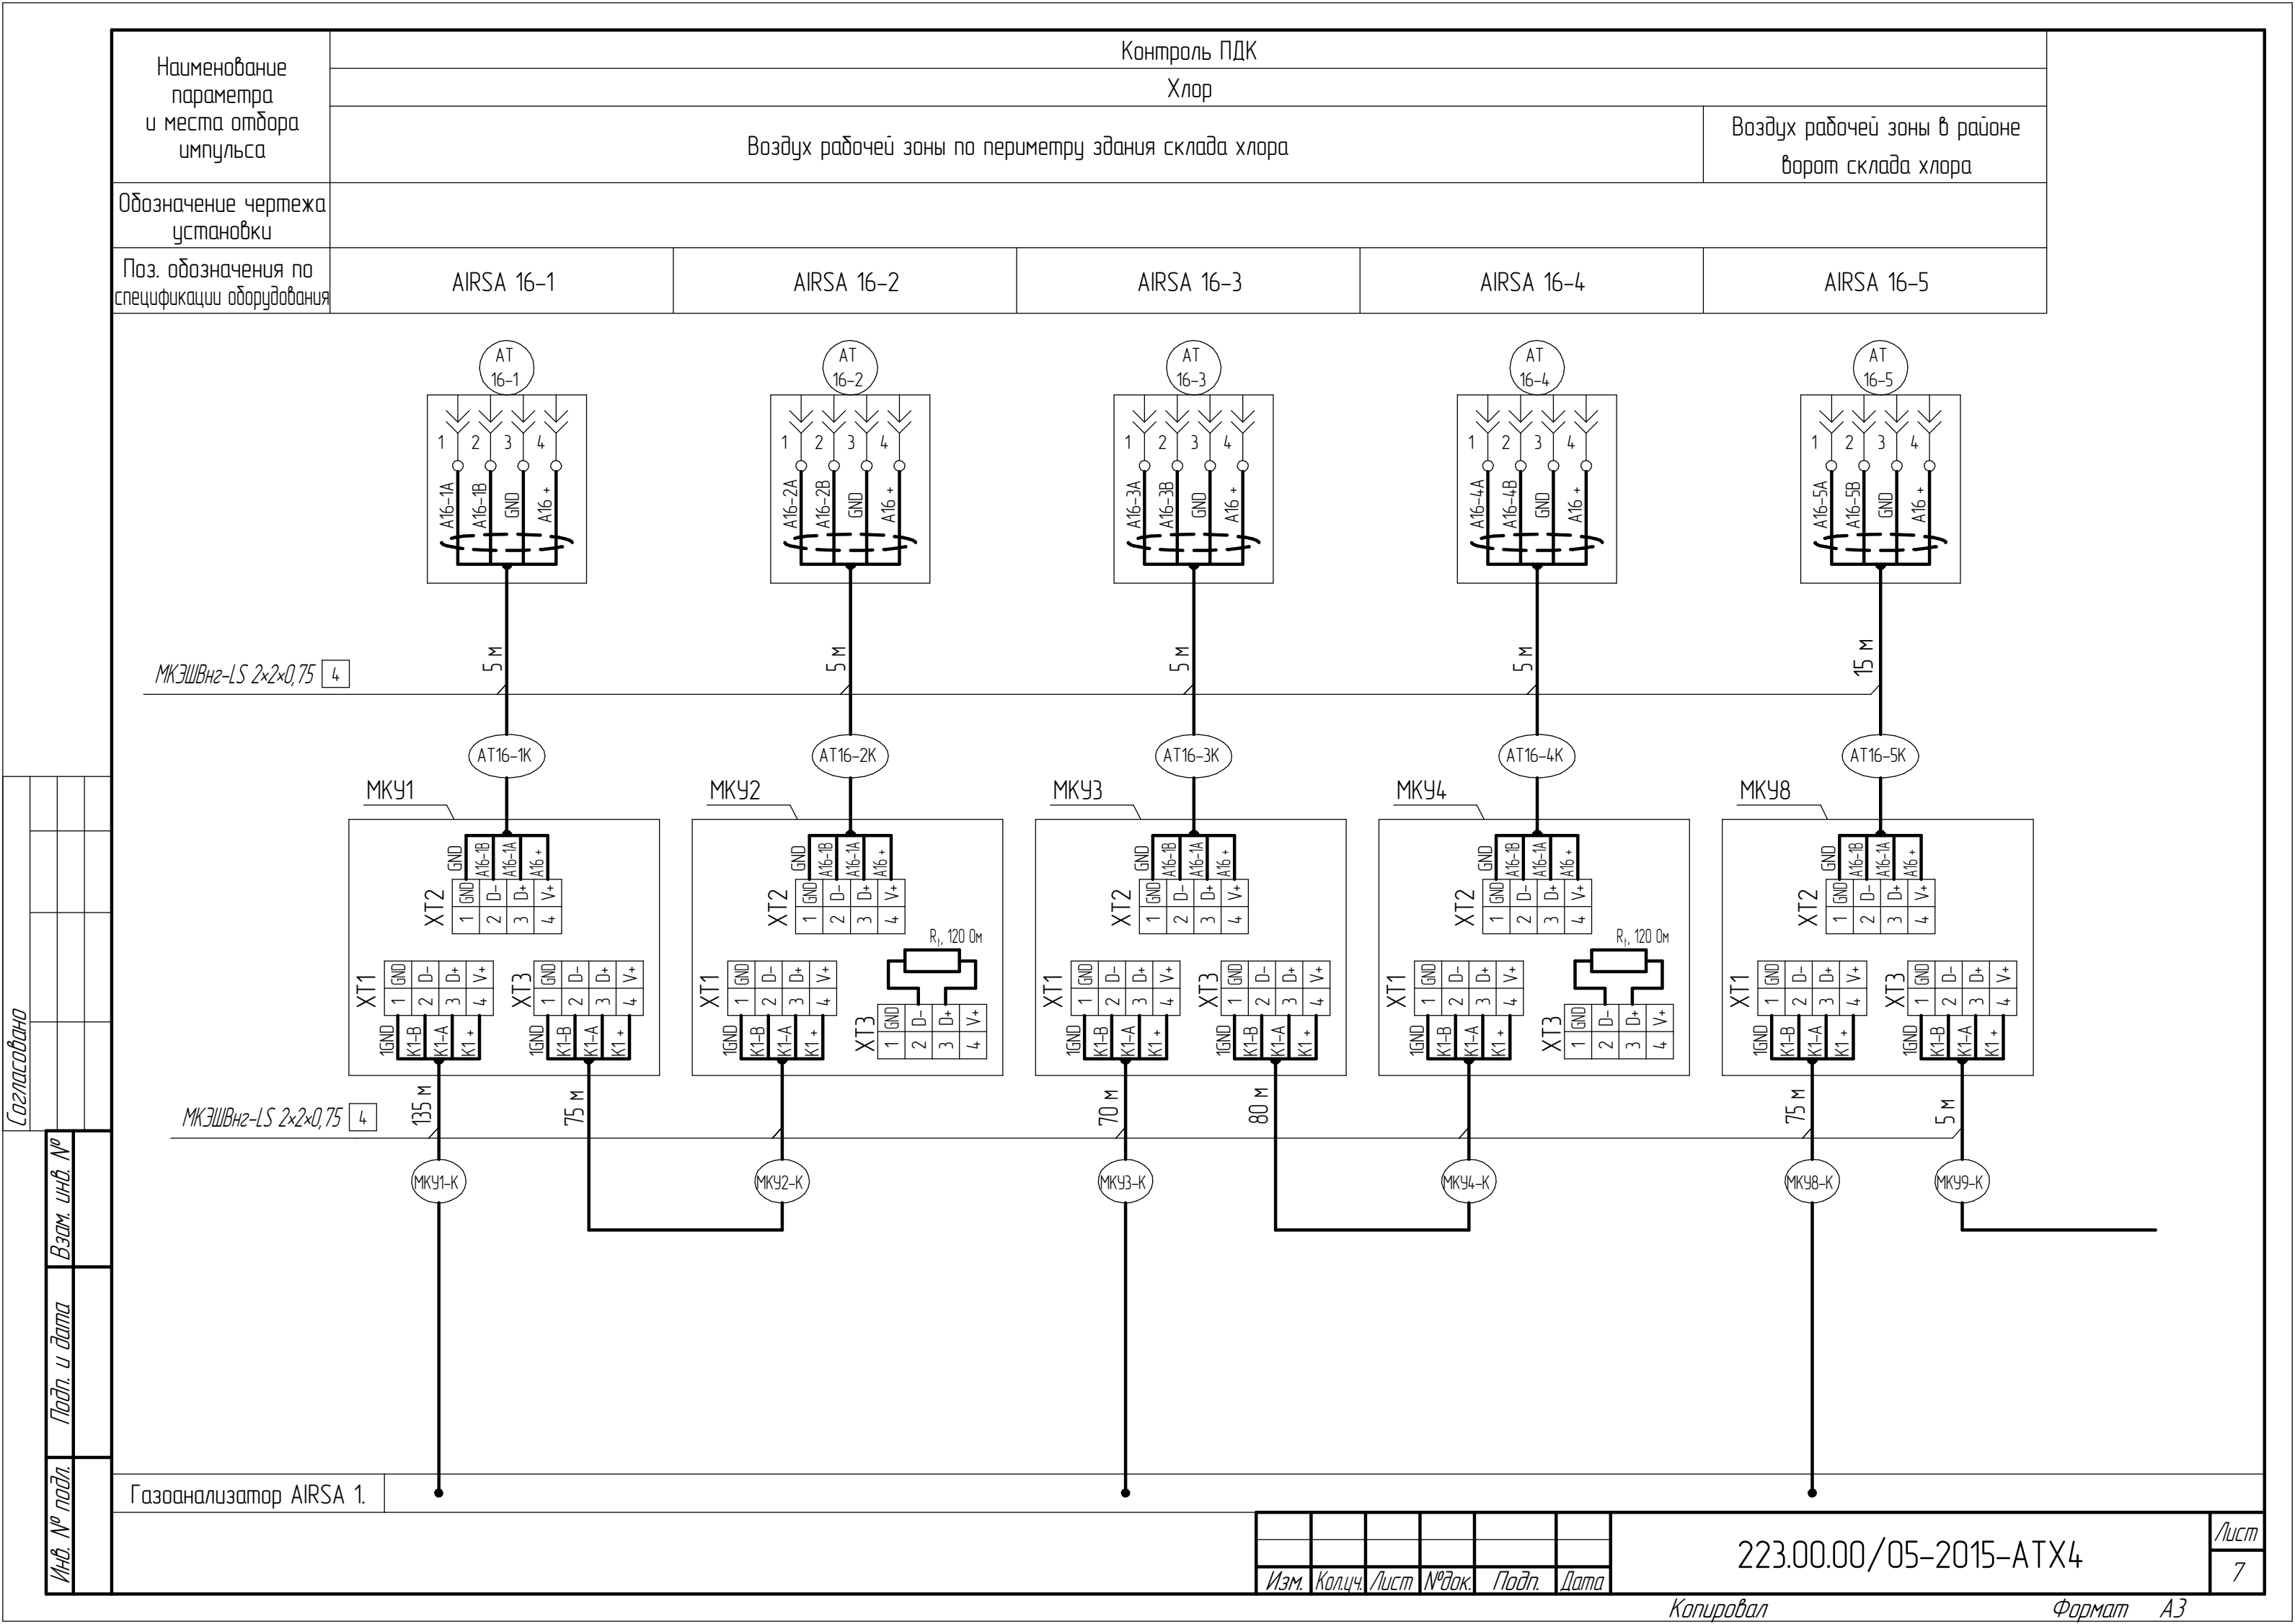

Наименование параметра и места отбора импульса	Контроль ПДК				Сигнализация превышения ПДК хлора	
	Хлор					
	Помещение испарительной	Установка "ХПА-9000К", воздухопровод вентиляторов поз. АВ1, АВ2	Помещение склада хлора	Помещение хлордозаторной	Установка "ХПА-9000К"	
Обозначение чертежа установки						
Поз. обозначения по спецификации оборудования	AIRSA 6.1.3	AIRSA 6.1.1	AIRSA 6.1.2	AIRSA 16-6	HLA 1	HLA 2

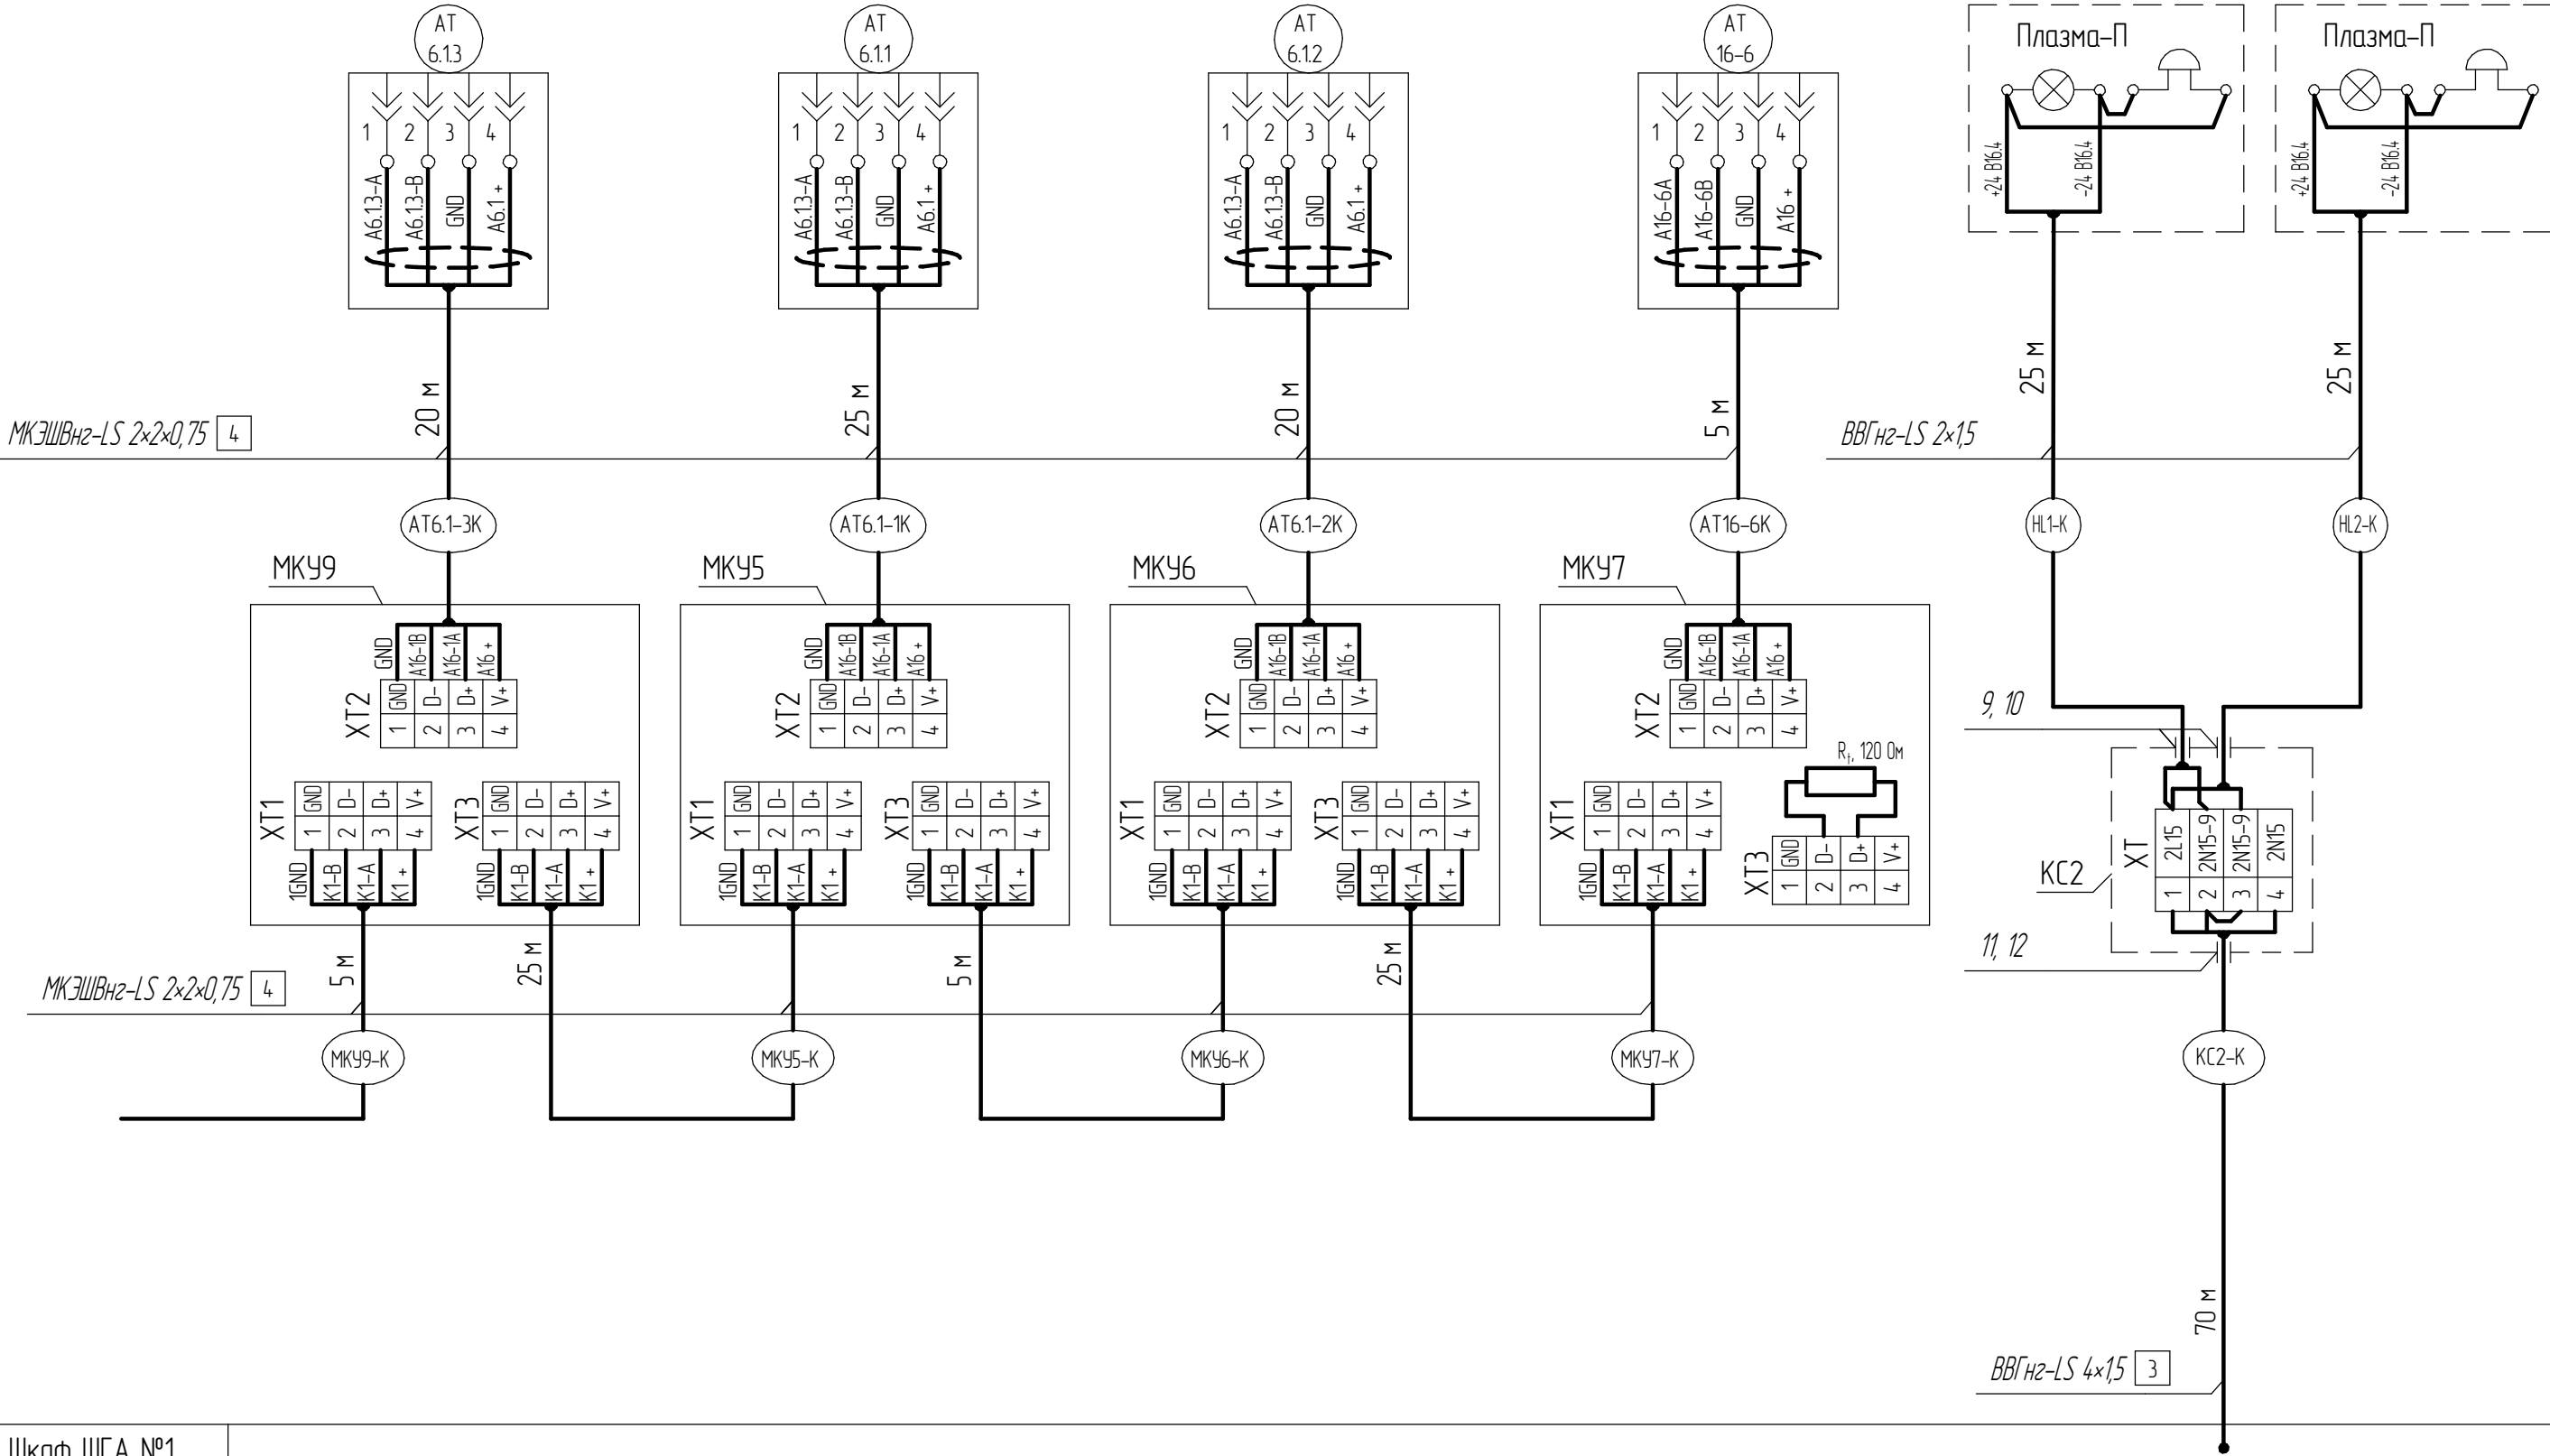

Шкаф ШГА №1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


223.00.00/05-2015-АТХ4

Лист
8

Копировал

Формат А3

Наименование параметра и места отбора импульса	Опробование сигнализации	Сигнализация превышения ПДК хлора		Опробование сигнализации	Сигнализация превышения ПДК хлора		Опробование сигнализации
	Установка "ХПА-9000К"	Помещение хлордозаторной			Помещение склада хлора		
Обозначение чертежа установки							
Поз. обозначения по спецификации оборудования	SB 1	HLA 3	HLA 4	SB 2	HLA 5	HLA 6	SB 3



Шкаф ШГА №1

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

223.00.00/05-2015-АТХ4