



Профиль сети В1 Ø315мм от кам. 1/выпуск до кам. 10/выпуск

Профили на выпуски в МК

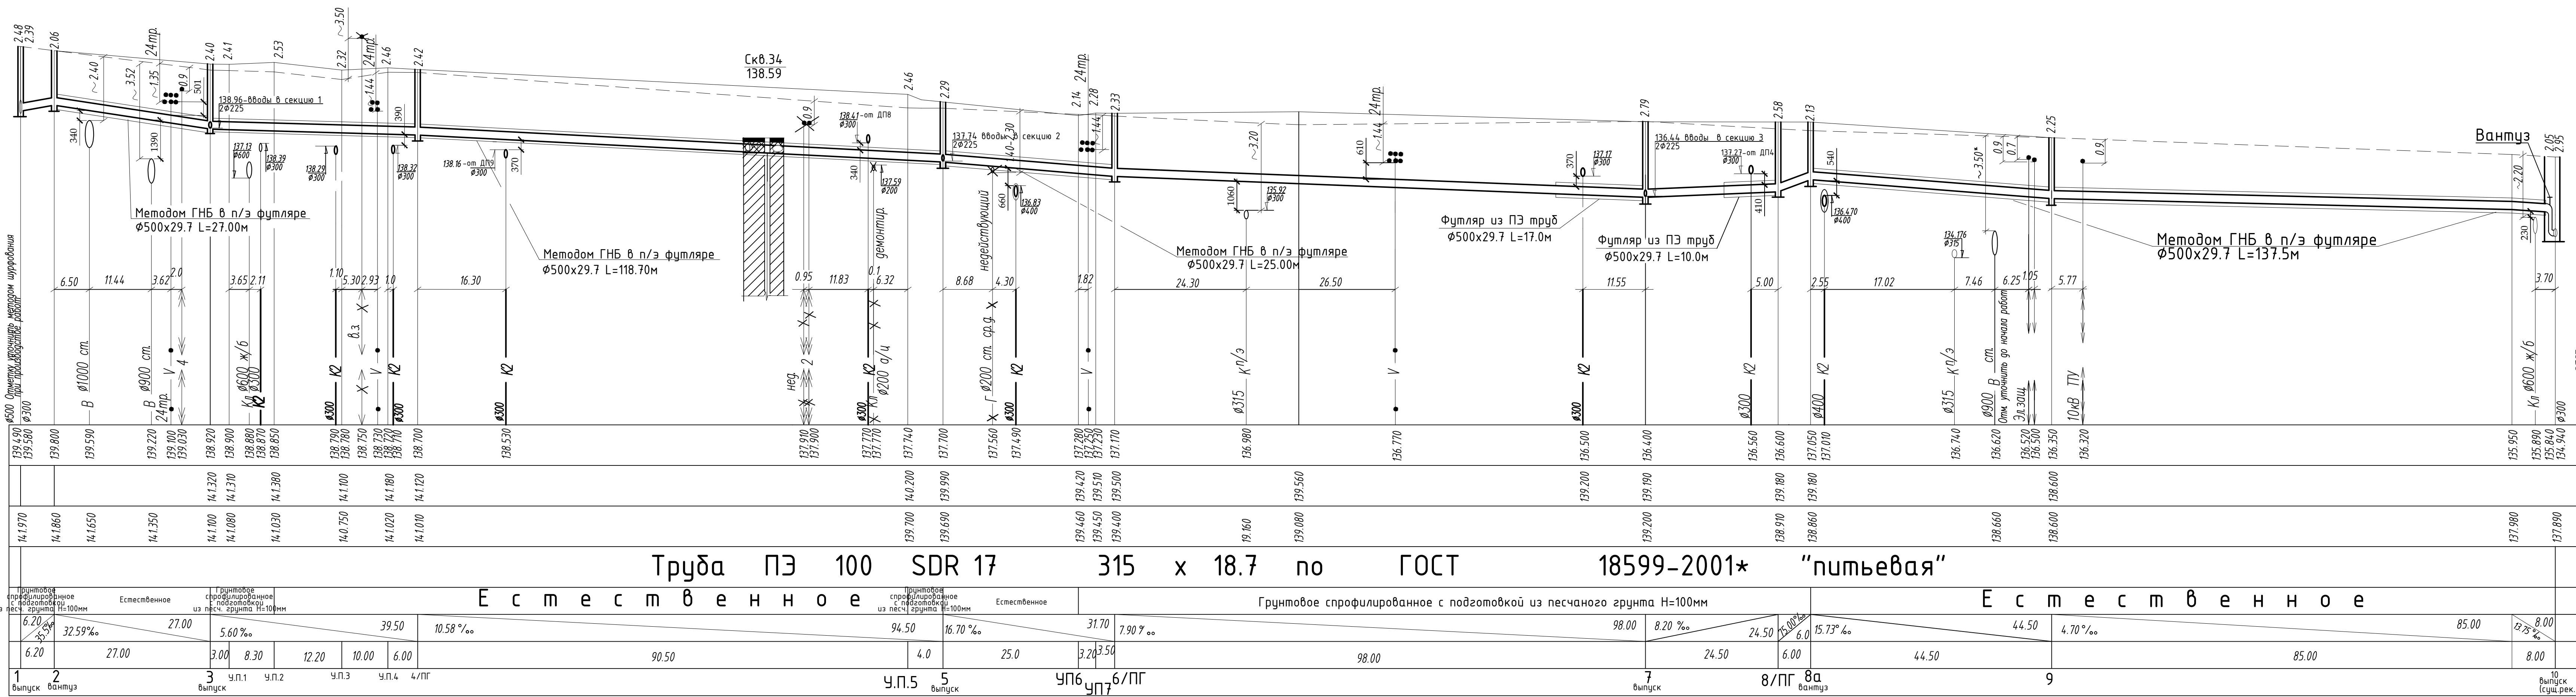

- Примечания:**
1. Перед производством работ на участке сети В1 Ø315 мм от камеры 1/выпуск до сущ. кам. 10/выпуск в местах пересечения с сетями отметки существующих сетей уточнить шурфованием и при необходимости выполнить корректировку проекта на данном участке.
 2. При строительстве внутриквартального водопровода Ø315мм по пр. Карла Маркса и сооружений на нём, предусмотреть при необходимости сохранность линейных сооружений РТ и выполнить ТУ на сохранность данных линейных сооружений РТ.
 3. Прокладку В1 Ø315мм от кол. 6/ПГ до кол.8а/вантуза выполнить открытым способом вручную.

3-01-19-00-НВ1					Жилая застройка на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Советской Армии в г.о. Саратова		
Изм.	Кол.	Лист	Изм.	Лист	Изд.	Дата	
Гип	Валов	ИЛ	ВЗ.200		Нормативные сети водопровода		
Разработ.	Генерал	ОБ	ВЗ.200		Профиль сети В1 Ø315мм от кам. 1/выпуск до кам. 10/выпуск		
					Профили на выпуски в МК		
					000 СЗ "Трансграз" г.Саратова		
					1428 x 1240		