


УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
АО «Кировские коммунальные системы»  
  
Е.Н. Зыкин  
2018 год

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение СМР:

«Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Здание магазина, по адресу: г. Киров, ул. Лепсе, д. 19».

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	АО «Кировские коммунальные системы» Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д.21. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. ИНН 4345230965 КПП 434501001 Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк р/сч 40702810827320004913 Ксч 30101810500000000609 БИК 043304609 Электронный адрес: secr@kcs.kirov.ru.
2. Основание для проведения работ	Договор о подключении № 5256/1 от 28.02.2018 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Прокладка сети канализации для подключения объекта: «Здание магазина, по адресу: г. Киров, ул. Лепсе, д. 19».
4. Источник финансирования	Технологическое присоединение. Тариф на подключение, установленный РСТ №38/1-к-2017 от 24.10.2017.
5. Цель и назначение работ	Подключение к сетям водоотведения строящегося здания магазина по адресу: г. Киров, ул. ул. Лепсе, д. 19.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Сеть канализации от ГЗУ строящегося магазина до канализационной сети Ø225 от здания – ул. Цеховая, д. 3А предусмотрена из труб гофрированных полипропиленовых SN8 DN/OD 160/139 по ГОСТ Р 54475-2011. Протяженность участка, подлежащего прокладке – 6,5 м.
7. Режим работы производства	Круглосуточно.
8. Состав и виды работ, выполняемых заказчиком	1. Предоставляет рабочую документацию. 2. Предоставляет подрядчику план сетей водопровода, согласованный с владельцами инженерных коммуникаций и земельных участков. 3. Разрешение на использование земель или земельного участка для размещения сетей водоснабжения, полученное в территориальном управлении г. Кирова.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Перед началом СМР подрядчик проводит необходимые согласования для получения ордера на производство земляных работ. 2. На момент заключения договора подрядная организация должна разработать и предоставить проект производства работ (ППР); 3. Работы подготовительного периода: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ограждение территории строительной площадки;</li> <li>Устройство бытового городка строителей, с обеспечением мер противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ППБ-01-93*;</li> <li>Устройство временных дорог, установка предупредительных знаков;</li> <li>Уточнение и закрепление на местности существующих подземных коммуникаций;</li> <li>Доставка строительной техники, оборудования и материалов;</li> <li>Оборудование специально отведенных мест для нужд пожаротушения;</li> <li>Оборудование мест для сбора и временного хранения строительных отходов и бытового мусора.</li> </ul> 4. Проложить сеть канализации от ГЗУ строящегося магазина до канализационной сети Ø225 от здания – ул. Цеховая, д. 3А из труб гофрированных полипропиленовых SN8 DN/OD 160/139 по ГОСТ Р 54475-2011. Прокладку сети выполнить открытым способом (СО150ПЭМНО). 5. Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выполненных работ на основании акта оценки зеленых насаждений. Выполнить благо-




Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	устройство (с представлением работ МКУ «ДДХ» и Администрации г. Кирова соответствующего района) места выполнения работ (объемы проведения работ по благоустройству уточняются по факту выполненных работ).
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	<p>Всё необходимое оборудование и комплектующие изделия перед началом производства работ имеется в наличии у подрядчика. Поставку необходимых материалов и оборудования до начала производства работ осуществляет подрядчик. Подрядчик направляет в адрес заказчика информационное письмо о 100% выполнении мероприятий по поставке и получении материалов и оборудования и готовности к производству работ.</p> <p>Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ.</p>
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Подрядчик предоставляет в адрес заказчика для согласования проект производства работ и план мероприятий по обеспечению выполнения сторонами обязательств, входящих в зону ответственности сторон, в течение 5 дней с момента подписания договора на производство работ.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Подрядчик выполняет необходимые согласования для получения разрешения на производство земляных работ, на частичное (или полное) закрытие проезжей части автомобильных дорог и пешеходных тротуаров для обеспечения производства работ.
13. Требования к технологическим решениям	Не требуется.
14. Исходные данные для выполнения работ	Техническое задание. Рабочий проект.
15. Требования к сметной документации	Смета предоставляется с рабочей документацией.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями действующего законодательства.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями действующего законодательства.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями действующего законодательства.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в течение срока эксплуатации (в соответствии с технической документацией изготовителя).
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с рабочим проектом, а также требованиями действующего законодательства.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Не требуется.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	В течение одного месяца с момента подписания договора подряда.
23. Требования по согласованию проектной документации.	Не требуется.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Подрядчик передает Заказчику техническую (исполнительную) документацию по выполненным подрядным работам в объеме, соответствующем требованиям нормативной документации, подает сведения об объекте, достаточные для занесения объекта в ИСОГД г. Кирова.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	2 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по электронной почте - в читаемом формате (Word, Excel, dwg), в том числе, помимо сканированных копий документов, предоставить заявку, расчеты, график производства работ - в редактируемом формате (Word, Excel).
26. Дополнительные требования и особые условия	<p>Перед началом производства работ срок и график их выполнения, в зависимости от вида выполняемых работ, согласовать с начальником АРУ ЦНК, УВС ЦНК, КО, насосных станций, ОСВ, ГСА, главным энергетиком в письменном виде и утвердить техническим директором.</p> <p>По окончании работ техническую (исполнительную) документацию на выполненные работы сдать в ПТО Заказчика.</p> <p>Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации (при её наличии), СНиПов, ГОСТов, ТУ, регламентирующих порядок выполнения работ и устанавливающие требования к тем или иным работам.</p> <p>Подрядчик получает разрешение на производство работ с оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные коммуникации и сооружения организации, выполняет организационные мероприятия по ОТ и ТБ при производстве работ на действующих коммуникациях и сооружениях предприятия.</p>

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества на устанавливаемое оборудование и материалы. Работы выполняются в газоне.
27. Контрольная информация	Прошина О. В. - инженер - проектировщик УКРиС тел. 322-05-16 доп. 11-68

Приложение:

- 1) План-схема



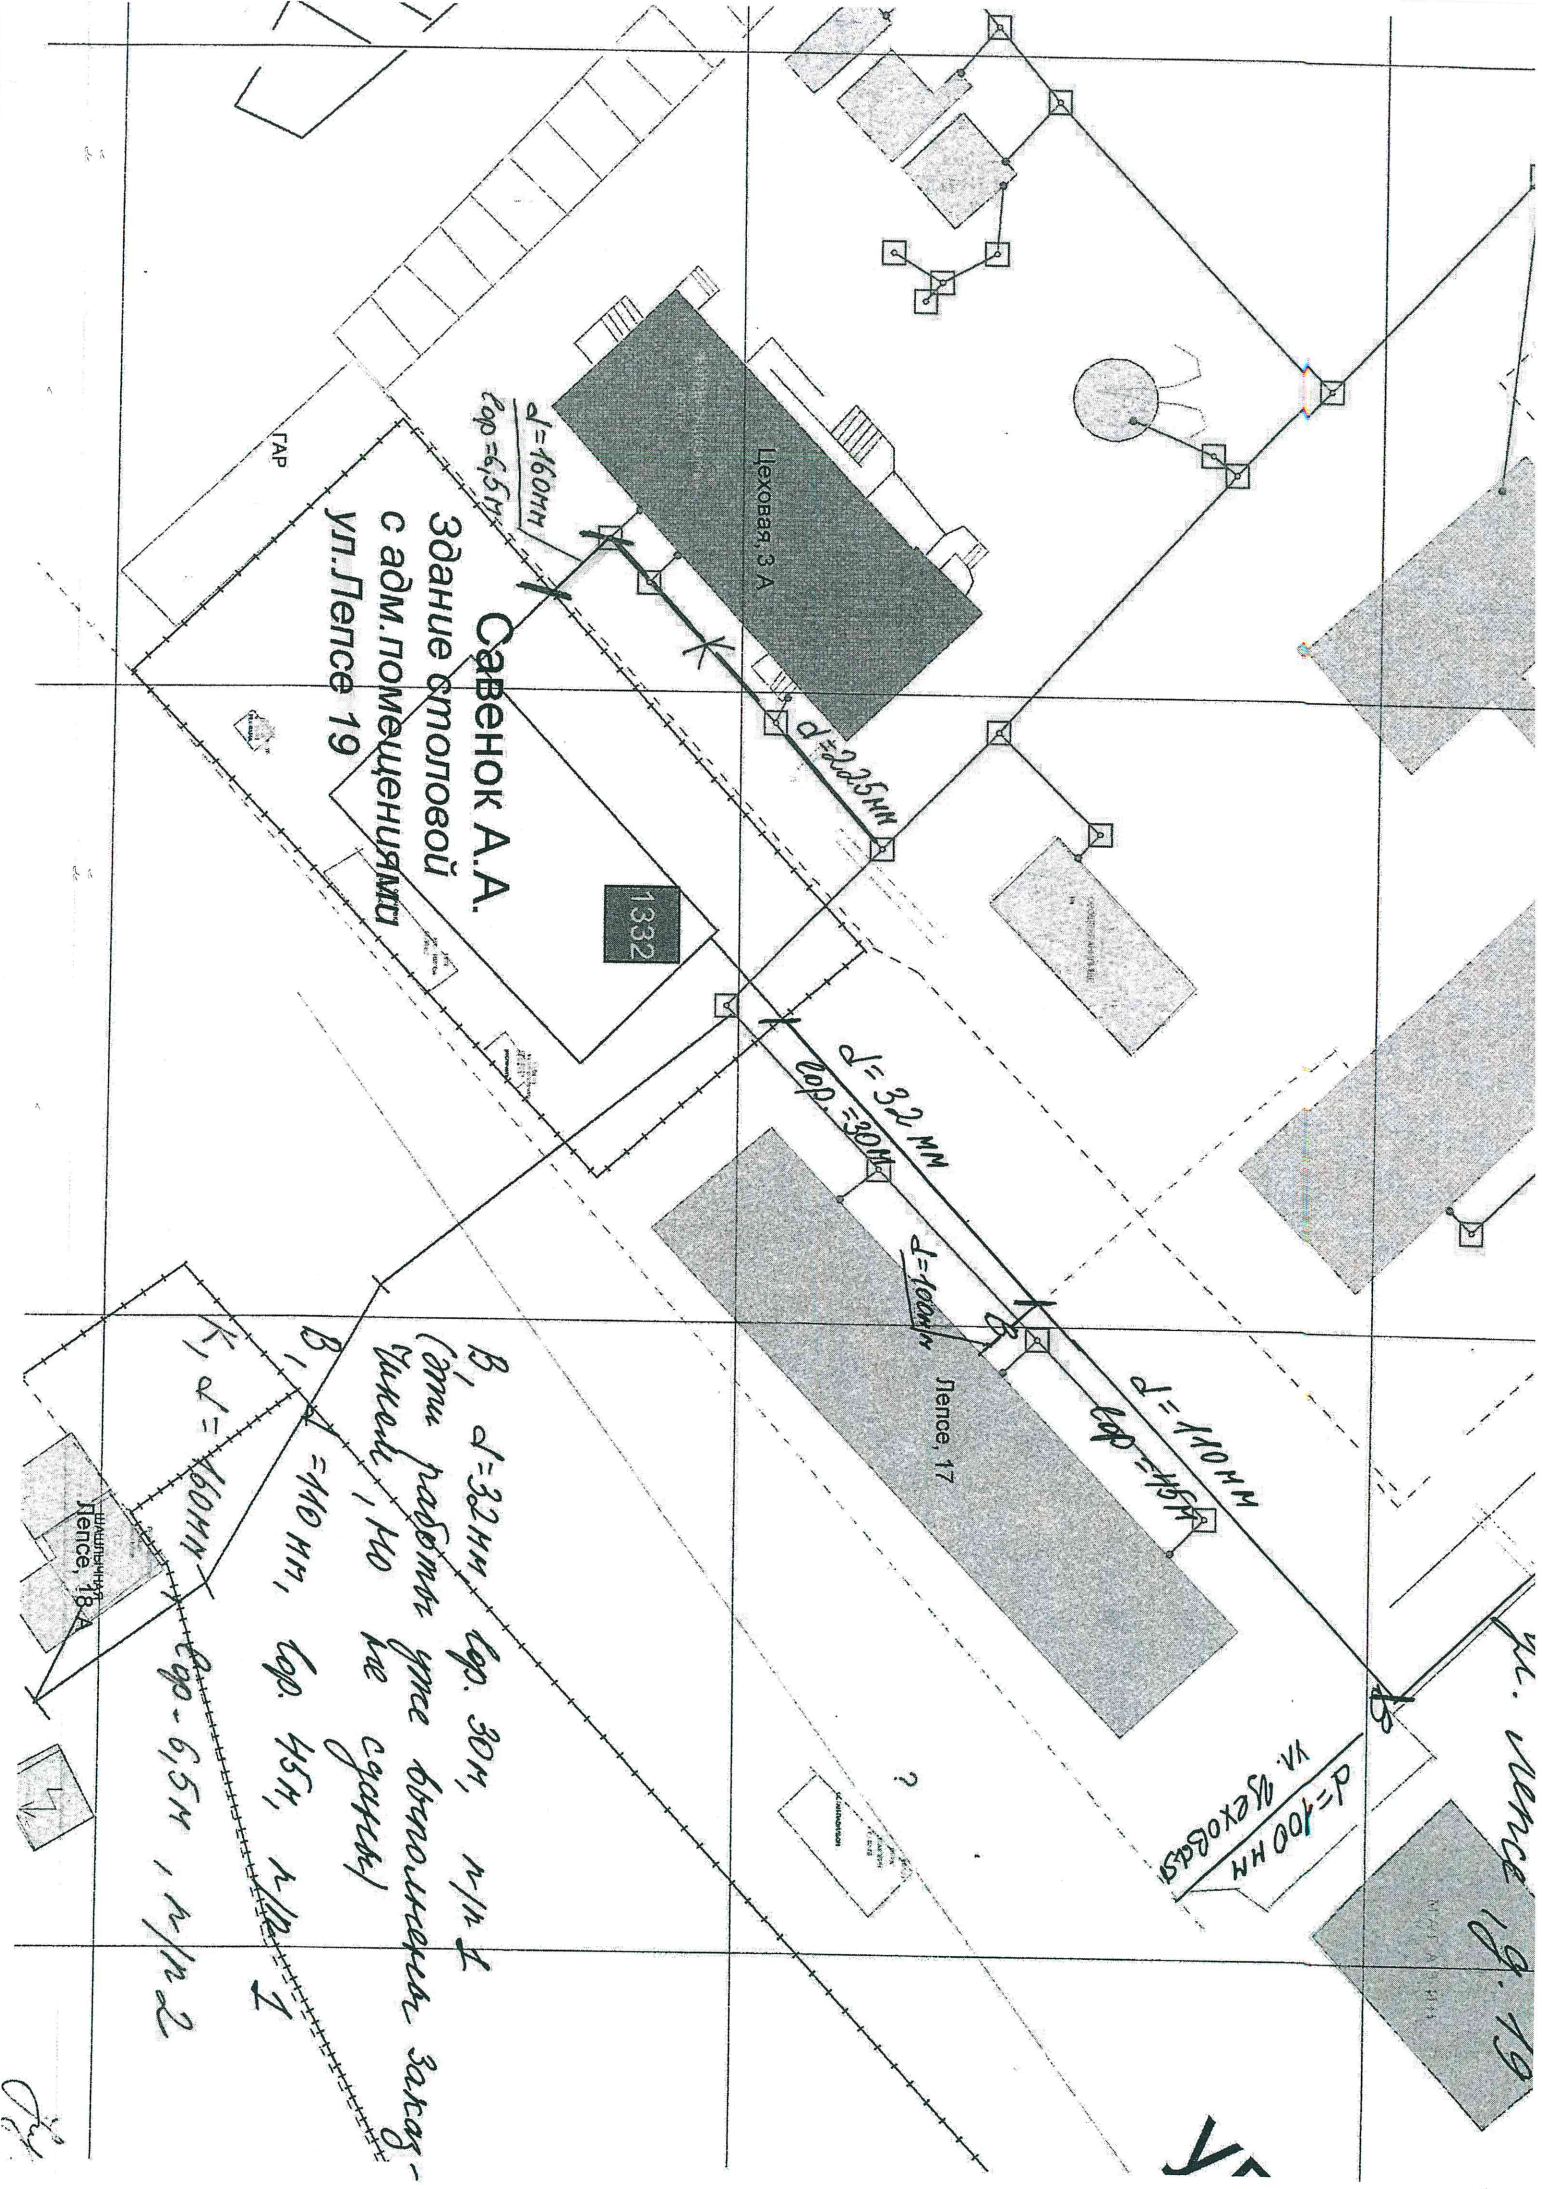

Савенок А.А.  
Здание столовой  
с адм. помещениями  
ул. Лепсе 19

Цеховая, 3 А

Лепсе, 17

Двухэтажное  
здние, 18-А

ул. Лепсе 19. 19

$d = 160 \text{ мм}$   
кор. 6,5 м

$d = 225 \text{ мм}$   
кор. 30 м

$d = 32 \text{ мм}$   
кор. 30 м

$d = 100 \text{ мм}$   
кор. 45 м

$d = 100 \text{ мм}$   
кор. 45 м

$d = 100 \text{ мм}$   
кор. 45 м

В',  $d = 32 \text{ мм}$ , кор. 30 м, н/н 1  
(эт. работы уже выполнялись заказ-  
чиком, но не сработал)  
В,  $d = 110 \text{ мм}$ , кор. 45 м, н/н 1  
В',  $d = 160 \text{ мм}$ , кор. 6,5 м, н/н 2

24