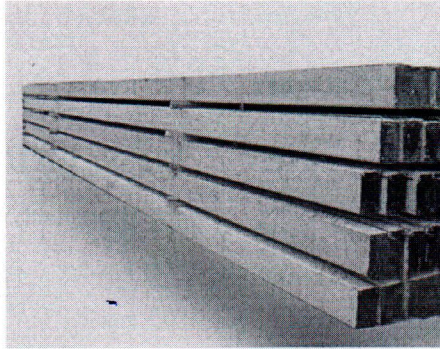


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА0052

Наименование МТР: Опора ж/б СВ110-1-2а

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Опора ж/б СВ110-1 -2а	<p>Опоры (стойки ж/б) железобетонные вибрированные предварительно напряженные разработаны для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38 кВ, 6-20 кВ и 35 кВ.</p> <p>Вибрированные стойки применяются:</p> <p>при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°C включительно; в I-V районах по давлению ветра;</p> <p>и в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНиП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов. Железобетонные стойки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23 09.</p> <p>Опора ж/б СВ110-1 -2а должна соответствовать ТУ5863-007-00113557-94</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
3.	<b>УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ</b>		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана Разина,6		
4.			
5.	<b>УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ</b>		
5.1	Отсрочка платежа		

# ОРЭС

ФИО Ответственного:	Дементьев Николай Васильевич
Должность:	Начальник службы ВЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5110
Электронный адрес:	dementievnv@tcselnet.ru
Подпись:	