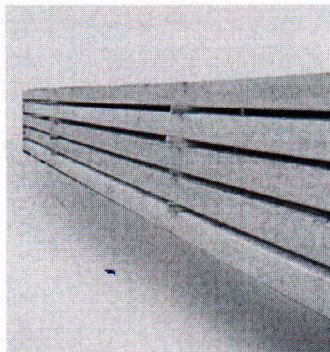


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РК:	ДА0051

Наименование МТР: Опора ж/б СВ95-3-А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Опора ж/б СВ95-3-А	<p>Опоры (стойки ж/б) железобетонные вибрированные предварительно напряженные разработаны для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38 кВ, 6-20 кВ и 35 кВ.</p> <p>Вибрированные стойки применяются:</p> <p>при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°C включительно; в I-V районах по давлению ветра;</p> <p>и в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНиП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов. Железобетонные стойки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23 09.</p> <p>Опора ж/б СВ-95-3-А должна соответствовать ТУ5863-007-00113557-94</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана Разина,6		
4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		

ОРЭС

5.1

Отсрочка платежа

ФИО Ответственного:	Дементьев Николай Васильевич
Должность:	Начальник службы ВЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5110
Электронный адрес:	dementievnv@tcselnet.ru
Подпись:	