



--	--

ИНВ. N подл.	Подпись и дата	В
--------------	----------------	---

341877		
--------	--	--

Наименование параметра и место отбора импульса	Расход			Компрессор 35			Компрессор 36		
	Циркуляционный ил	Воздух на аэротенки	Стоки на выпуск	Температура нагнетаемого воздуха	Вибрация		Температура нагнетаемого воздуха	Вибрация	
					1	2		1	2
Обозначение монтажного чертежа	См. монтажно-эксплуатационную инструкцию			_____					
Позиция	42а	41а	40а	1-1а	1-45а	1-46а	2-1а	2-45а	2-46а

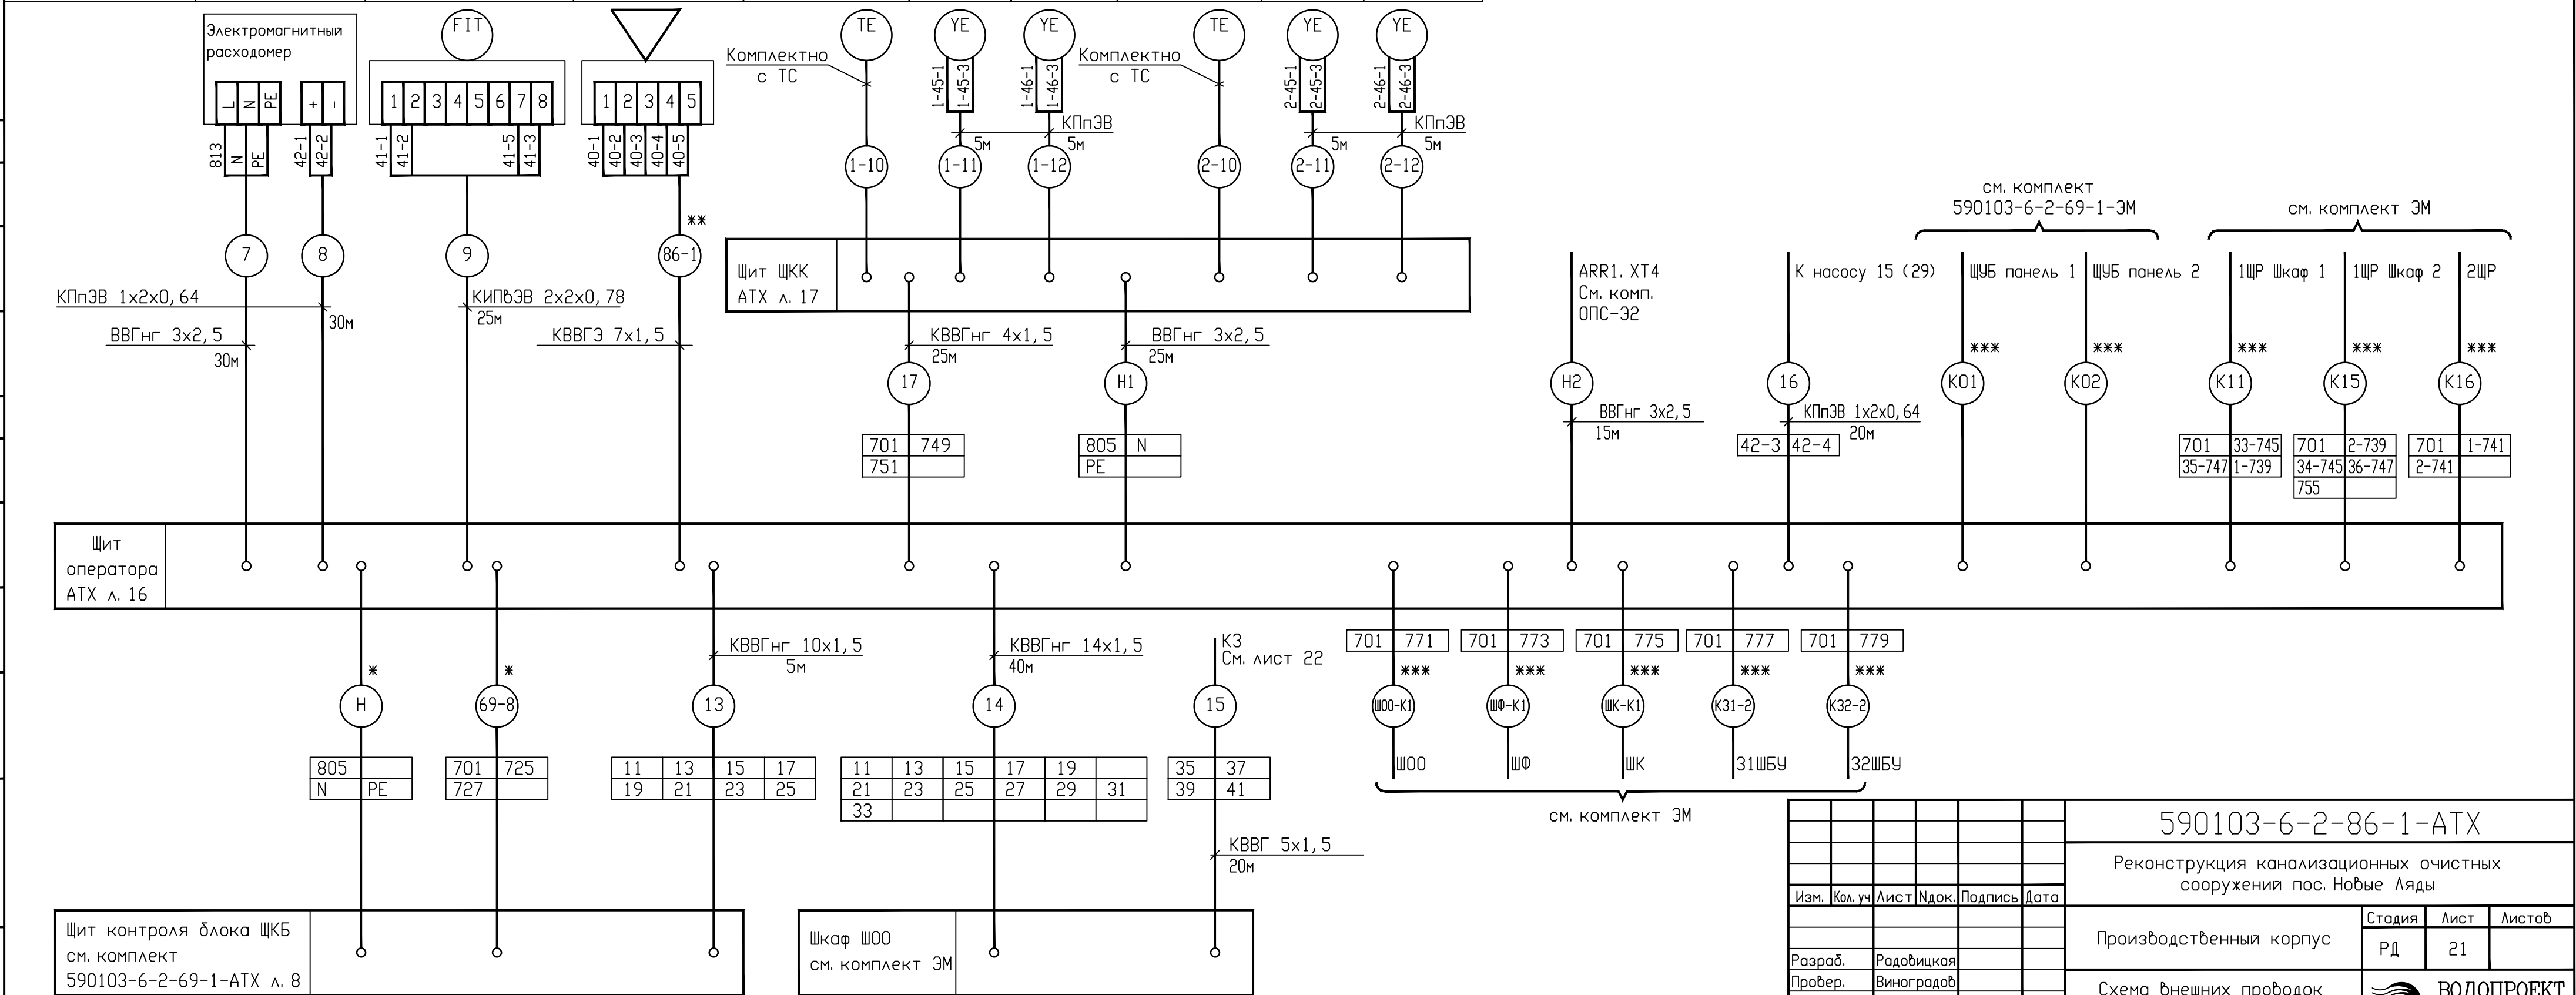

						590103-6-2-86-1-АТХ				
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
						Производственный корпус		Стадия	Лист	Листов
								РД	21	
Разраб.		Радовицкая				Схема внешних проводок (продолжение)			ВОДОПРОЕКТ ГИДРОКОММУНАЛЬНОКАНАЛ Санкт-Петербург	
Провер.		Виноградов								
Техник		Труфанова								
Н. контр.		Виноградов								