


Согласовано:

SandSET_схема подкл (53)

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N
341658		

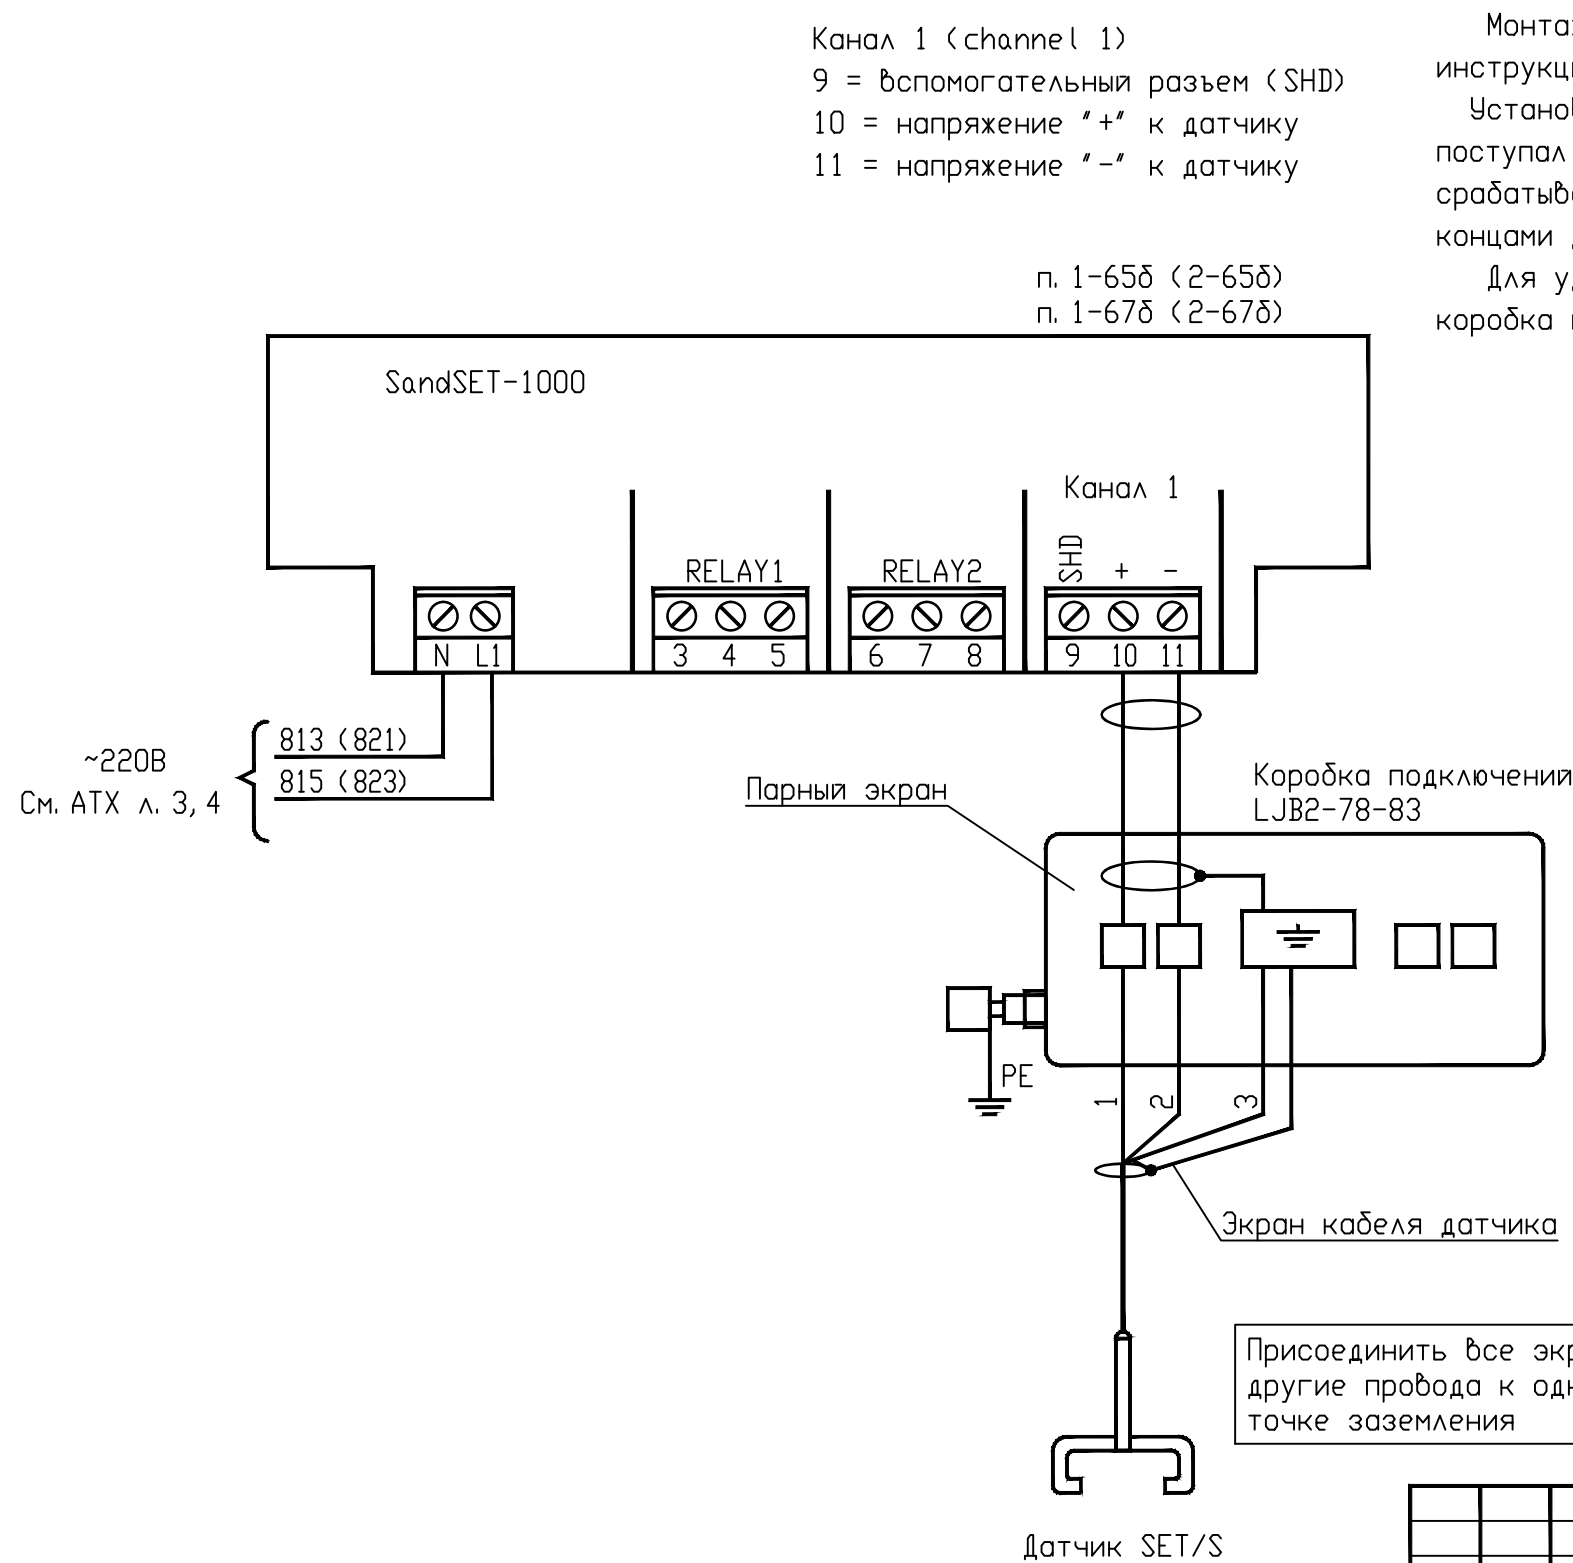

Монтаж сигнализатора ила Labko SandSET-1000 выполнить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

Установка датчика SET/S выполняется так, чтобы на пульт управления поступал сигнал при достижении слоя песка определенной толщины. Сигнализация срабатывает при достаточном ослаблении ультразвукового сигнала между концами датчика.

Для удлинения кабеля датчика и уравнивания потенциалов используется коробка подключений.

						590103-6-2-69-1-АТХ				
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
Разраб.	Радовицкая					Блок очистных сооружений		Стадия	Лист	Листов
Провер.	Виноградов							РД	7	
Техник	Труфанова									
Н. контр.	Виноградов					SandSET-1000 Схема подключения		 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт – Петербург		