



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
		Электрооборудование			
1	590103-6-2-86-1-ЭМ.Н1	Щит распределительный щр	1		
2	590103-6-2-86-1-ЭМ.Н2	Щит распределительный щр	1		
3	VS21-150CG-ACX36-2SUP	Щит управления и автоматики	1		
	(поставляется компл. с вентилем)	40ЩУА			
	мои П1)				
4	VS21-150CG-ACX36-2SUP	Щит управления и автоматики	1		
	(поставляется компл. с вентилем)	4ЩУА			
5	ПКУ4-У2	Посты управления 42ПМУ,	3		
		43ПМУ, 44ПМУ			
		Изделия электромонтажные			
10	9615А У2	Коробка клеммная 42КК, 44КК,	3		
		44KK			
11	кат. №53600 с зажимами В273/3	Коробка отводительная 1КО,	12		
	"ДК"	2КО, 3КО, 4КО, 7КО, 8КО, 13КО,			
		15КО, 16КО, 18КО, 21КО, 24КО			


План на отм. +3.530

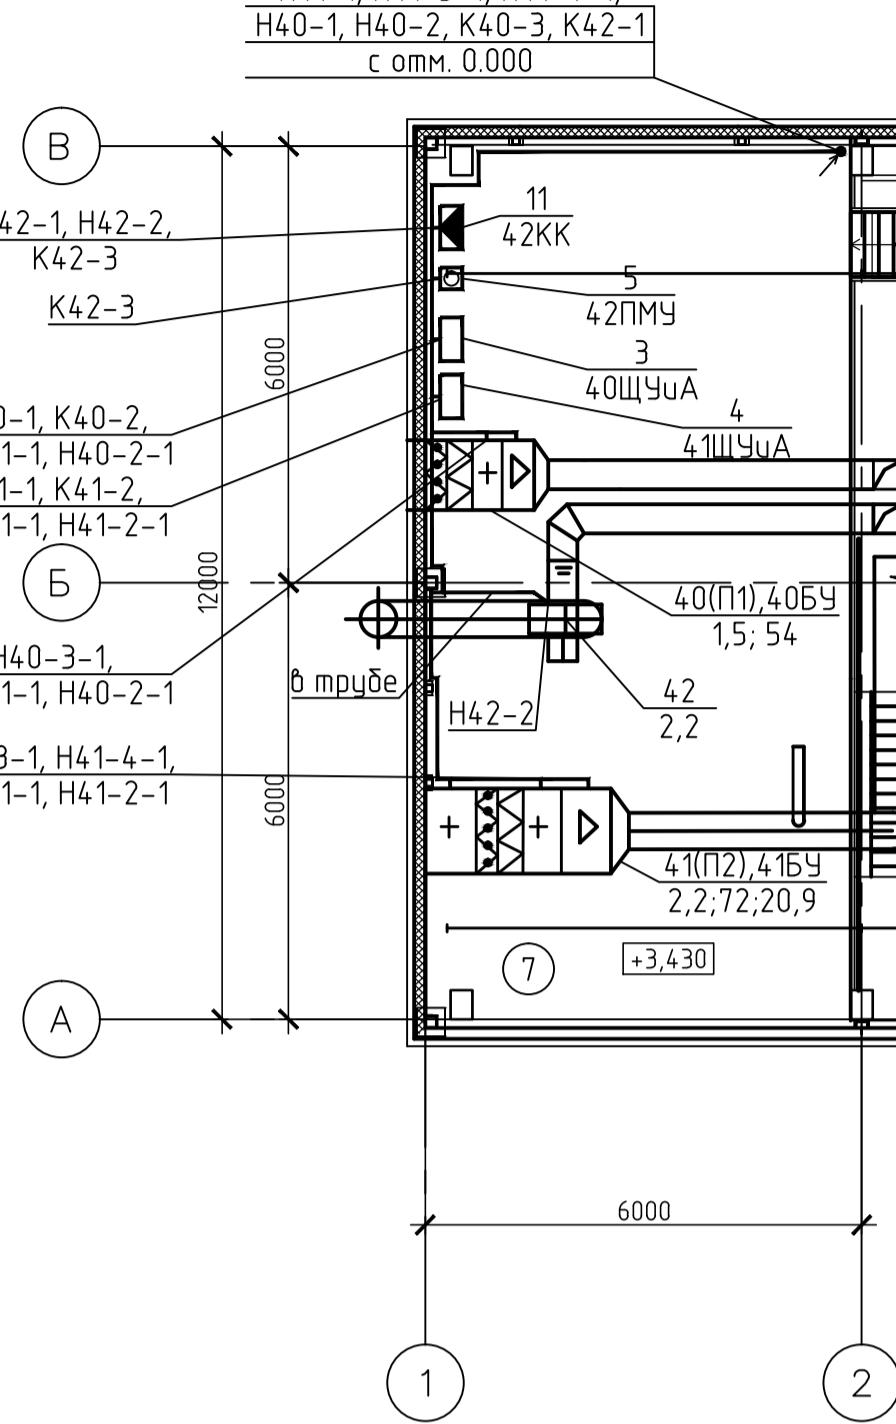

План на отм. 0,000

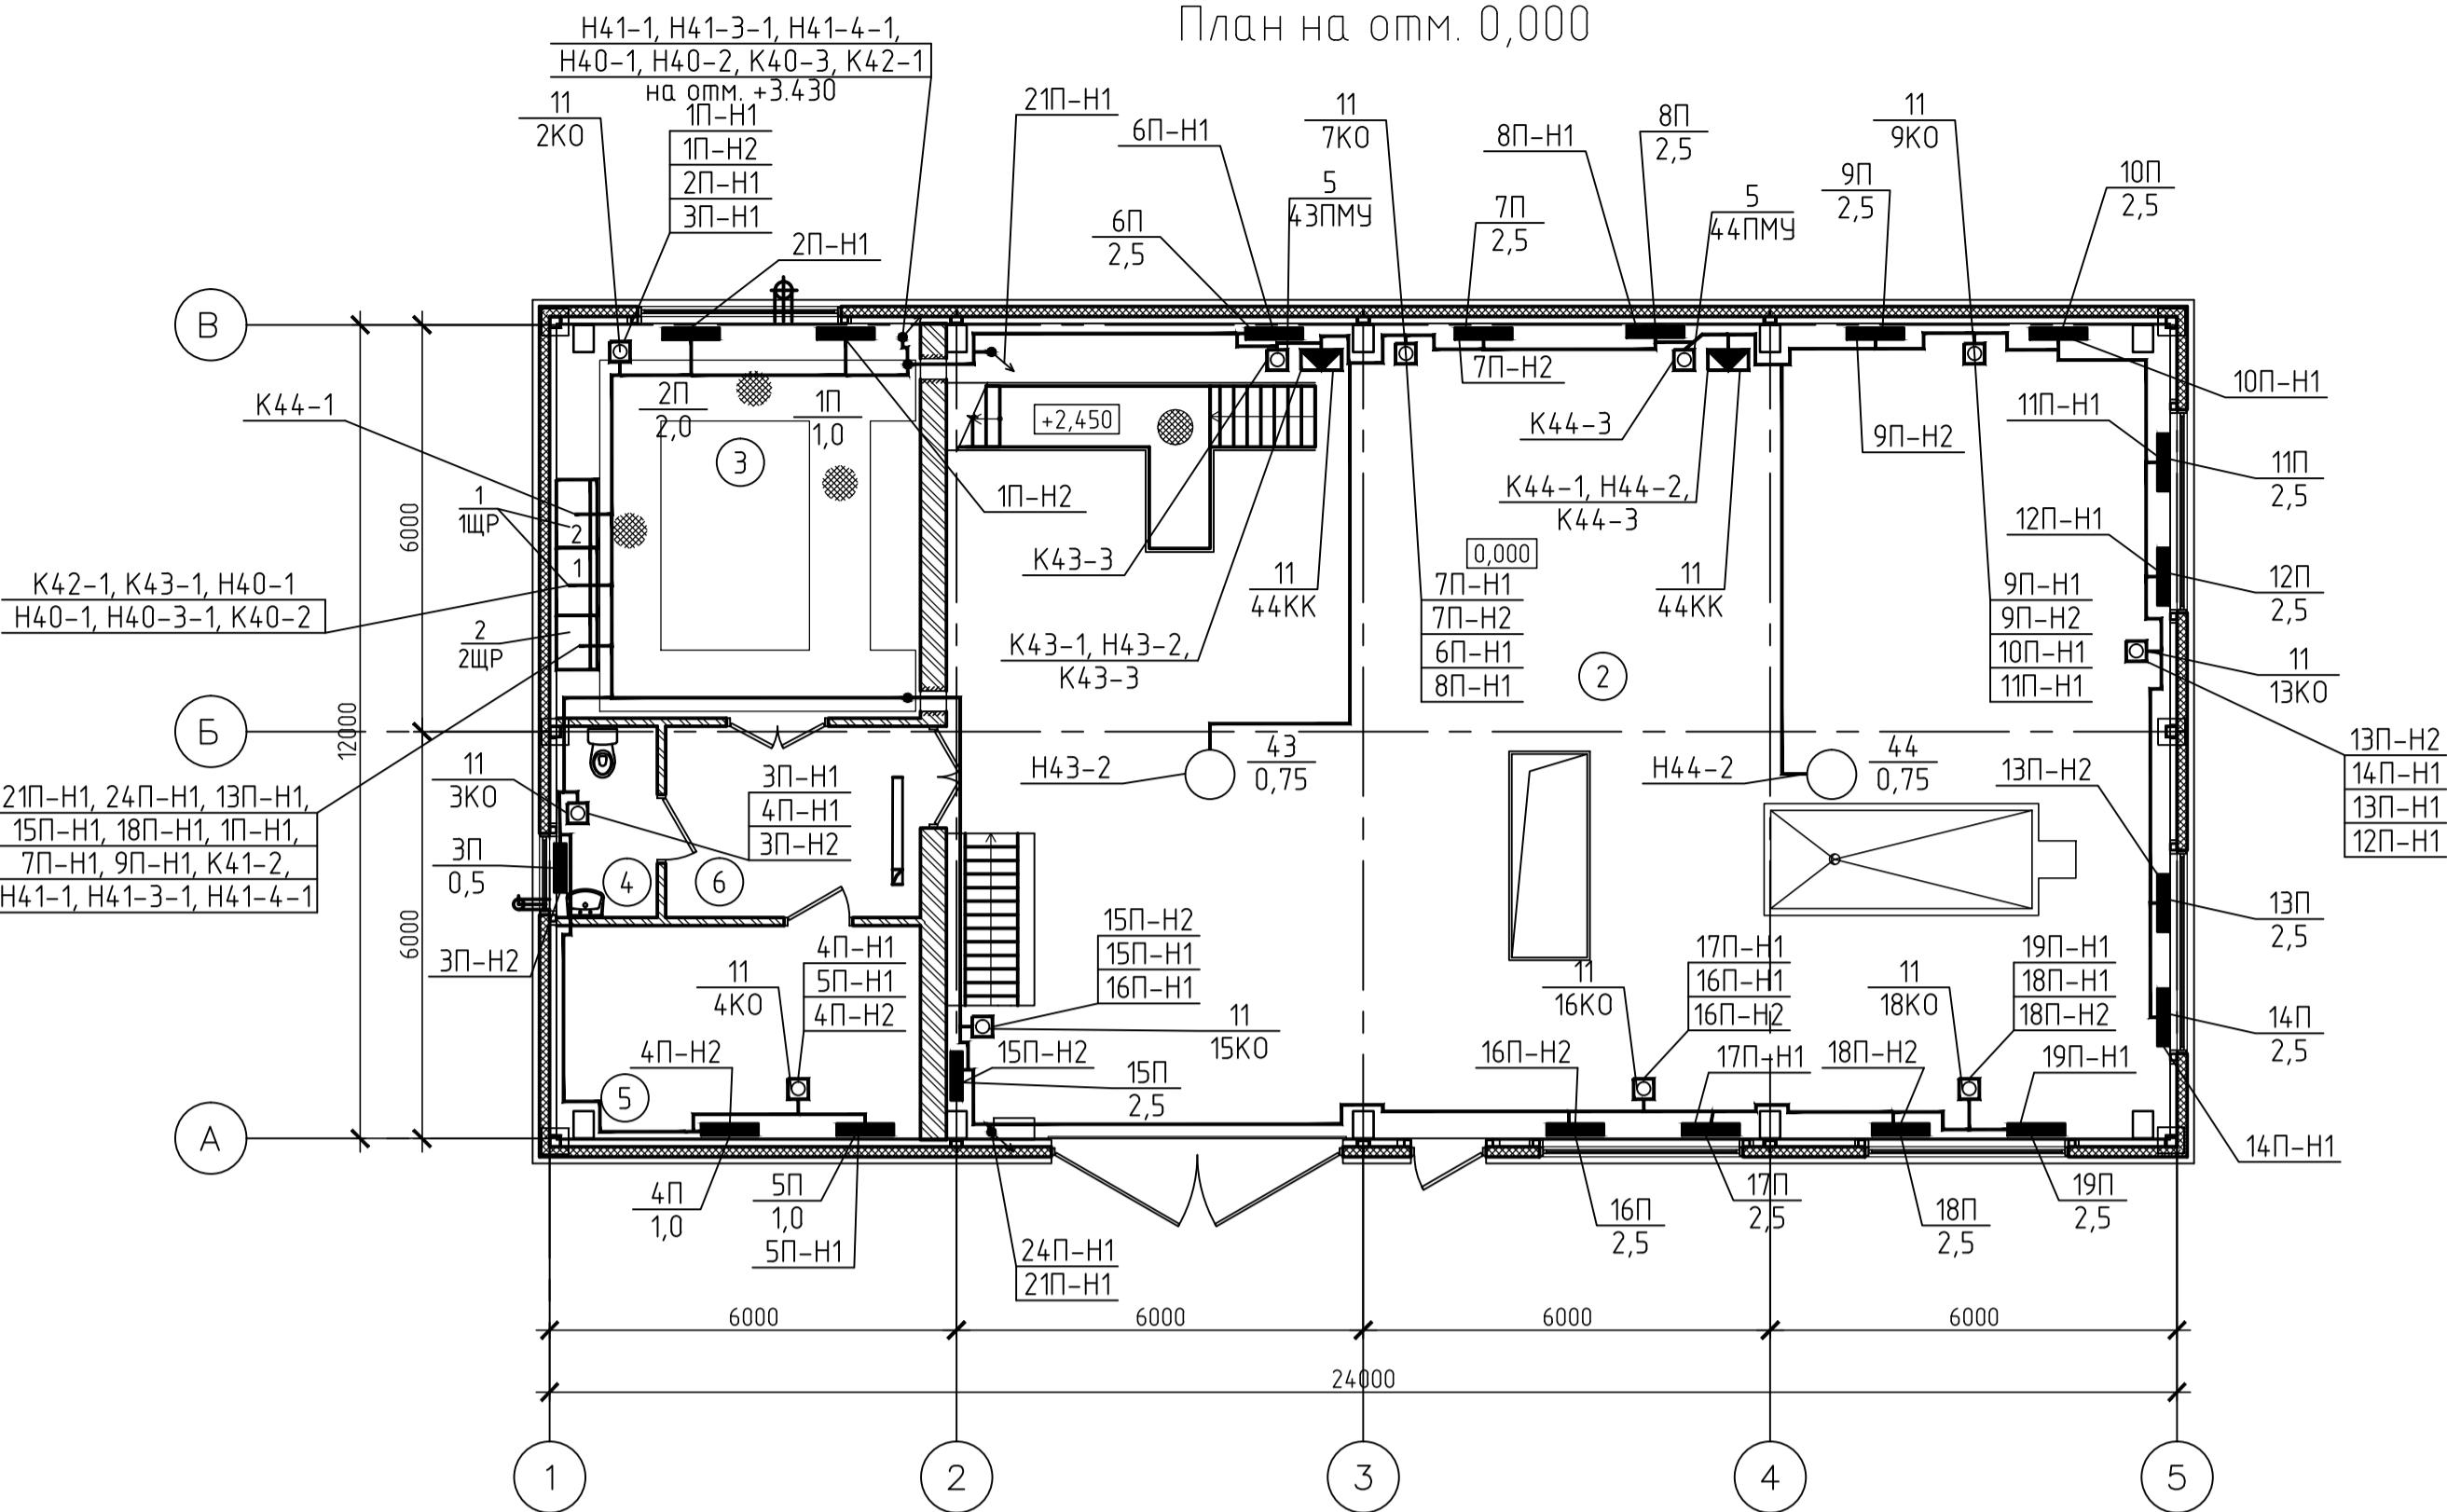

План на отм. -5,400

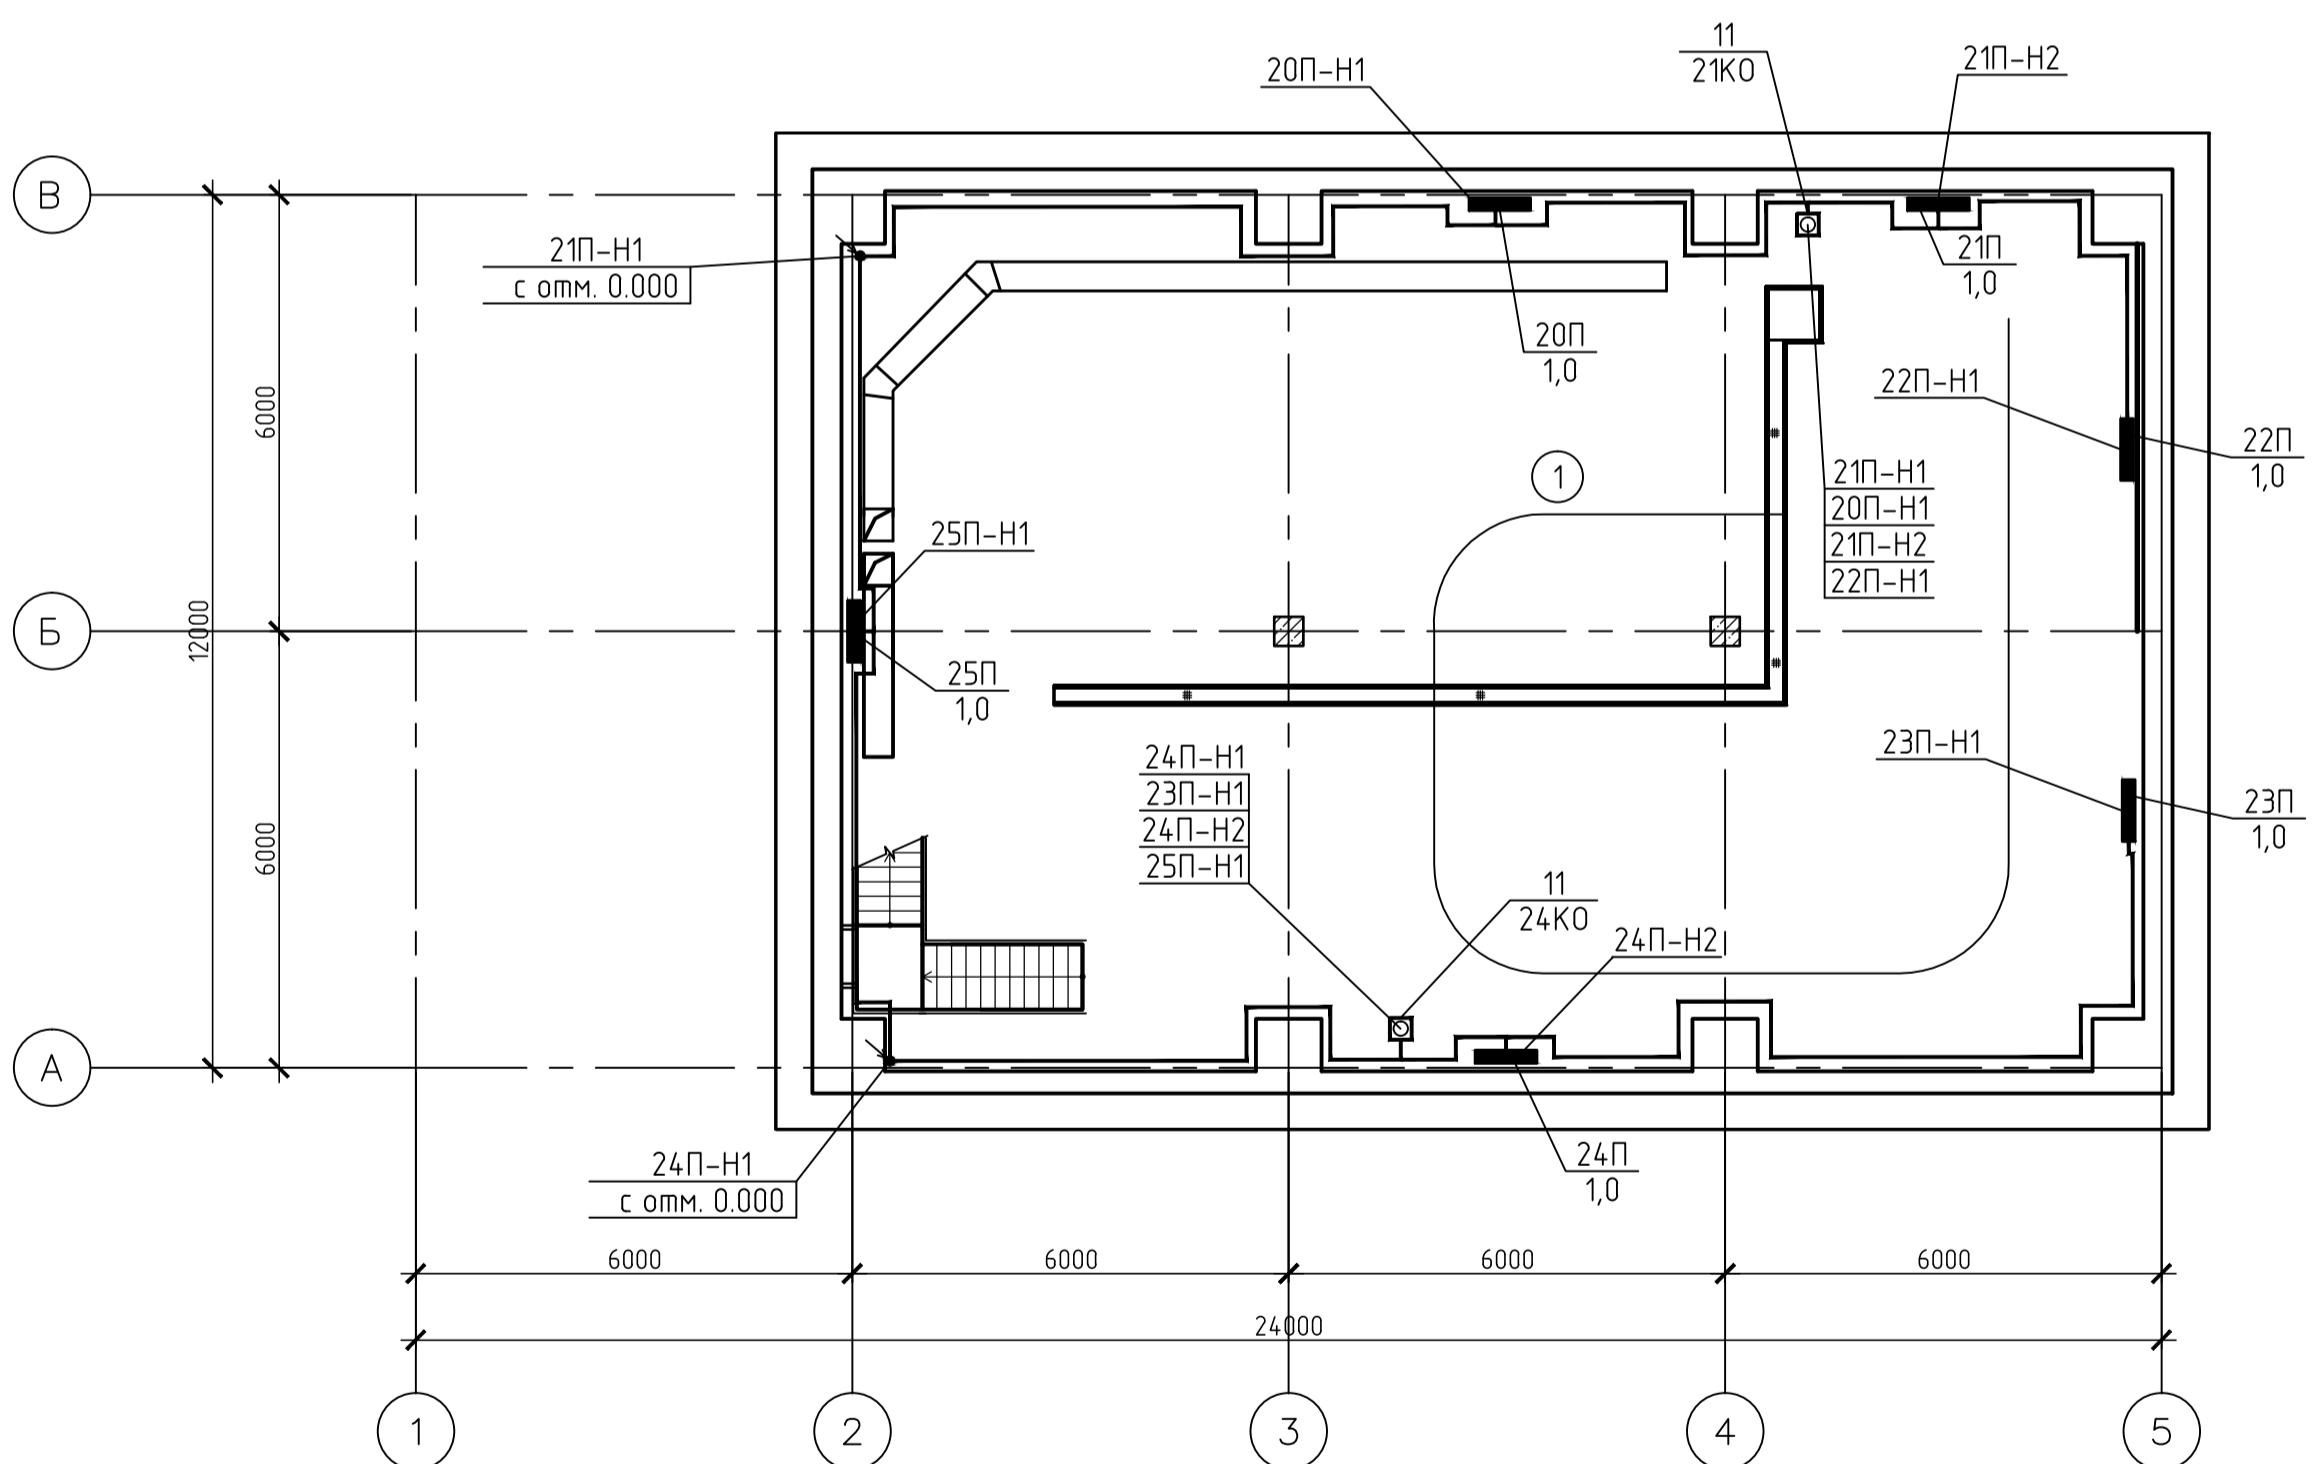

- Чертеж выполнен на основании архитектурно-строительных и сантехнических чертежей.
- Условные графические обозначения электрического оборудования и проводок на плане см. ГОСТ 21.614-88.
- Шкафы управления и посты установить на высоте 1 м от пола.
- Кабельный журнал см. л. 16.
- Прокладку кабелей выполнить по трассам указанным на л. л. 17...18.
- Кабели, прокладываемые на высоте менее 2 м, защитить трубами.
- Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при подреждении изоляции предусматривается зануление.
- В качестве нулевых защитных проводников используются защитные проводники РЕ.
- Зануление выполнить по типовому проекту "Заземление и зануление электрооборудования" А10-93, ВНИПИ ТПЭП, 1993 г.

## Экспликация помещений

Номер по проекту	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Категория
1	Насосная	215,10	Д
2	Реагентная с цехом обезвоживания осадка	215,95	Д
3	Операторская	3152	Д
4	Санузел	4,20	Д
5	Гардеробная	16,97	Д
6	Коридор	10,60	Д
7	Площадка бентонитационного оборудования и обслуживания крана	70,20	Д

590103-6-2-86-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений

пос. Новые Ляды

Изм.	Колич.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листоб
Гл. спец.	Виноградов					RД	19	
Разраб.	Смирнов							
Проверил	Кудрявцева							

Производственный корпус  
Вентиляция. Электроотопление  
План расположения электрооборудования  
Н.констр. Виноградов  
План расположения электрооборудования  
прокладка кабелей

