

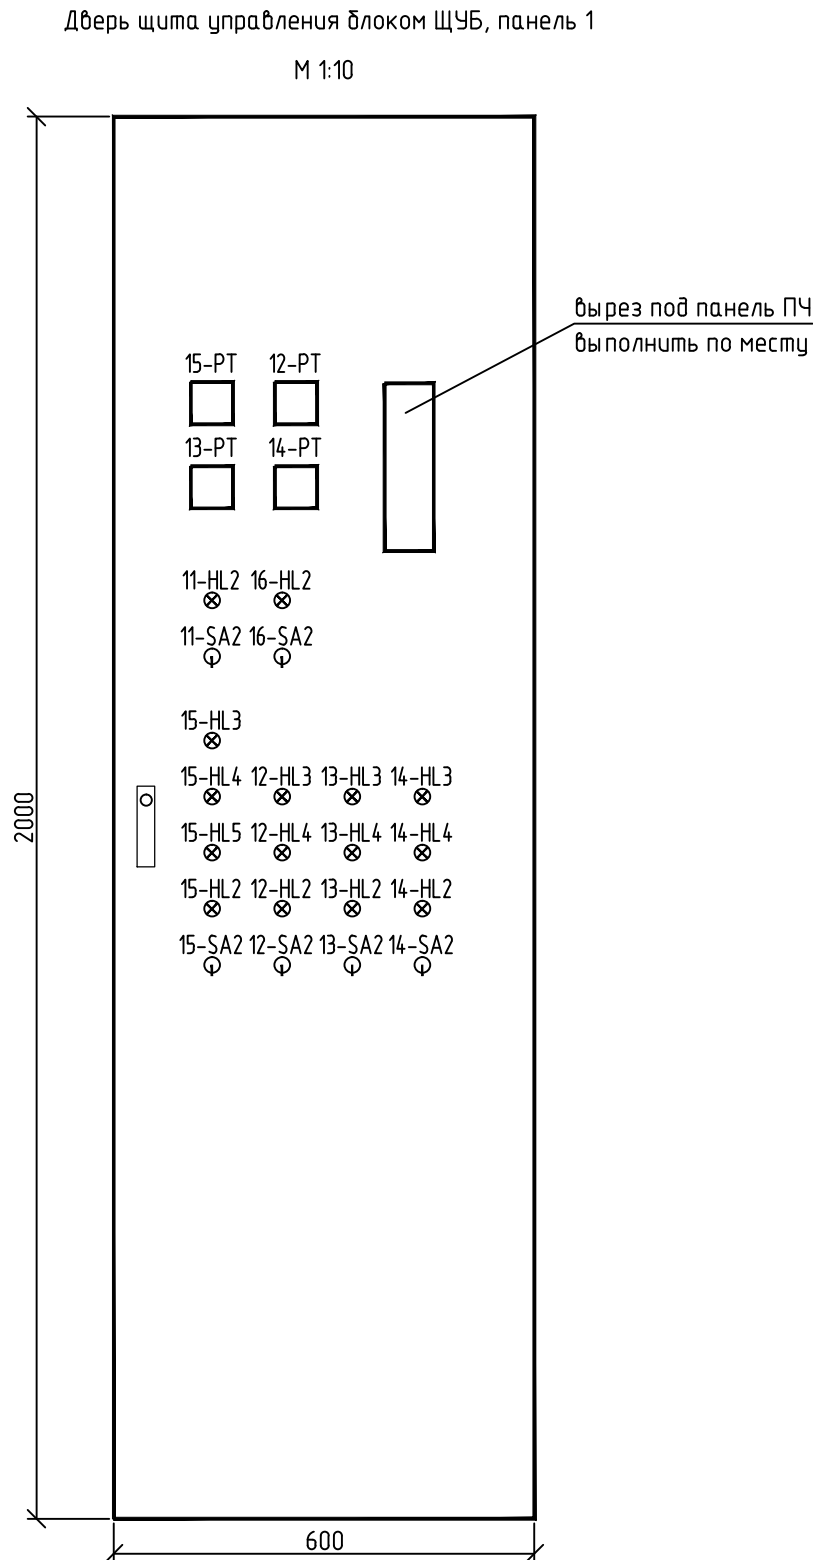


Согласовано:


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.



1. Шкаф защищенного исполнения одностороннего обслуживания глубиной 600 мм.
2. Степень защиты шкафа IP31.
3. Устойчивость к токам короткого замыкания принять 16 кА.
4. Данные аппаратов см. лл. 4...8.

						590103-6-2-69-1-ЭМ.Н1			
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды			
Изм.	Колуч	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Блок очистных сооружений	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Виноградов						РД	1	2
Разраб.	Смирнов								
Проверил	Кудрявцева					Щит управления блоком ЩУБ. Эскиз общего вида	 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Н.контр.	Виноградов								

Копировал

А3