

Согласовано:

л 12_Контроль уровня в емкостях_начало (53)

Инф. N подл. Подпись и дата
341868




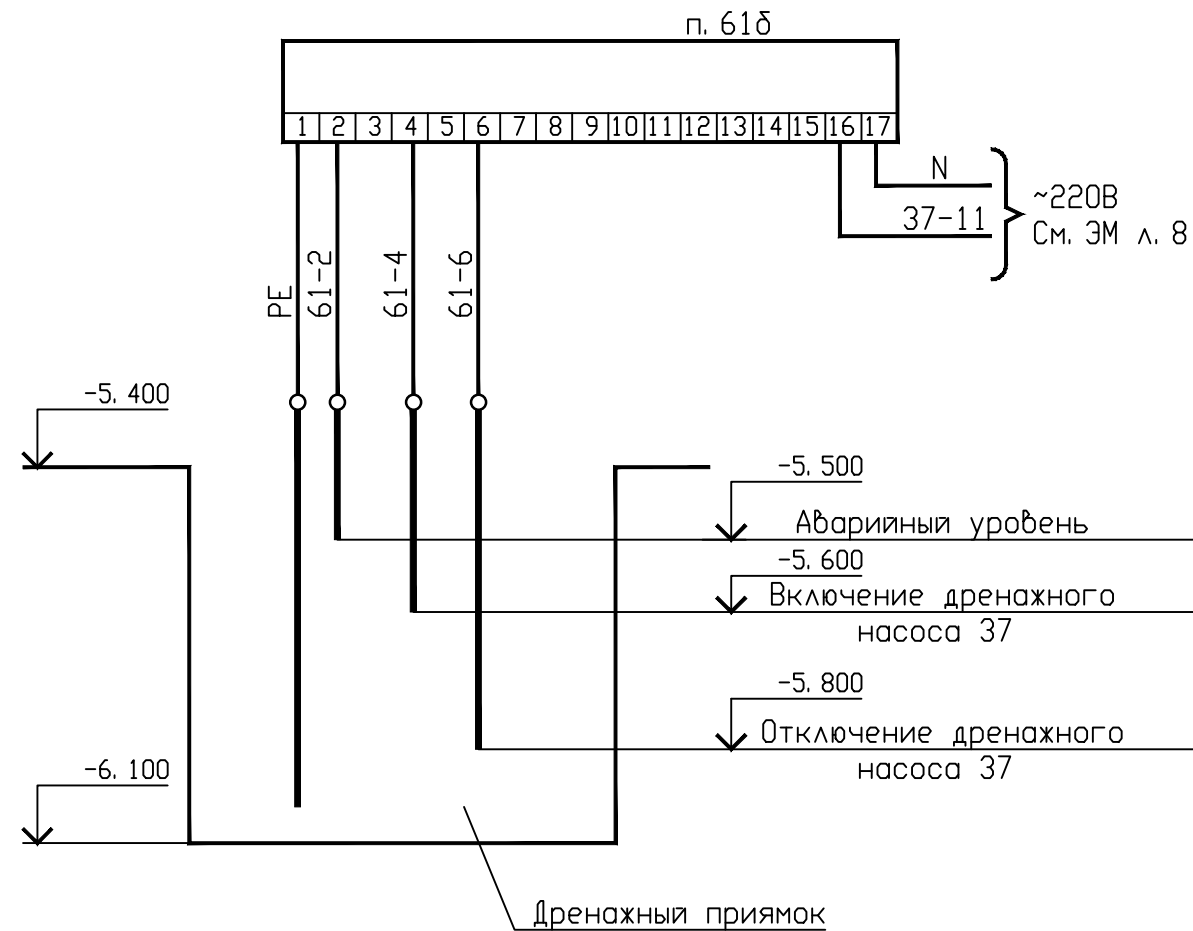



Диаграмма замыканий контактов сигнализатора уровня 61δ



■ контакт замкнут
□ контакт разомкнут



Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
По месту			
1-60δ, 2-60δ	Сигнализатор уровня САУ-М7Е	2	
61δ, 62δ	Сигнализатор уровня САУ-М6	2	
1-60а, 2-60а, 61а, 62а	Датчик кондуктометрический ДС. К-1	9	




В схему управления дренажным насосом ЗМ л. 8

Аварийный уровень в дренажном приямке

Переполнение бака фильтрата

В схему сигнализации АТХ л. 9

							590103-6-2-86-1-АТХ
							Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подпись	Дата		
						Производственный корпус	Стадия Лист Листов
						РД	12
Разраб.	Радовицкая					Контроль уровня в емкостях.	 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург
Провер.	Виноградов					Схема электрическая принципиальная	
Техник	Труфанова					(начало)	
Н. контр.	Виноградов						