




Инф. N подл.		Подпись и дата		Взам. инф. N		Согласовано:	
Инф. N подл.		Подпись и дата		Взам. инф. N		Согласовано:	
341663							

АТХ\_Н\_Щит ЩКБ\_эскиз общего вида (53)

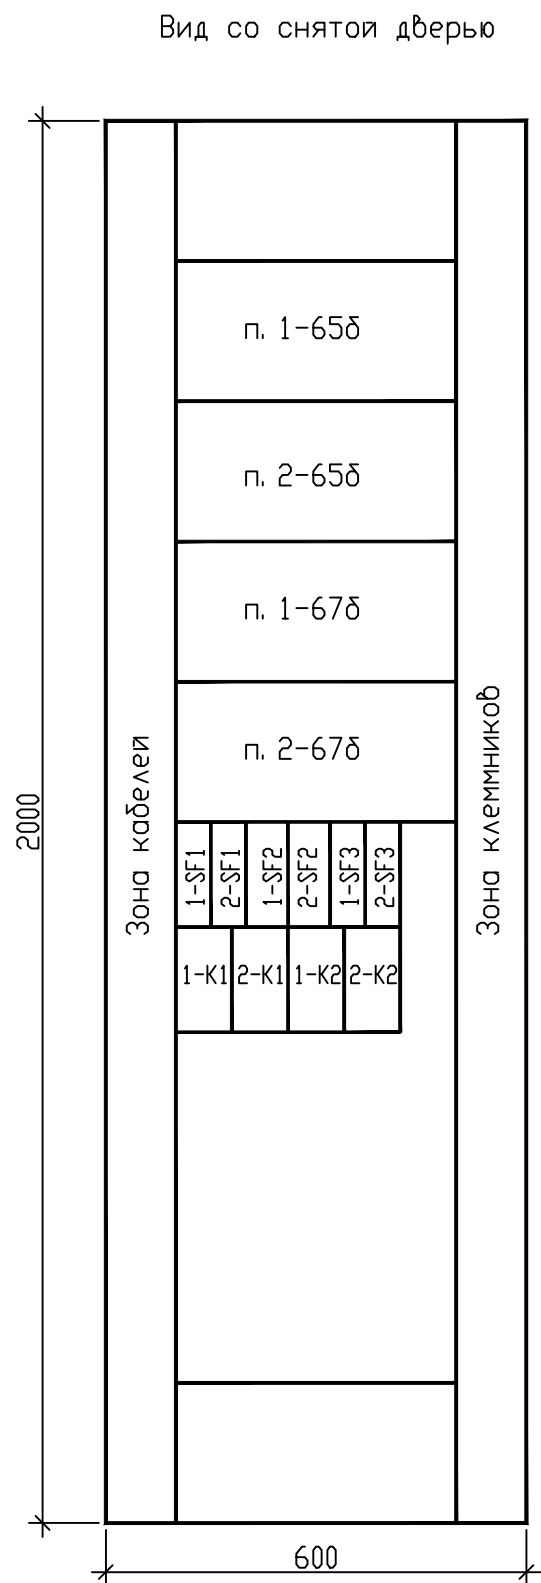

- 1 Шкаф защищенный одностороннего обслуживания размером 2000х600х600
- 2 Технические данные аппаратов см. АТХ л. 3
- 3 Степень защиты IP31

						590103-6-2-69-1-АТХ. Н					
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды					
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата						
						Блок очистных сооружений			Стадия	Лист	Листов
									РД	1	1
Разраб.	Радобицкая					Щит контроля блока ЩКБ. Эскиз общего вида			 <b>ВОДОПРОЕКТ</b> ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт – Петербург		
Провер.	Виноградов										
Техник	Труфанова										
Н. контр.	Виноградов										