


Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N
341871		

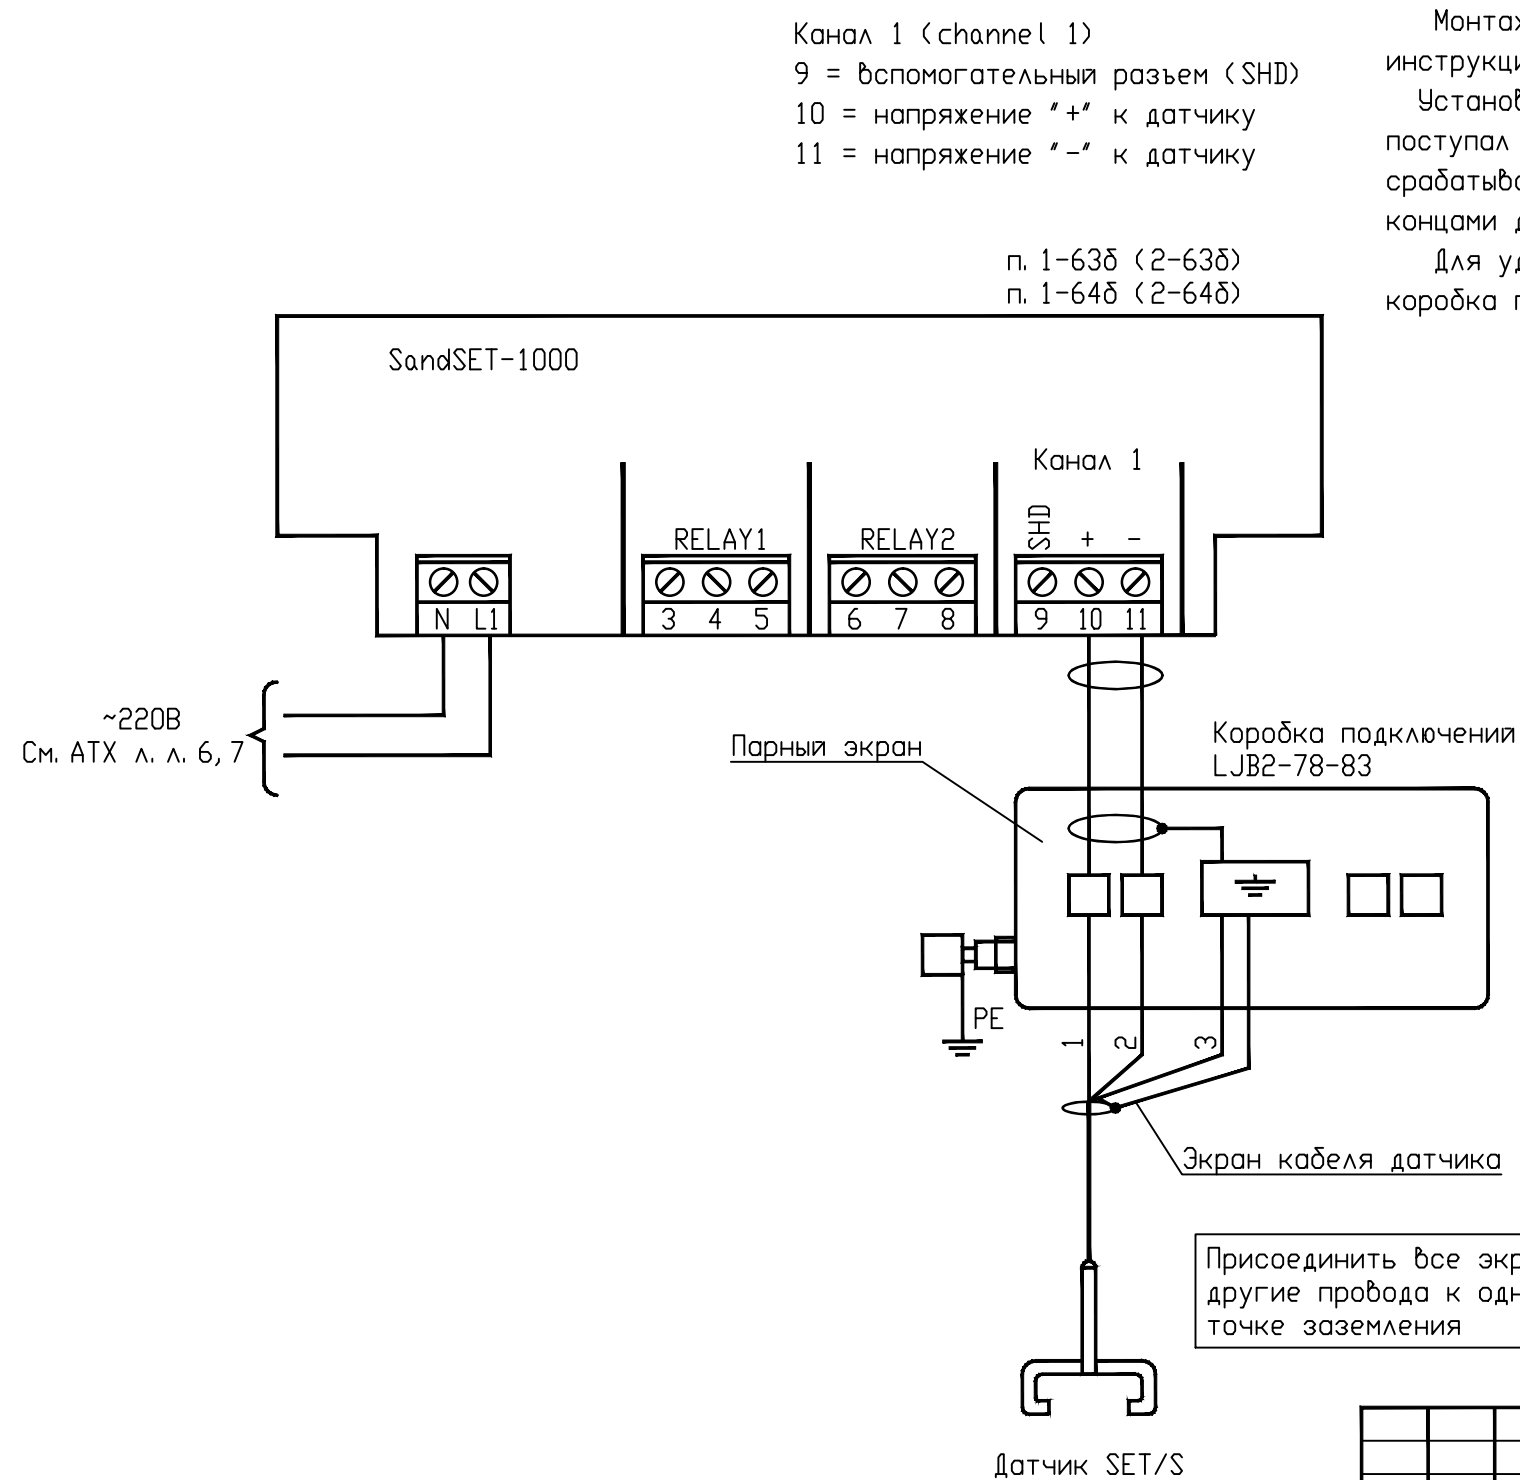

Монтаж сигнализатора ила Labko SandSET-1000 выполнить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

Установка датчика SET/S выполняется так, чтобы на пульт управления поступал сигнал при достижении слоя песка определенной толщины. Сигнализация срабатывает при достаточном ослаблении ультразвукового сигнала между концами датчика.

Для удлинения кабеля датчика и уравнивания потенциалов используется коробка подключения.

						590103-6-2-86-1-АТХ			
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Производственный корпус	Стадия	Лист	Листов
							РД	15	
Разраб.		Радобицкая				Сигнализатор ила SandSET-1000 Схема подключения		ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	
Провер.		Виноградов							
Техник		Труфанова							
Н. контр.		Виноградов							